


SCHÉMA ROZVADĚČE R-AC

3 PE-N ~ 50 Hz, 400V

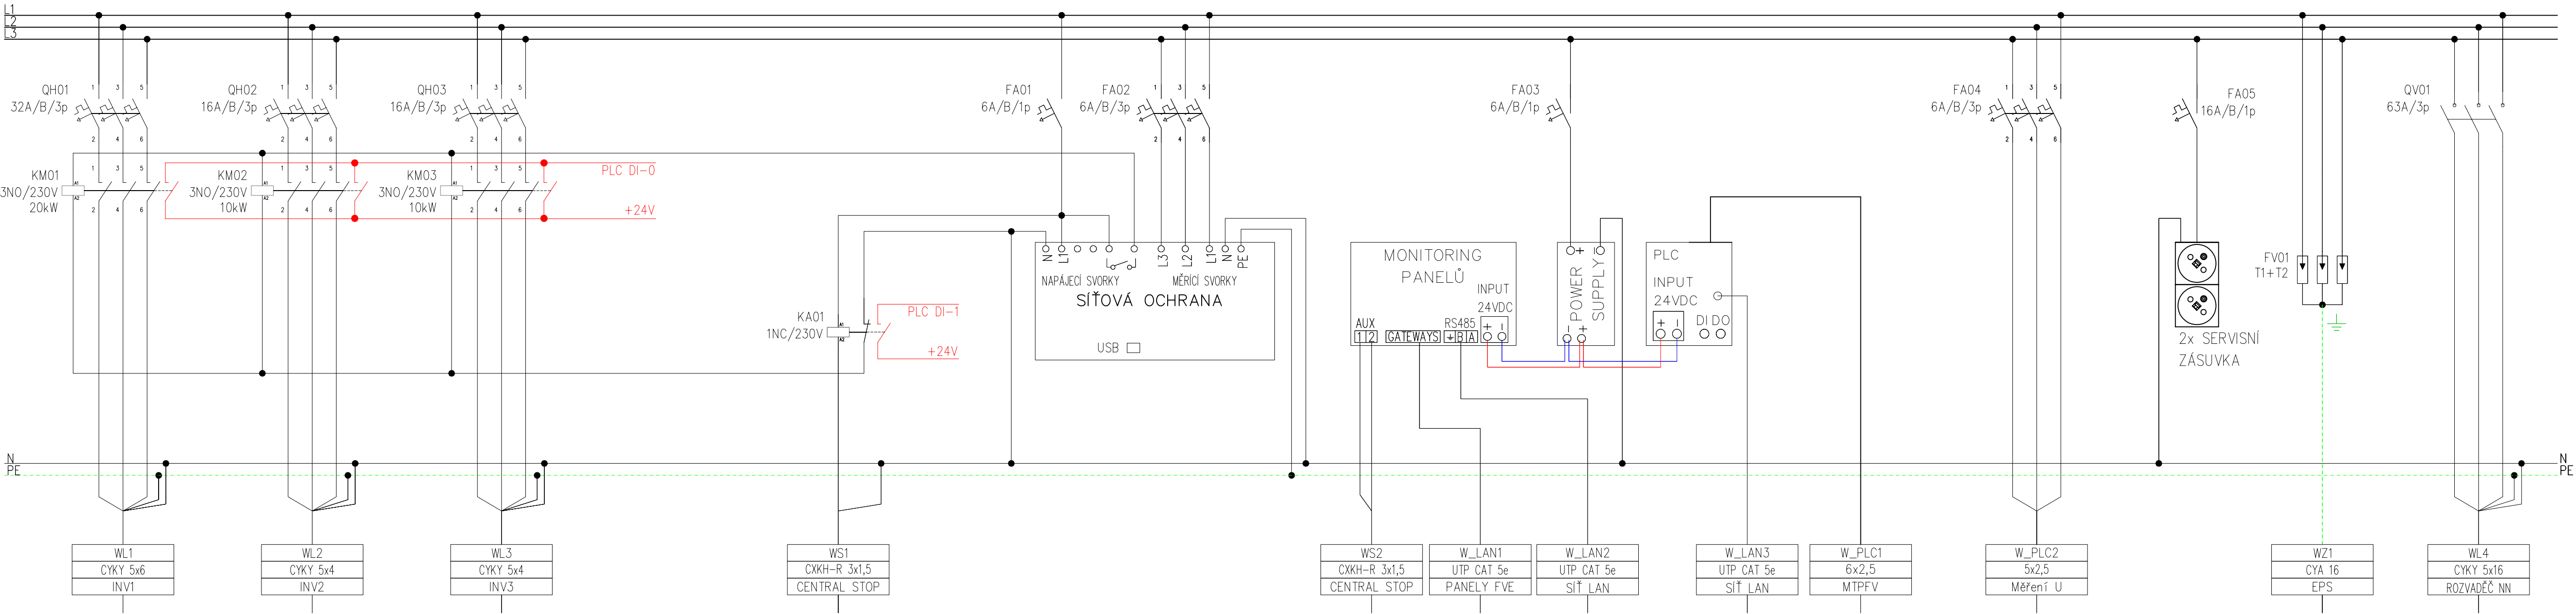

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
doc. Ing. Karel Suhajda, Ph.D.		Ing. Malěj Vrtal, Ing. Jan Morávek, Ph.D., doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D., Ing. Branislav Batora, Ph.D., Ing. Filip Koval	
ZHOTOVITEL PD:		Vysoké učení technické v Brně, Ústav elektroenergetiky, FEKT	
NÁZEV AKCE:		FVE na objektech VETUNI	
MÍSTO STAVBY:		Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno	
INVESTOR:		Veterinární univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno	
OBSAH VÝKRESU:		SCHÉMA ROZVADĚČE R-AC	
FORMÁT:	MĚŘITKO:	DATUM:	STUPĚŇ PD:
4xA4	-	01/2023	DSP
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 04	
ČÍSLO ZAKÁZKY:		REVIZE:	
D.2.9.05		PARE:	