



Projektová dokumentace pro zadání stavby


Datum: květen 2024

STAVBA VETUNI - optimalizace technologie areálové ČOV		Paré	
ODDÍL D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení			
SO/PS PS 11 - ELEKTROINSTALACE			
		Měřítko	NENÍ
		Stupeň	ZD
PŘÍLOHA	SCHÉMA ROZVADĚČE RM1	Číslo přílohy D.2.2.2	Revize

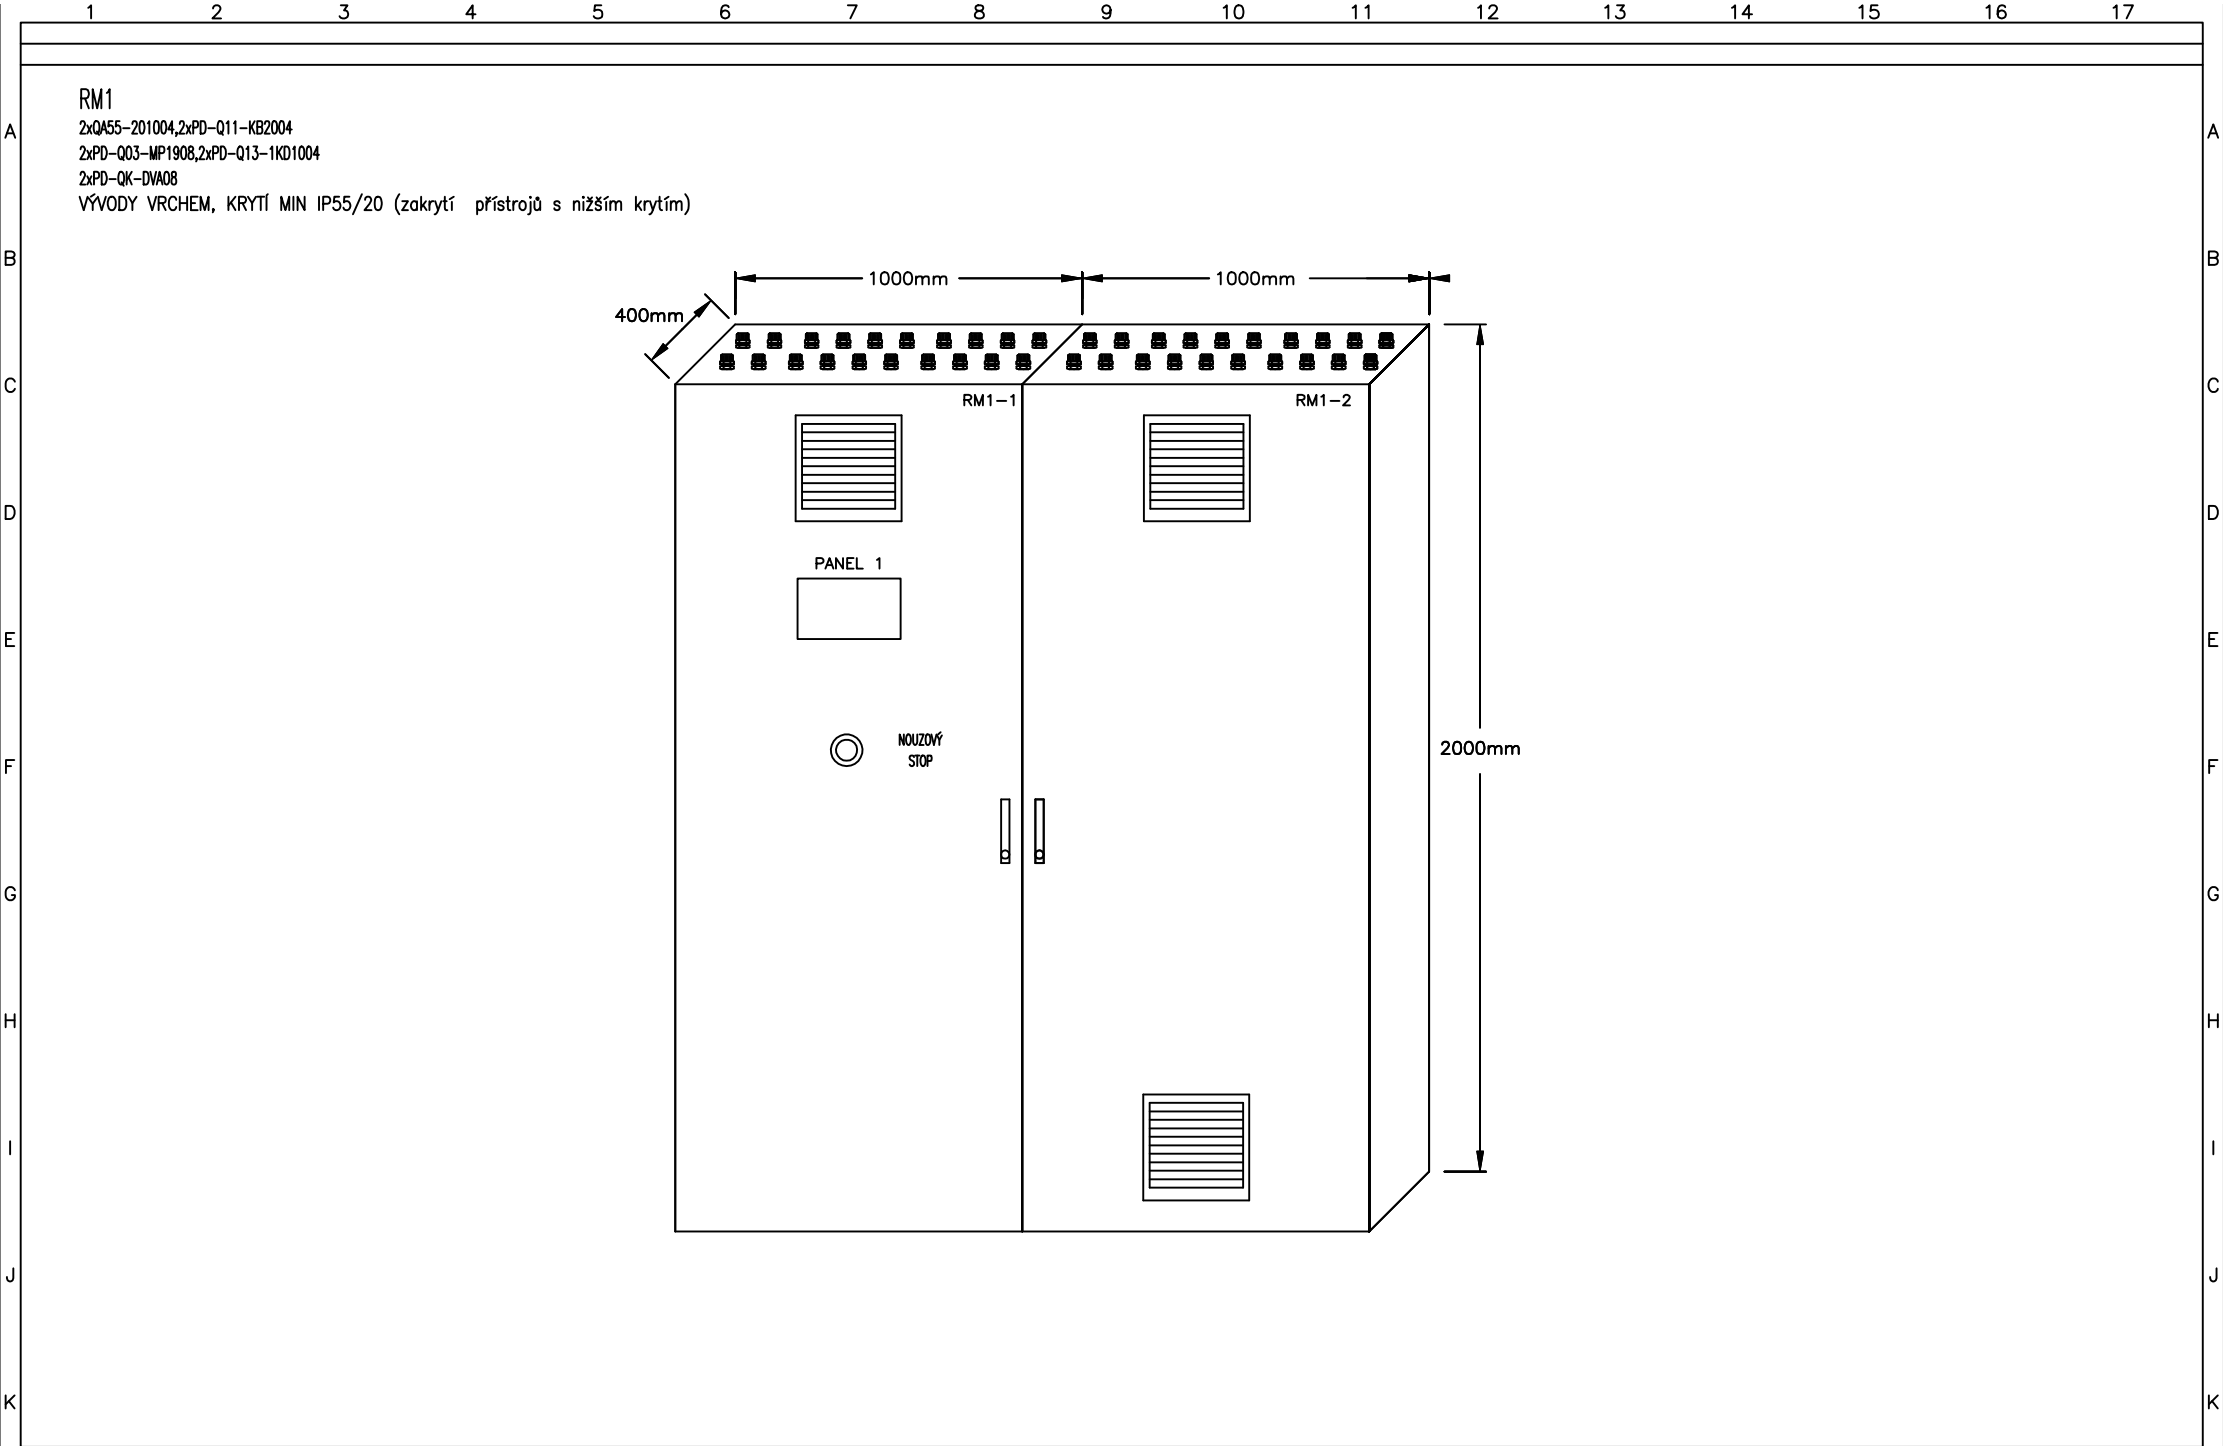



12		13		14		15		16		17	
Vypracoval: Ing. Jan Gallus		AKCE: VETUNI - optimalizace technologie areálové ČOV		Investor:		Zak.číslo:		A.K.:		Listů: 41	
Kontroloval: Ing.Jindřich Wolf		PS11 - ELEKTROINSTALACE		Obsah:		Změna/Datum:		V.č.:		List:	
Datum : květen 2024				Schéma RM1		Měřítko: N		2		2	

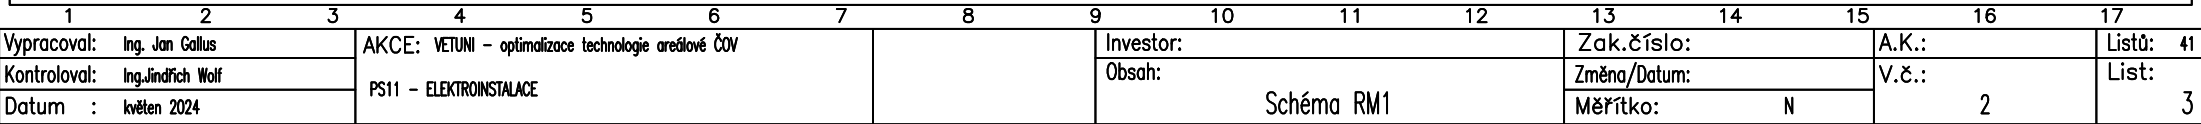

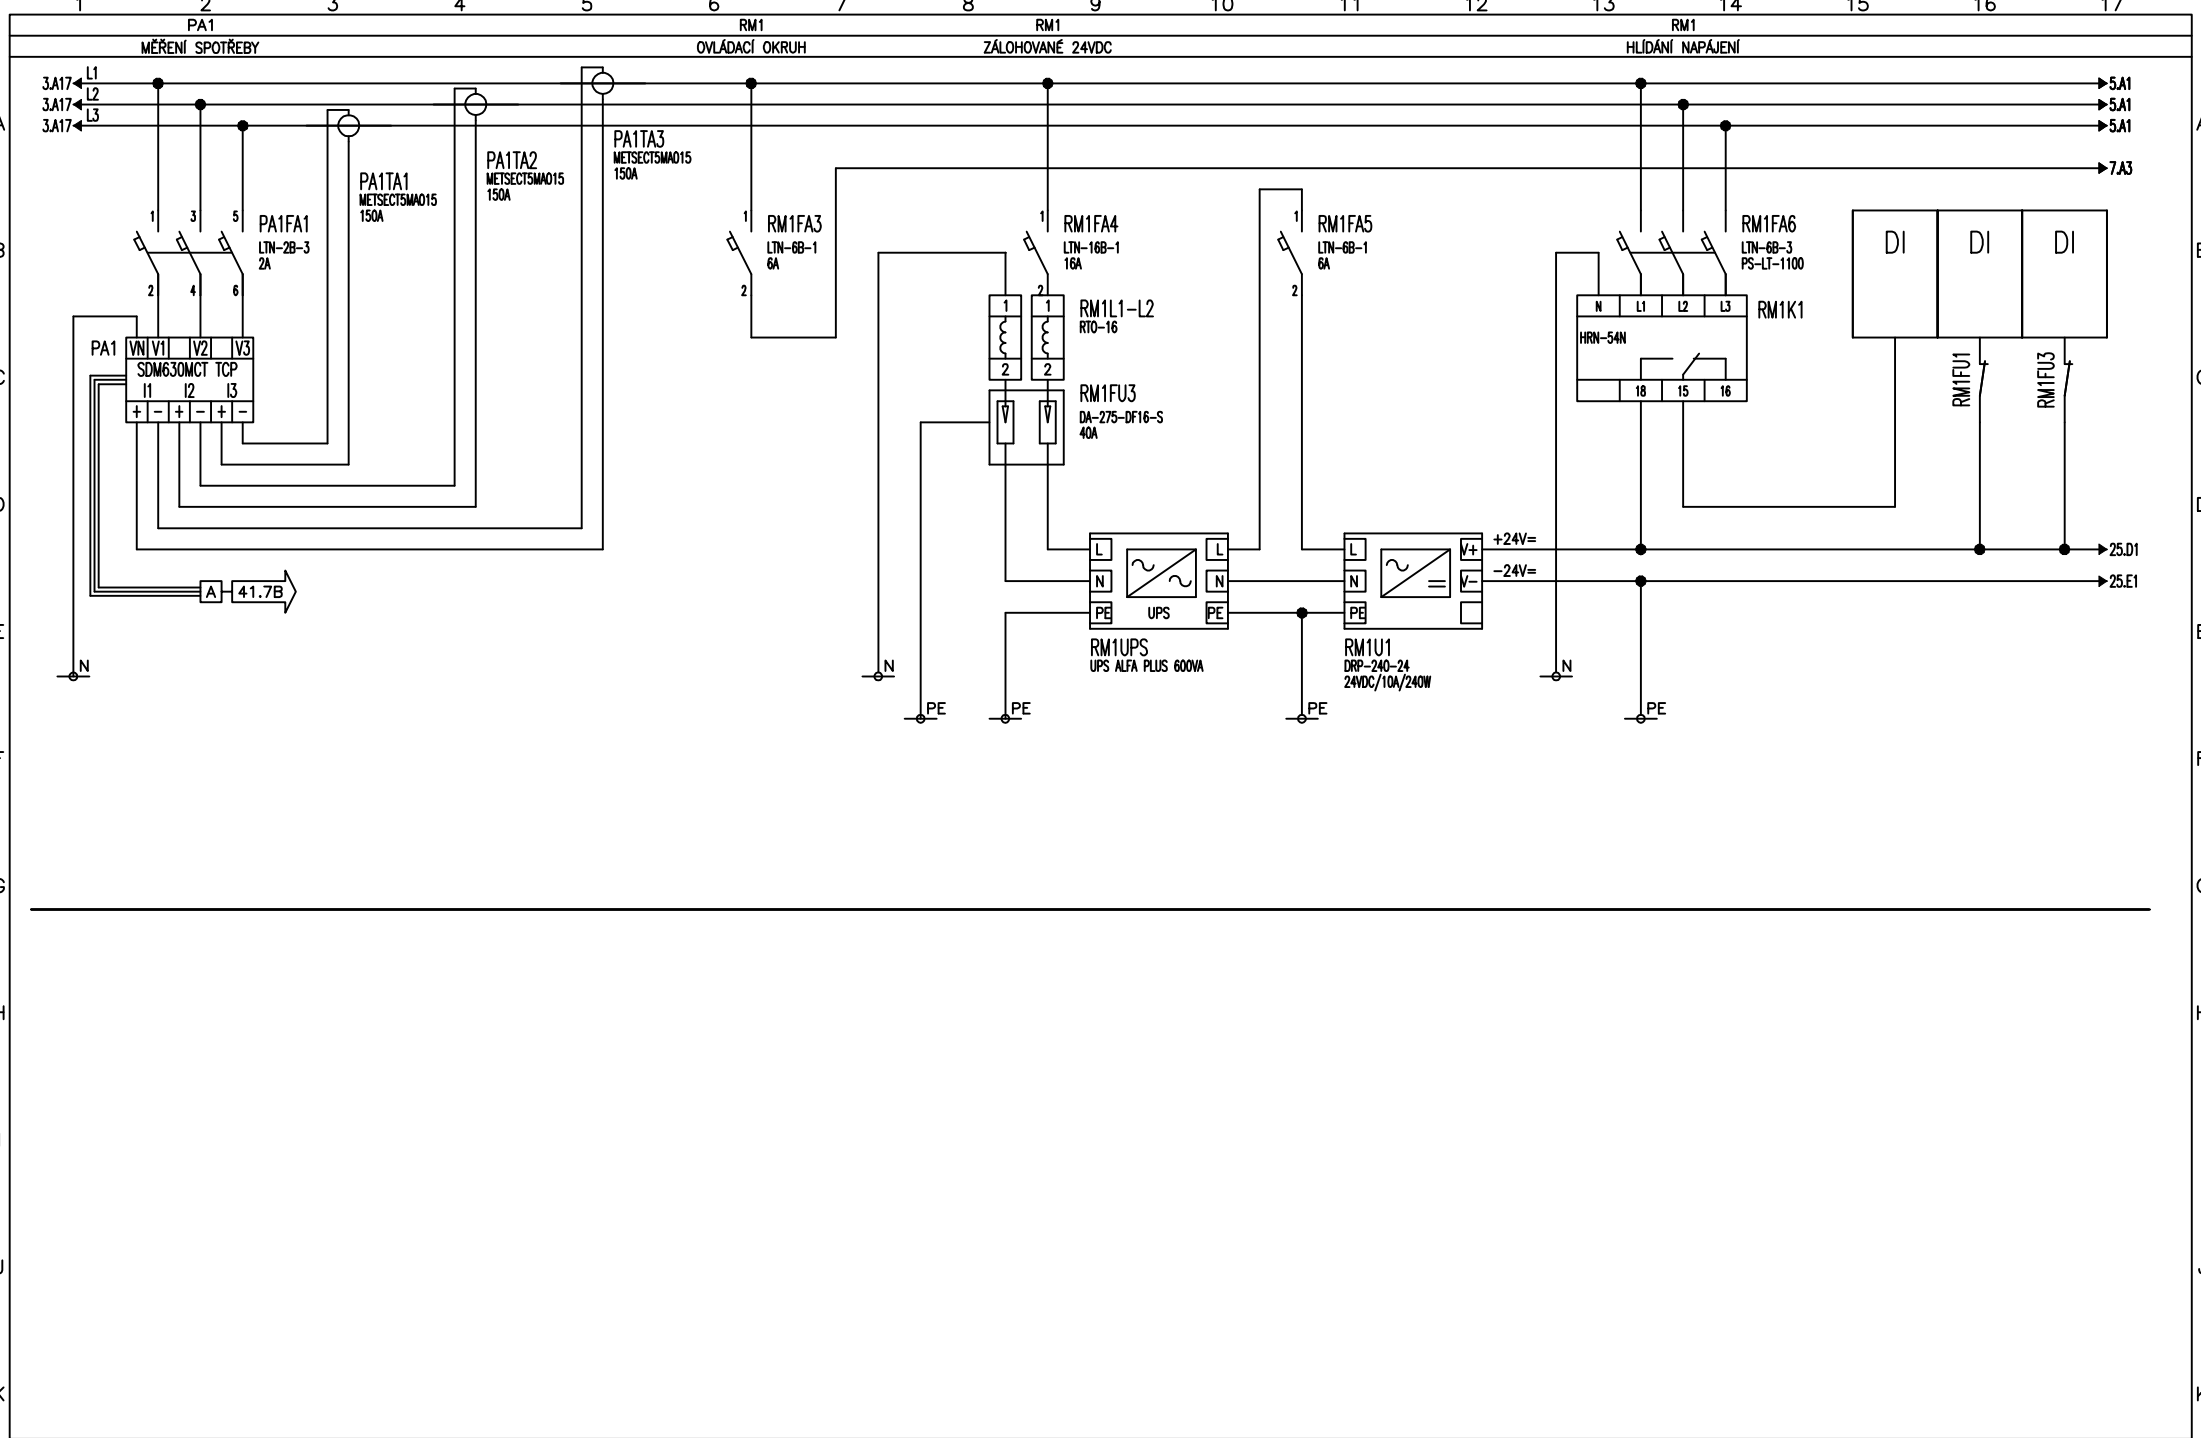



Vypracoval:	Ing. Jan Gallus	AKCE: VETUNI - optimalizace technologie areálové ČOV	Investor:	Zak.číslo:	A.K.:	Listů:	41
Kontroloval:	Ing. Jindřich Wolf	PS11 - ELEKTROINSTALACE	Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List:	4
Datum :	květen 2024		Schéma RM1	Měřítko:	N	2	

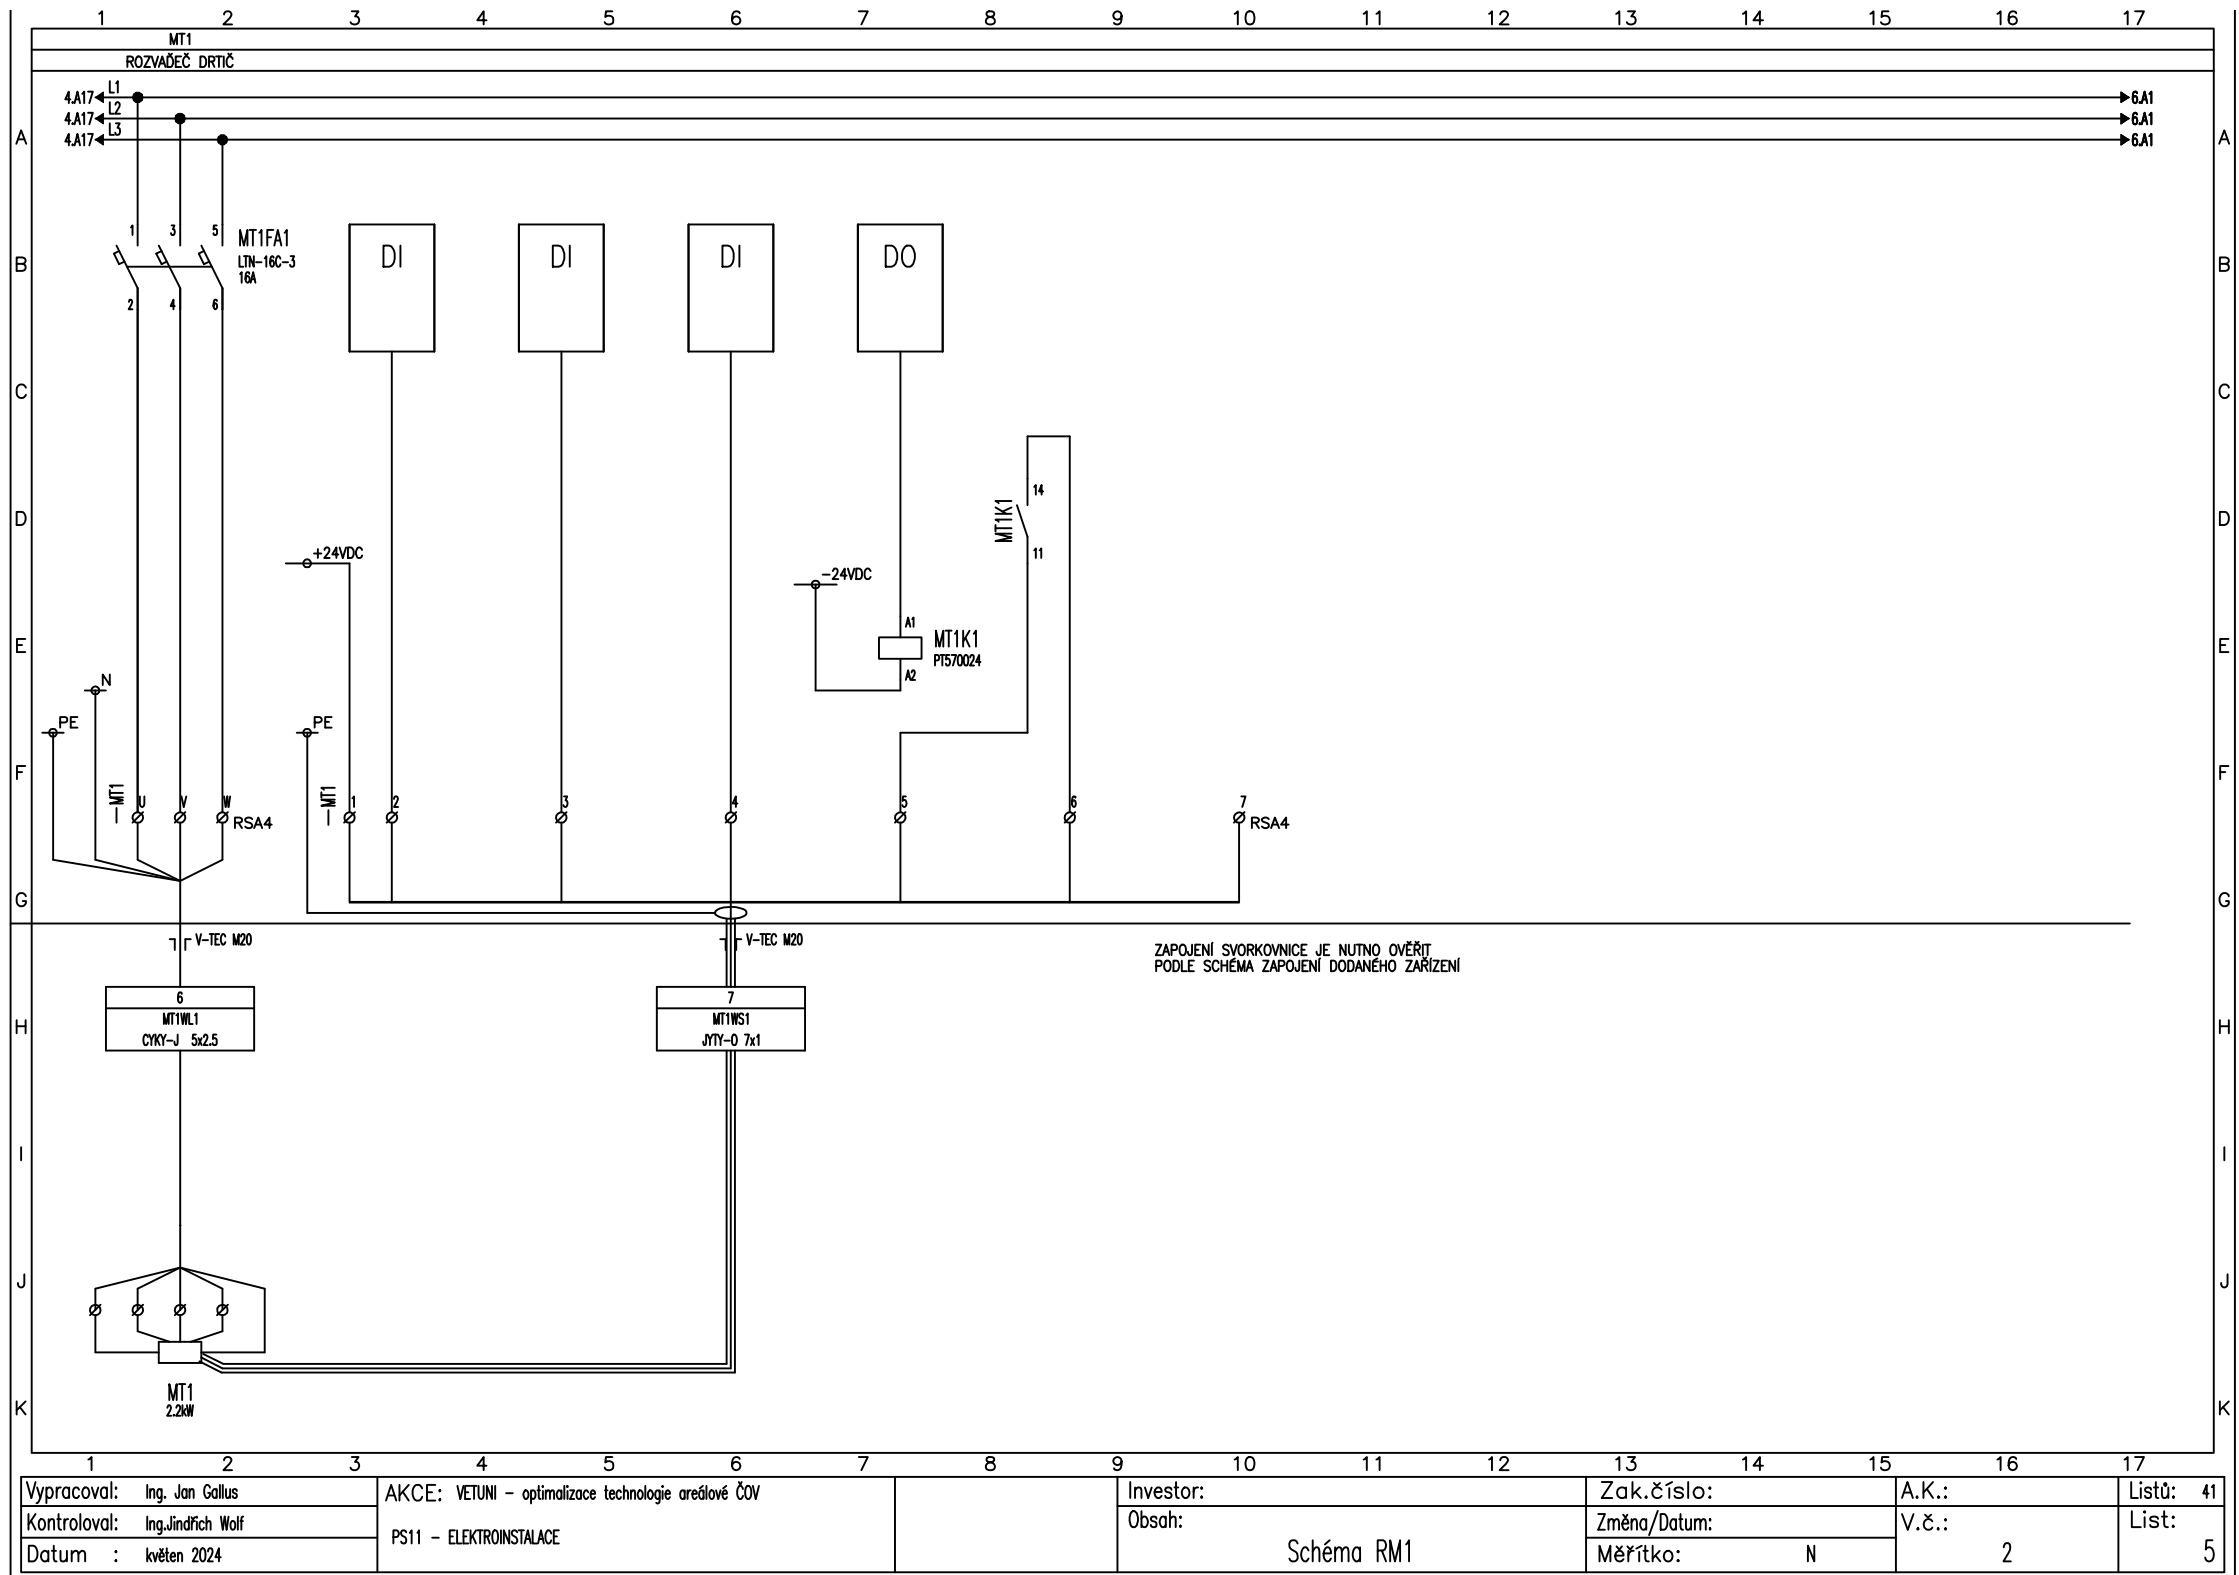


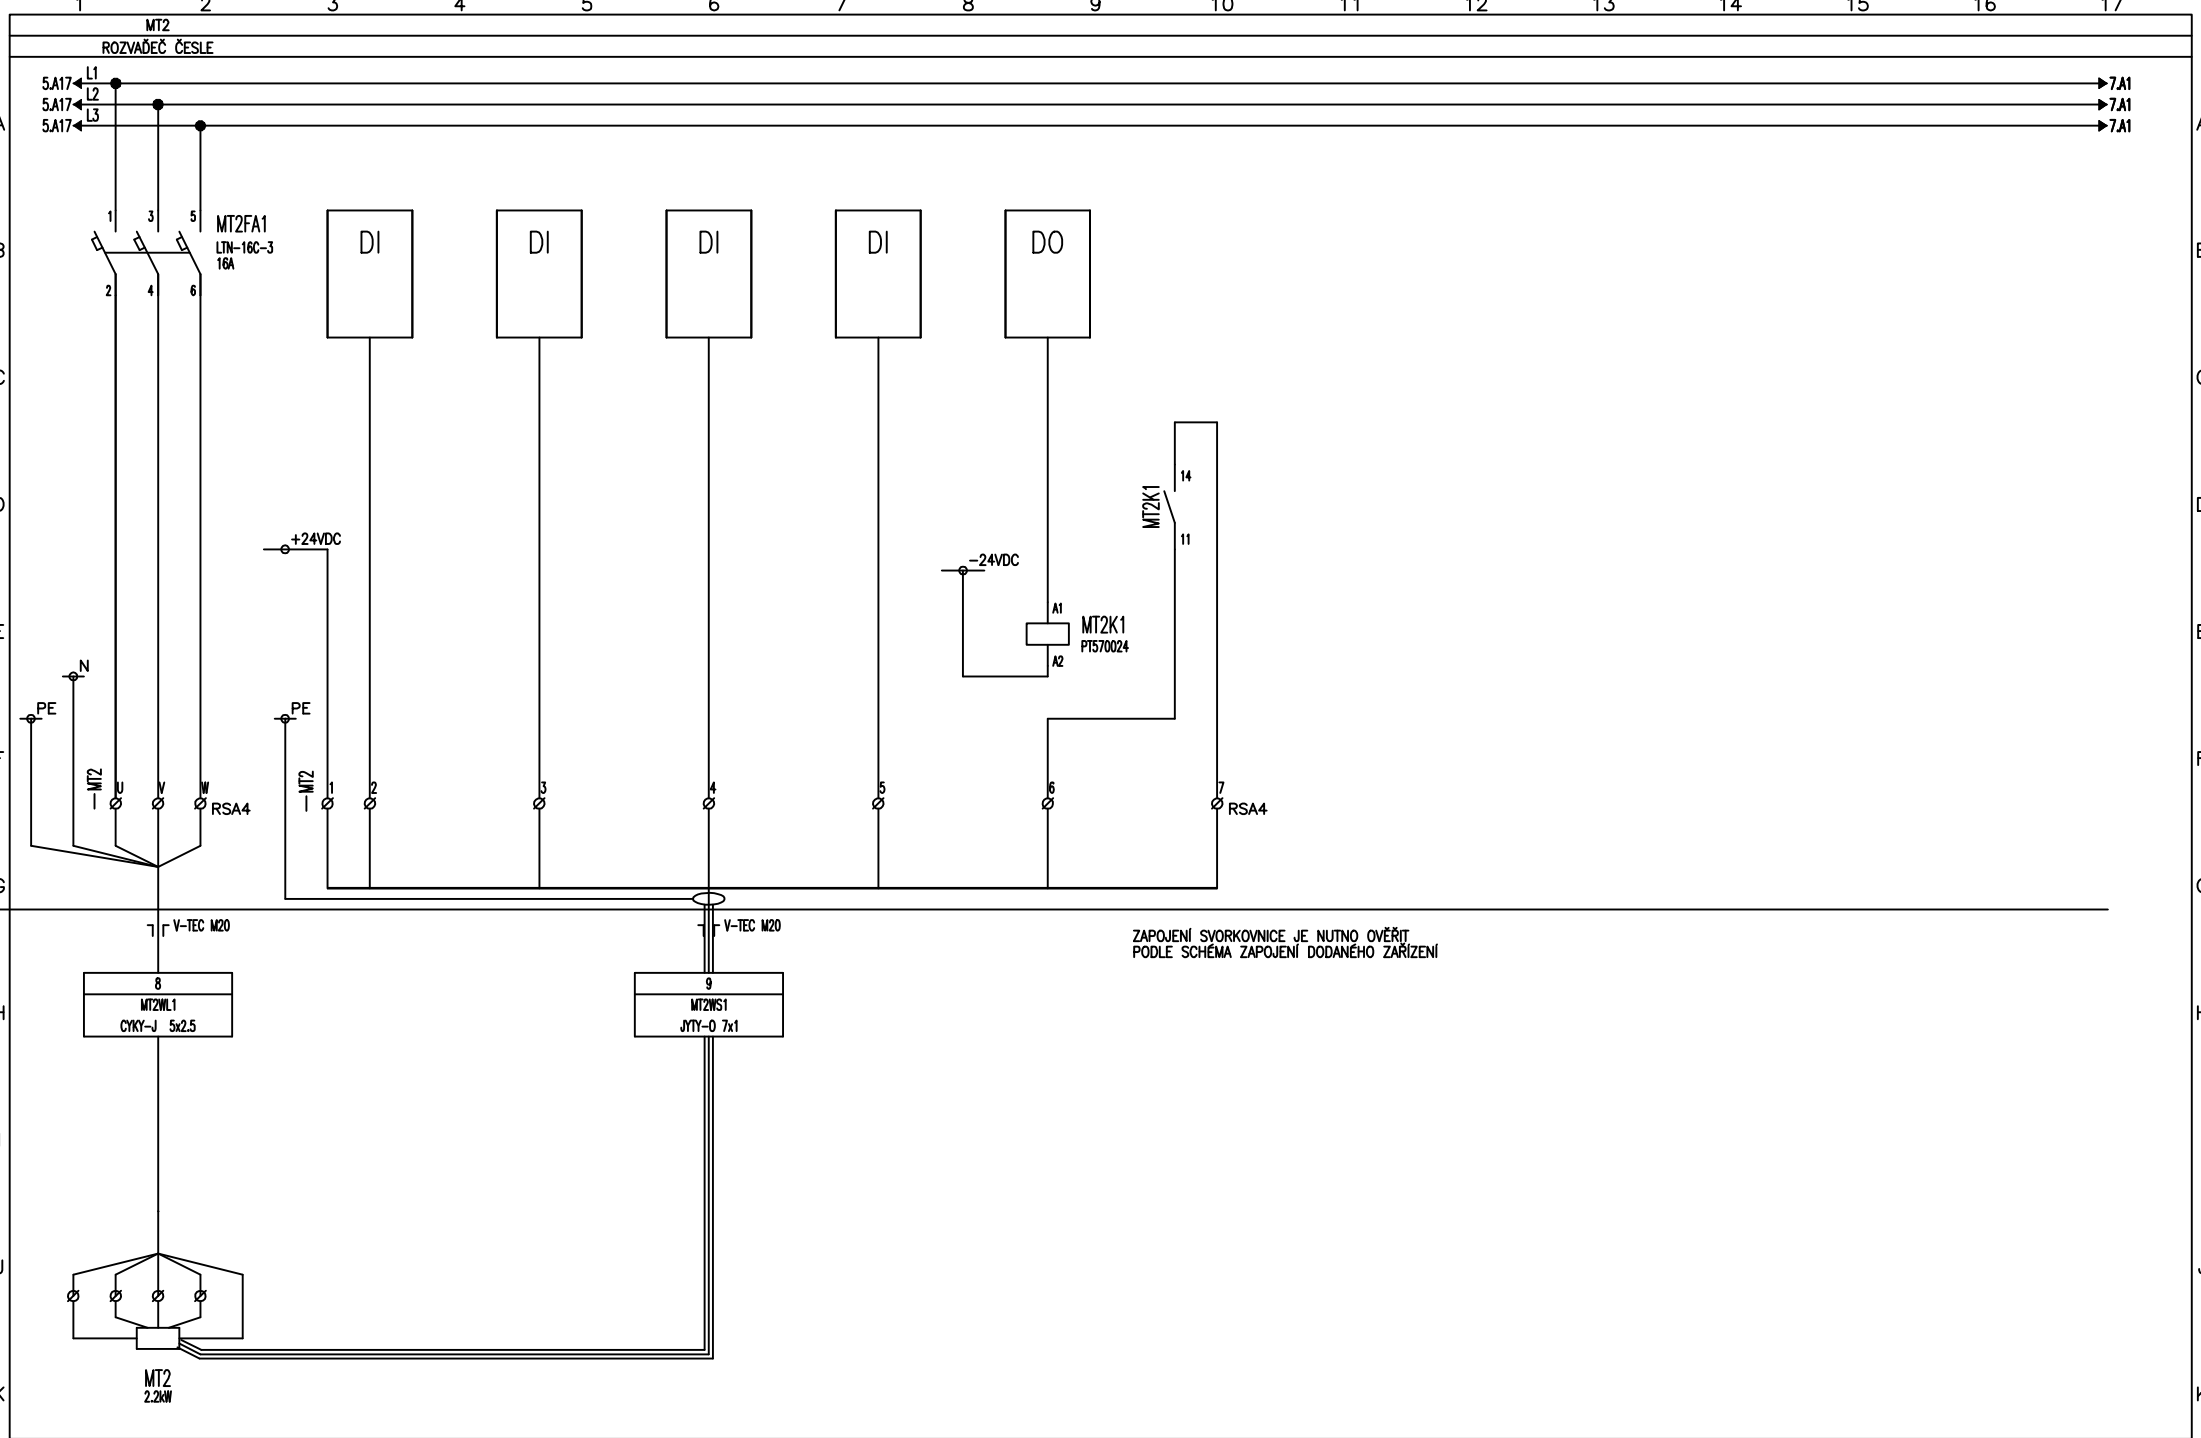


Vyracoval: Ing. Jan Gallus		AKCE: VETUNI - optimalizace technologie aredlové ČOV		Investor:		Zak.číslo:		A.K.:		Listů: 41	
Kontroloval: Ing.Jindřich Wolf		PS11 - ELEKTROINSTALACE		Obsah:		Změna/Datum:		V.č.:		List: 6	
Datum : květen 2024				Schéma RM1		Měřítko: N		2			







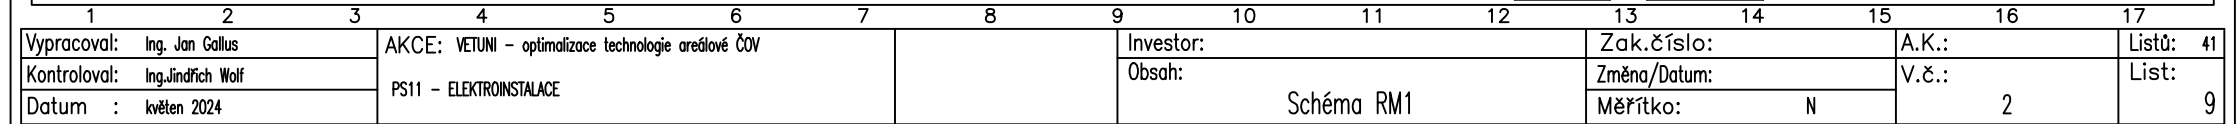

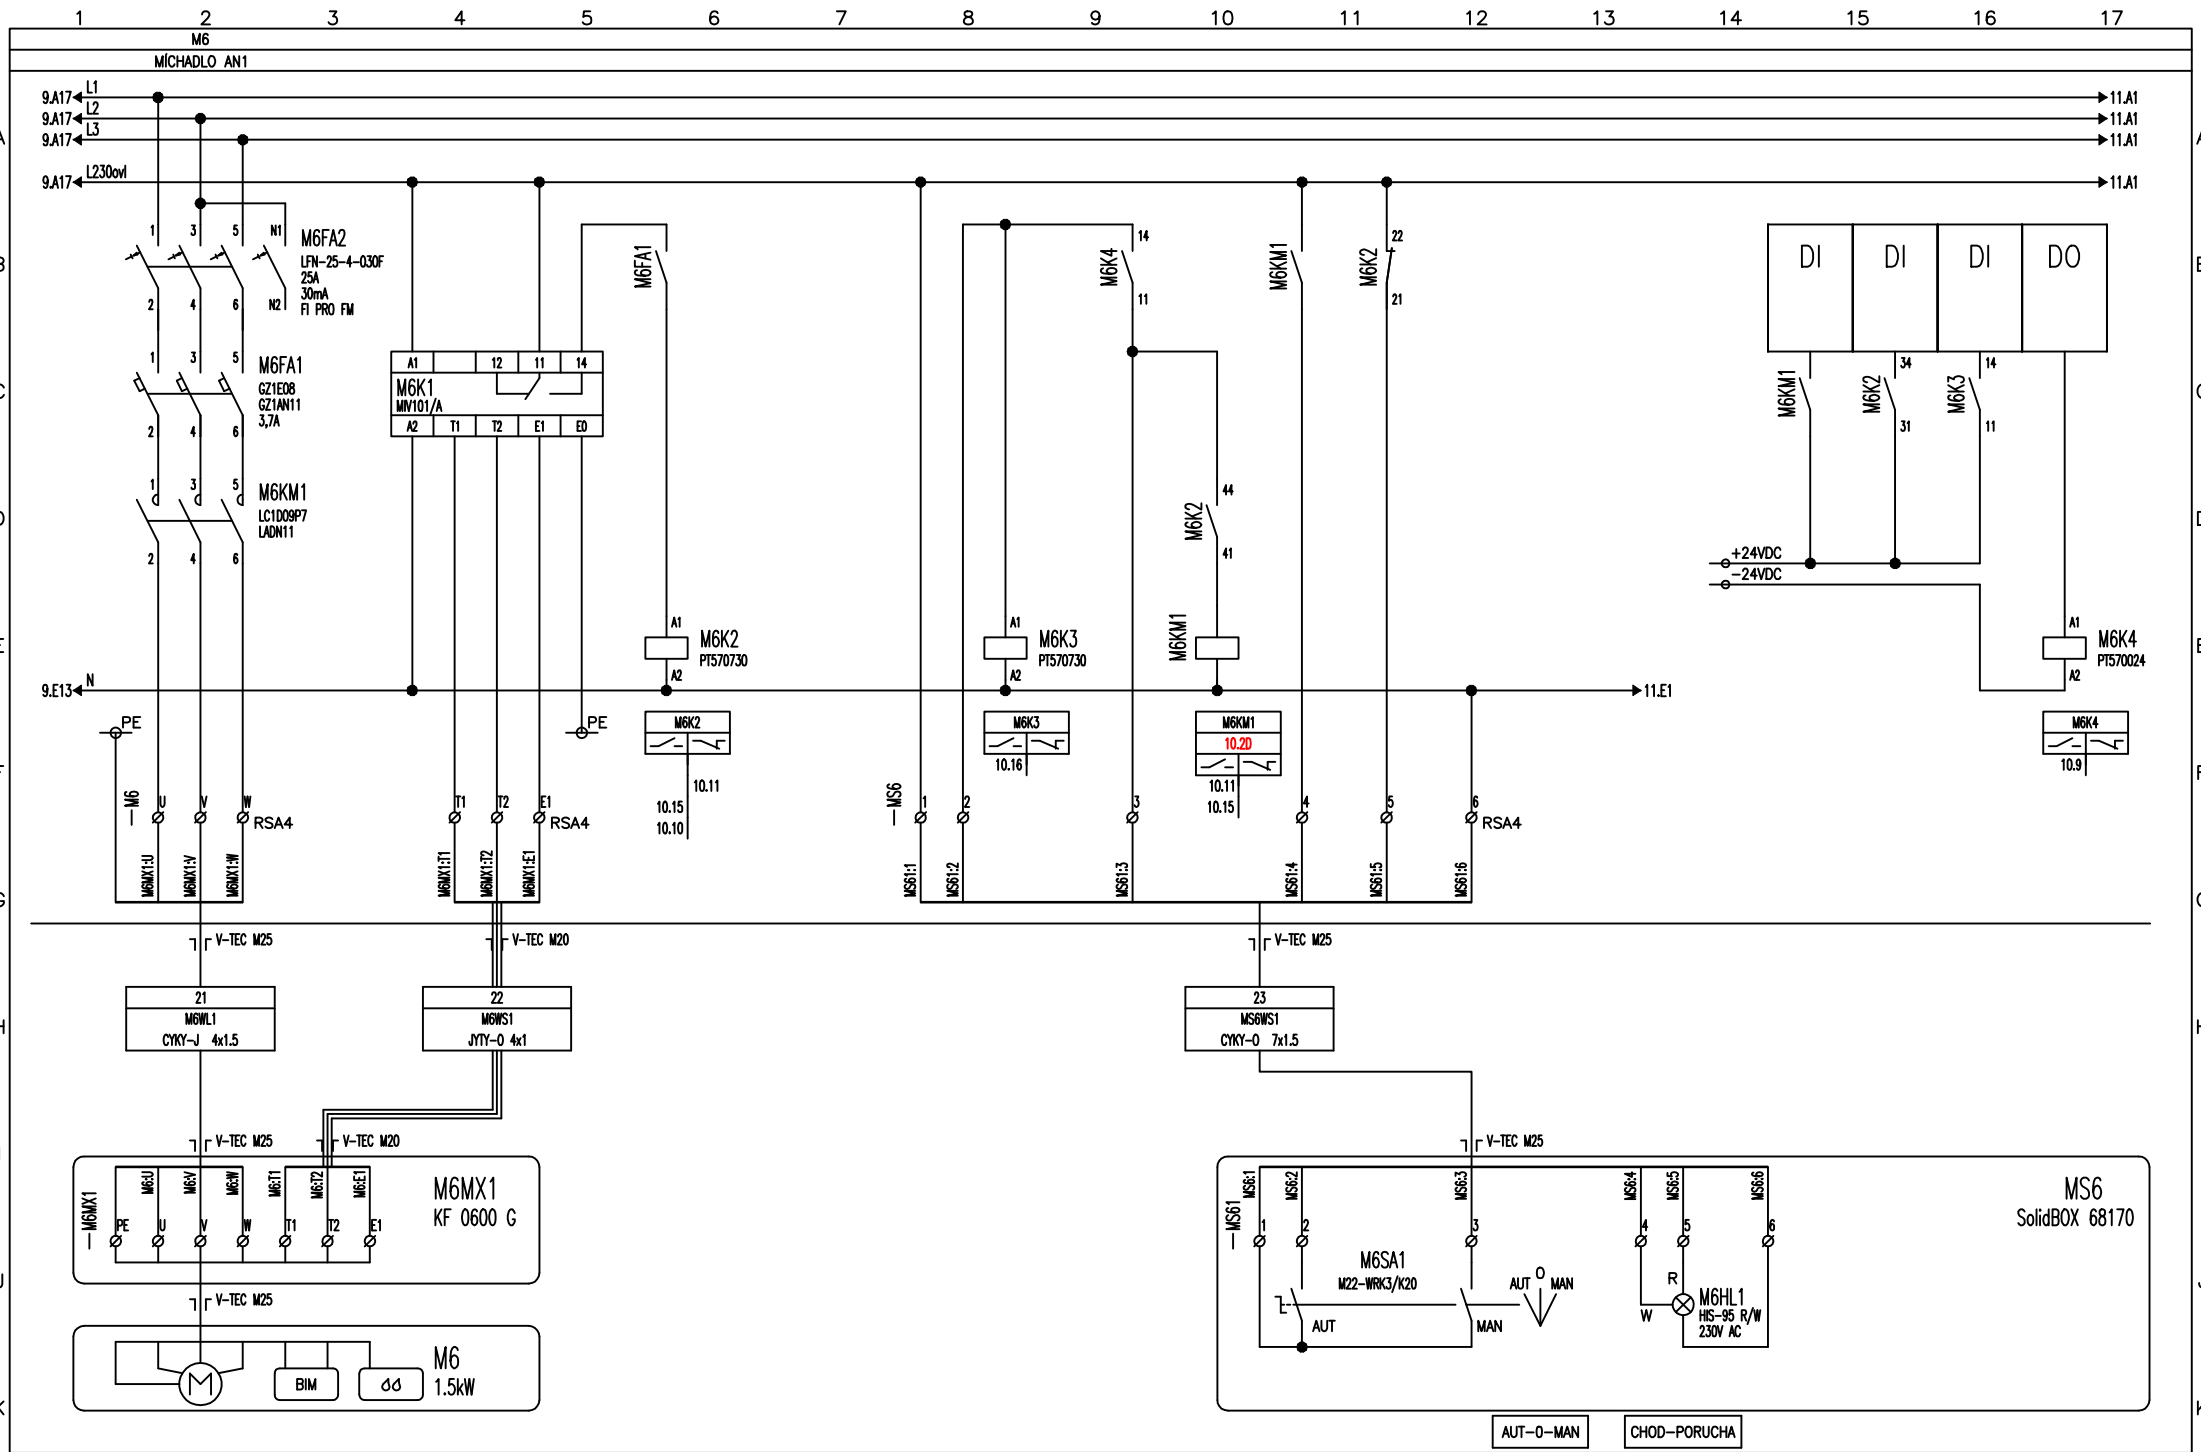


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Ing. Jan Gallus			AKCE: VETUNI - optimalizace technologie areálové ČOV			Investor:			Zak.číslo:			A.K.:			Listů: 41	
Kontroloval: Ing.Jindřich Wolf			PS11 - ELEKTROINSTALACE			Obsah:			Změna/Datum:			V.č.:			List: 10	
Datum : květen 2024						Schéma RM1			Měřítka: N			2				




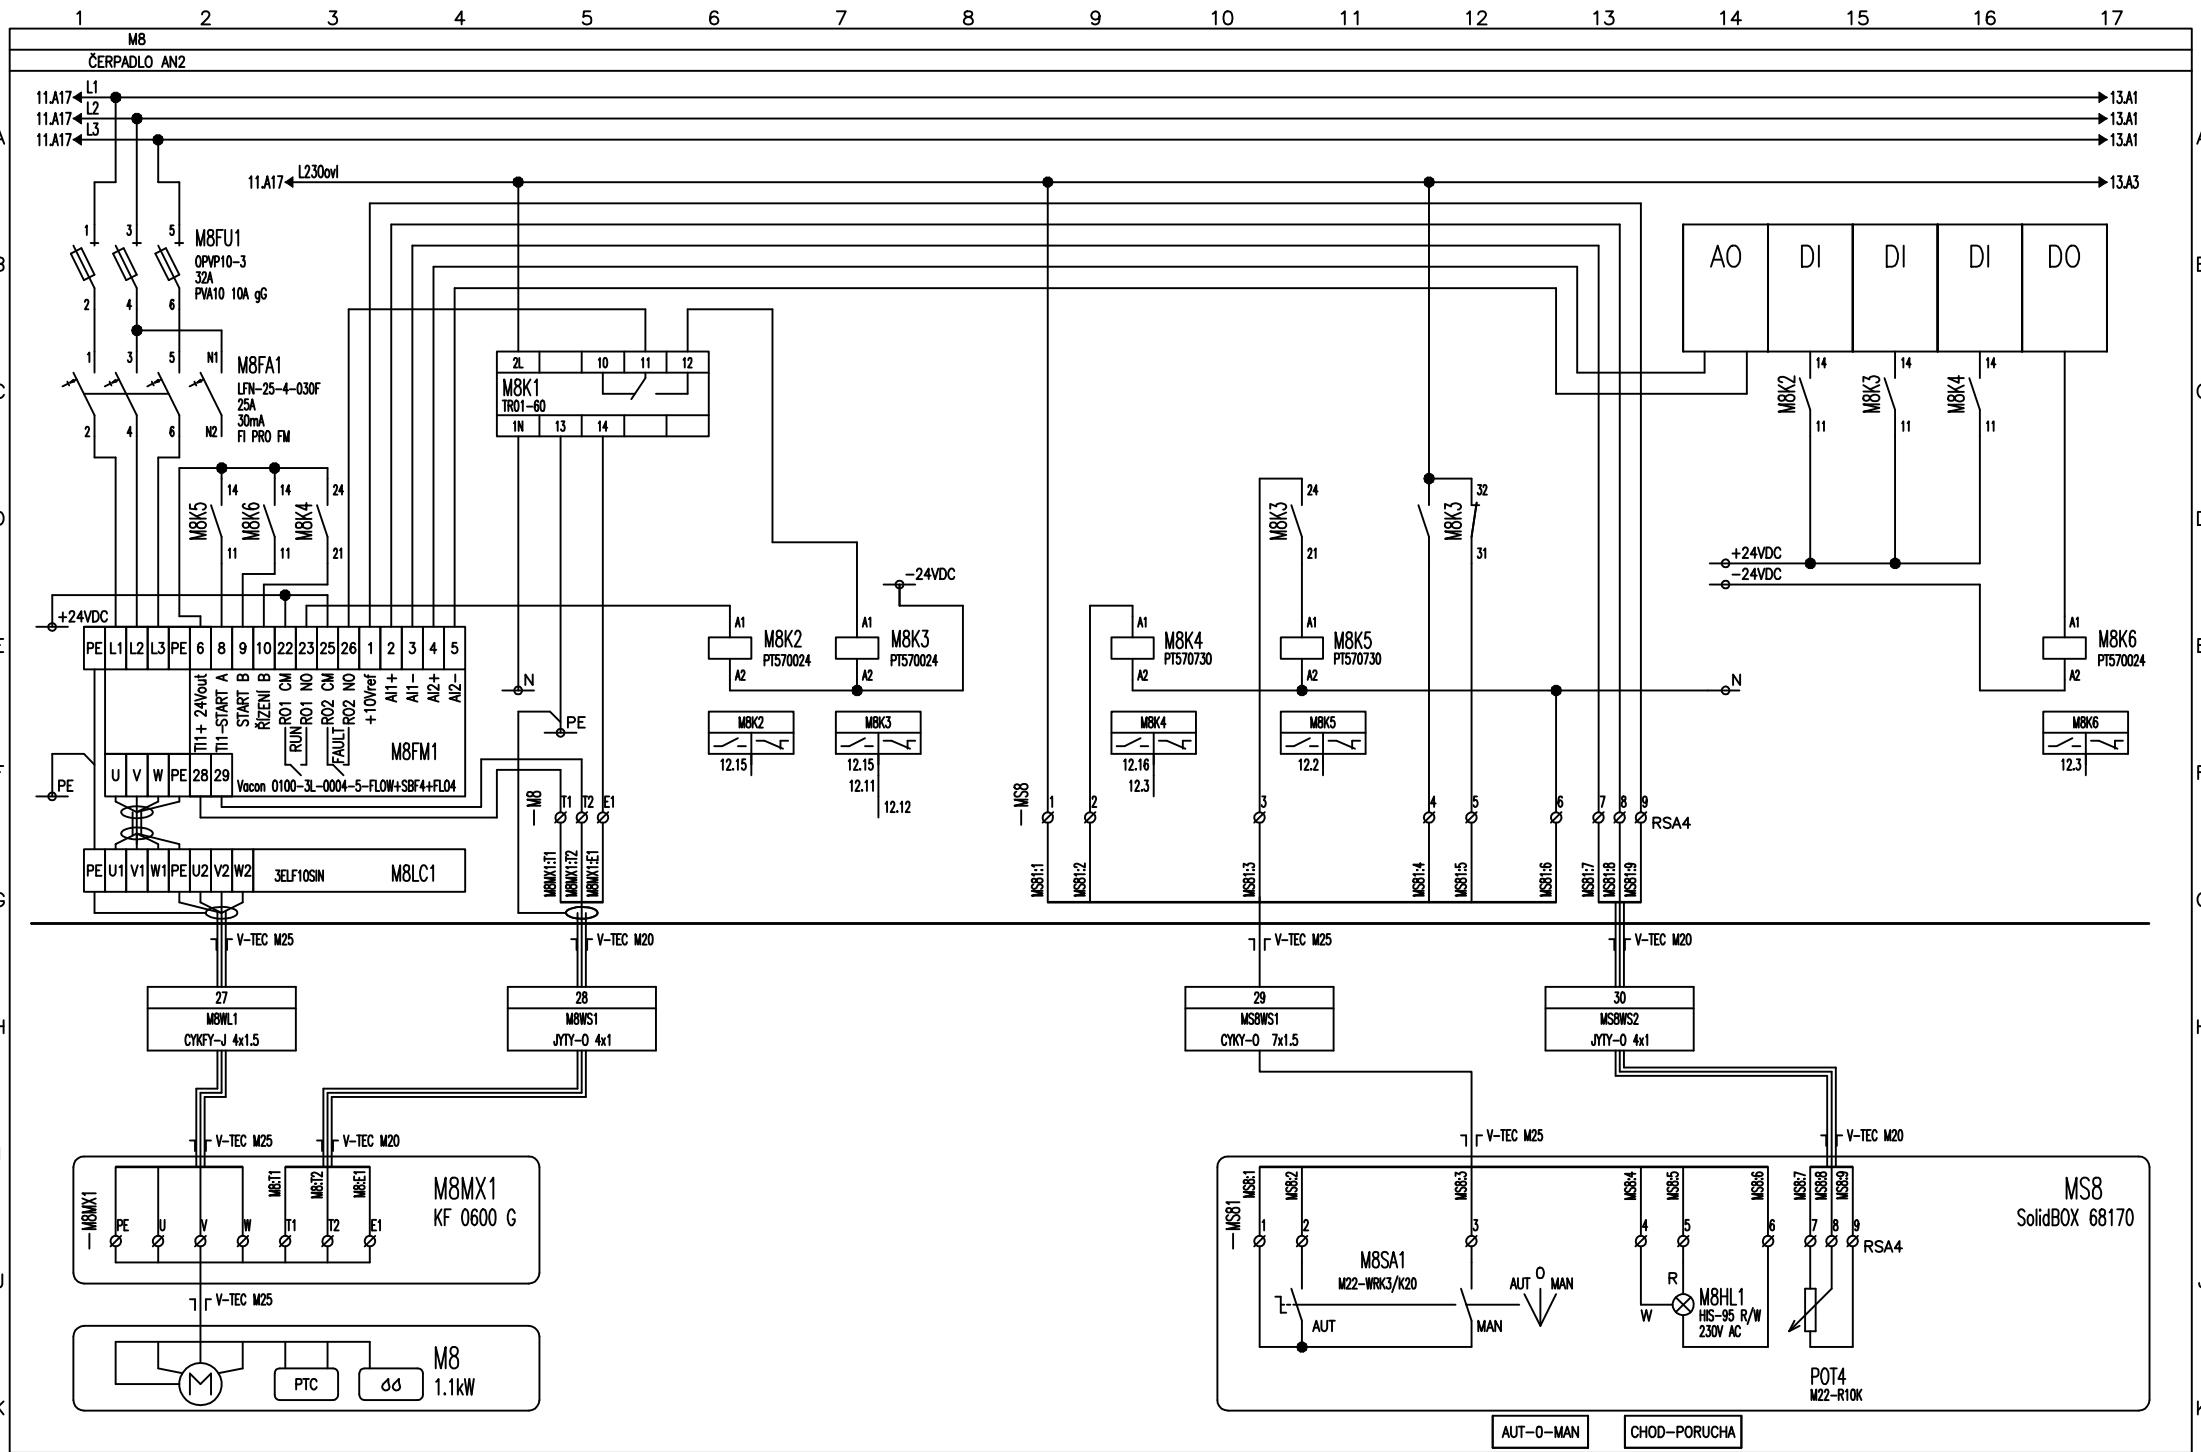


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Ing. Jan Gallus			AKCE: VETUNI – optimalizace technologie areálové ČOV PS11 – ELEKTROINSTALACE				Investor:			Zak.číslo:		A.K.:		Listů: 41		
Kontroloval: Ing. Jindřich Wolf							Obsah:			Změna/Datum:		V.č.:		List: 12		
Datum : květen 2024							Schéma RM1			Měřítka: N		2				

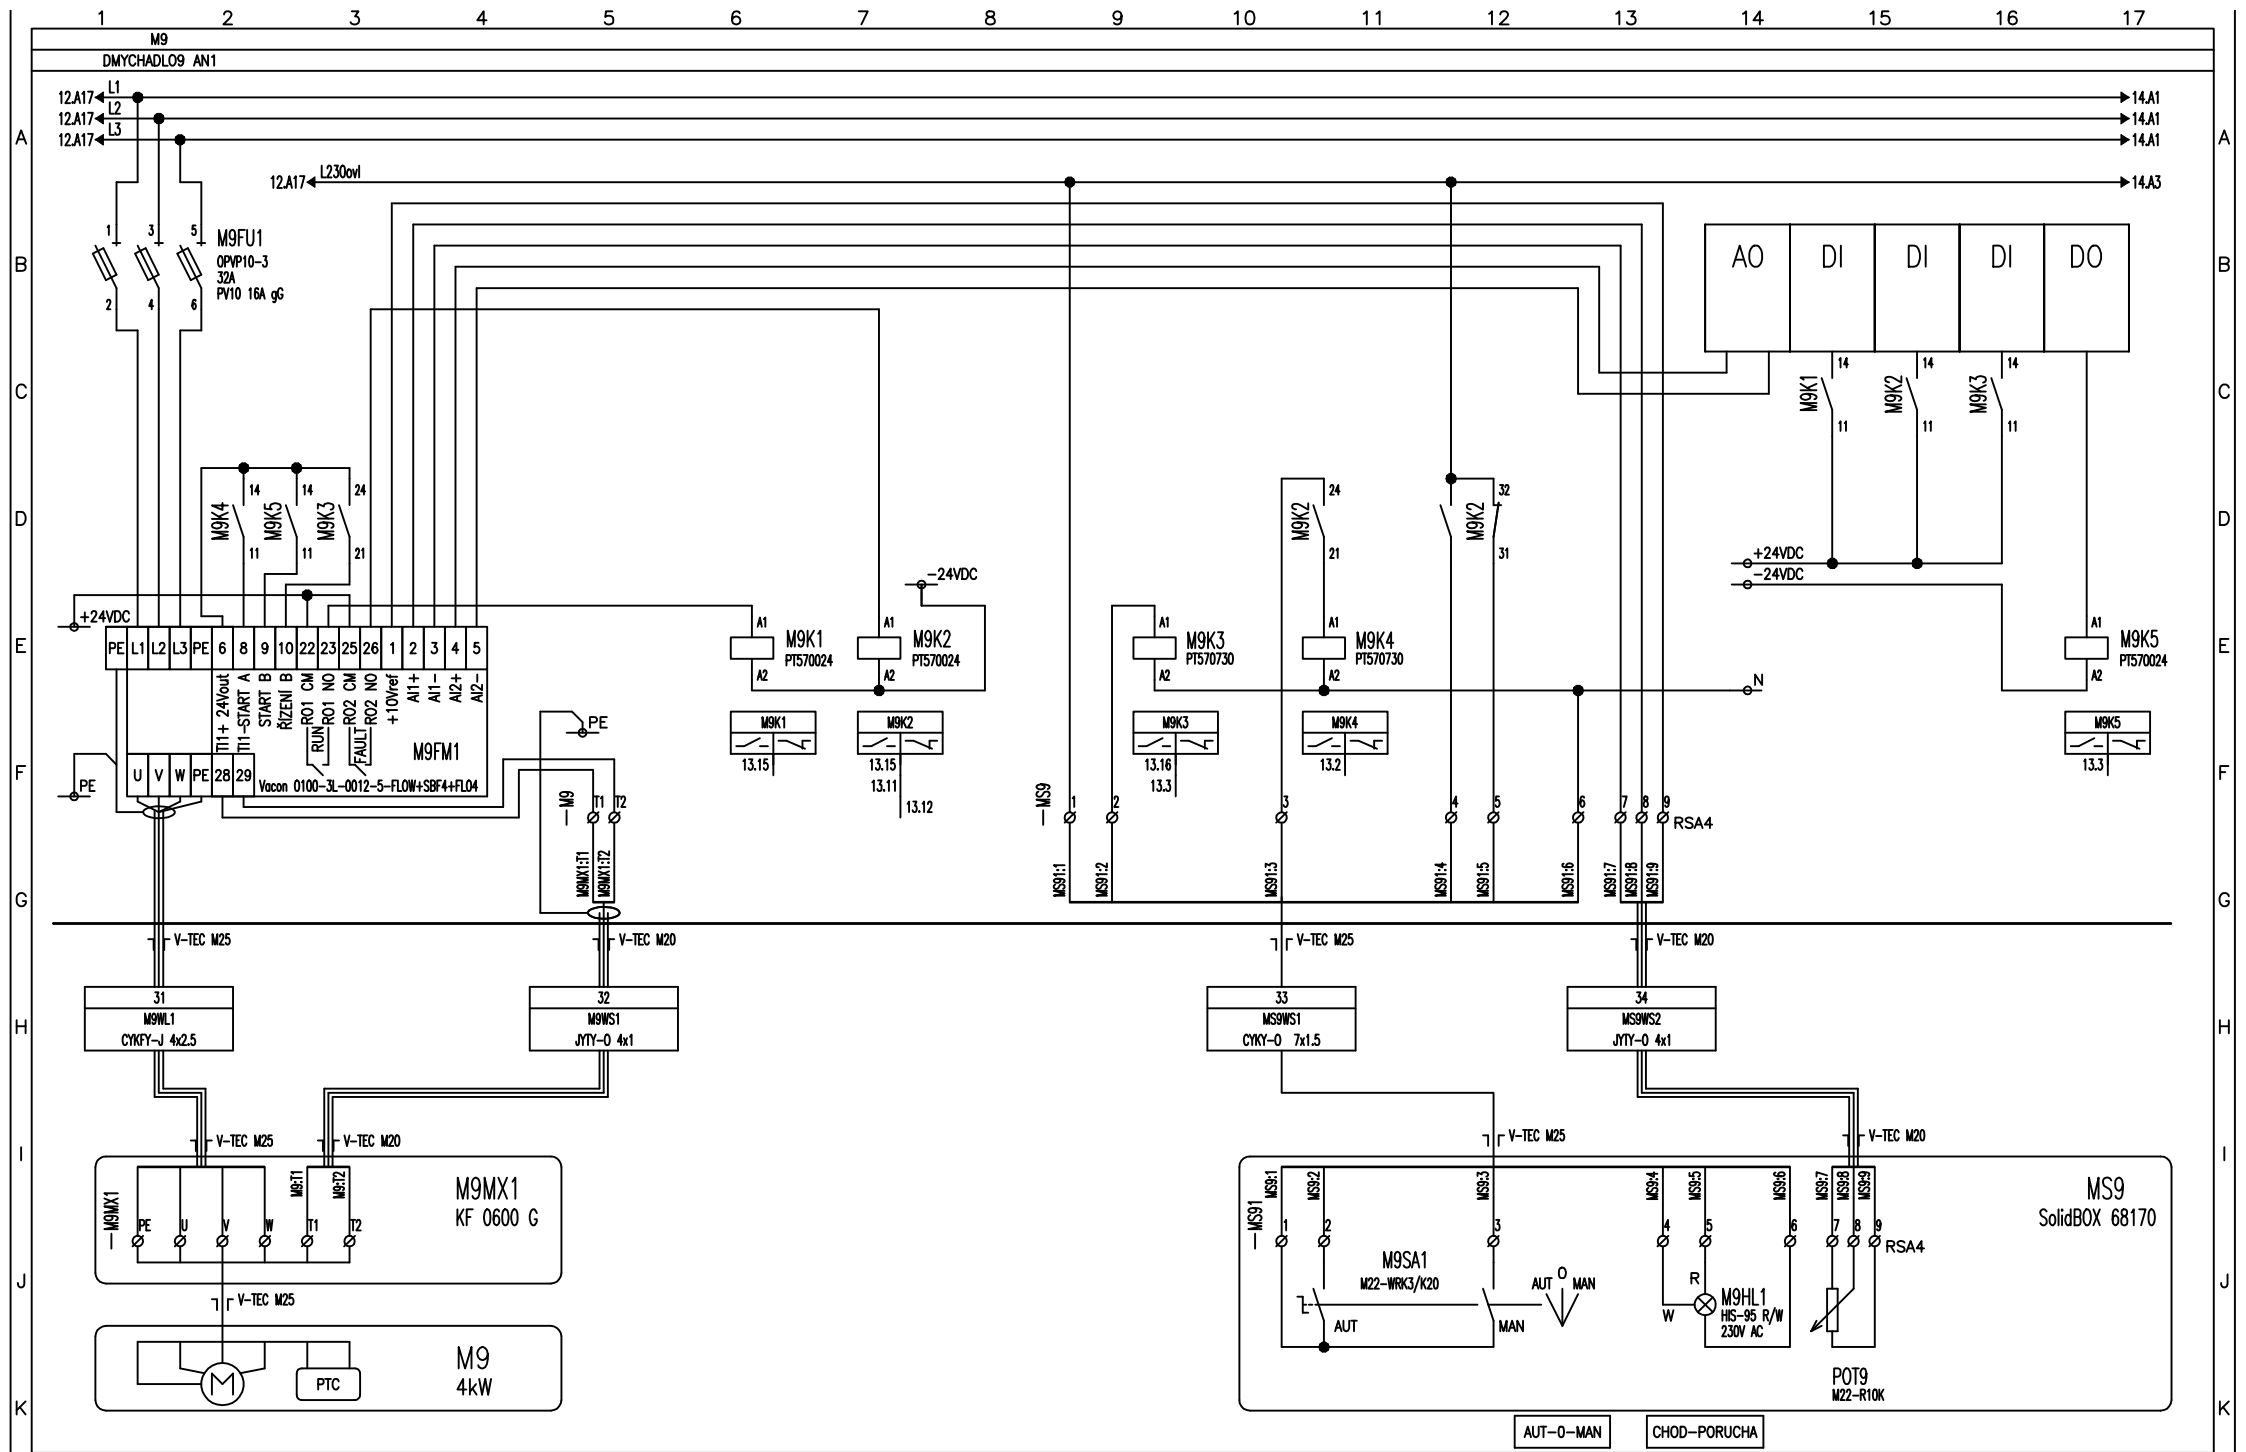



Vyracoval: Ing. Jan Gallus		AKCE: VETUNI - optimalizace technologie areálové ČOV		Investor:		Zak.číslo:		A.K.:		Listů: 41	
Kontroloval: Ing. Jindřich Wolf		PS11 - ELEKTROINSTALACE		Obsah:		Změna/Datum:		V.č.:		List: 13	
Datum : květen 2024				Schéma RM1		Měřítka: N		2			

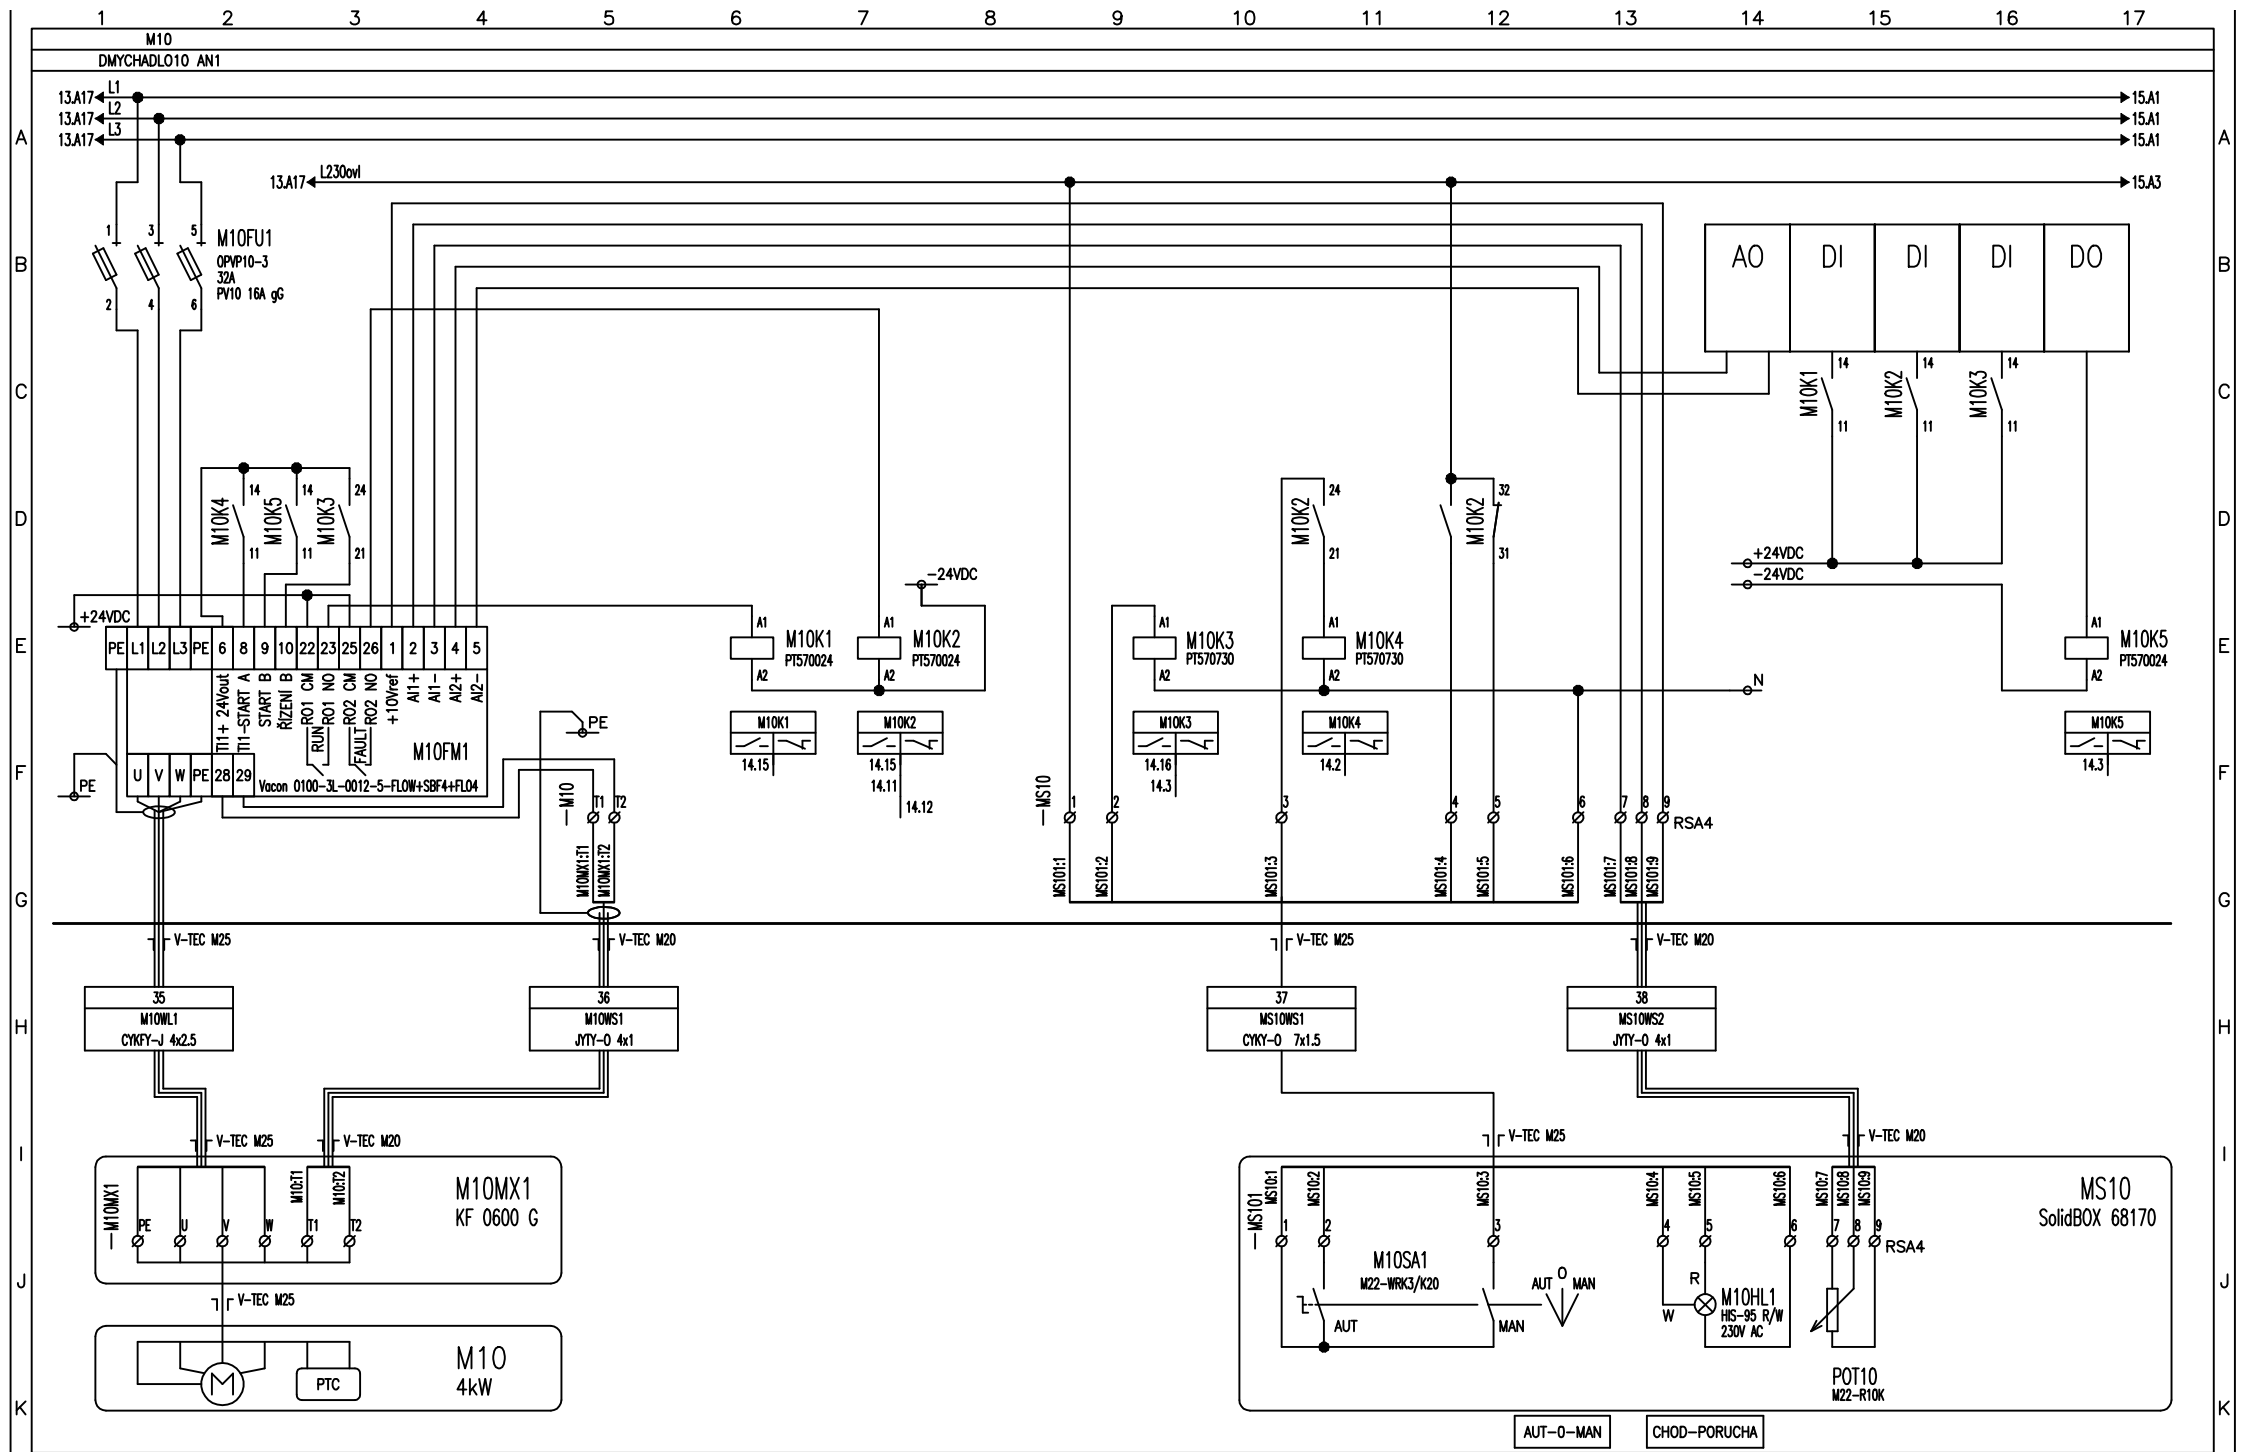



Vyracoval: Ing. Jan Gallus		AKCE: VETUNI - optimalizace technologie areálové ČOV		Investor:		Zak.číslo:		A.K.:		Listů: 41	
Kontroloval: Ing. Jindřich Wolf		PS11 - ELEKTROINSTALACE		Obsah:		Změna/Datum:		V.č.:		List: 14	
Datum : květen 2024				Schéma RM1		Měřítka: N		2			

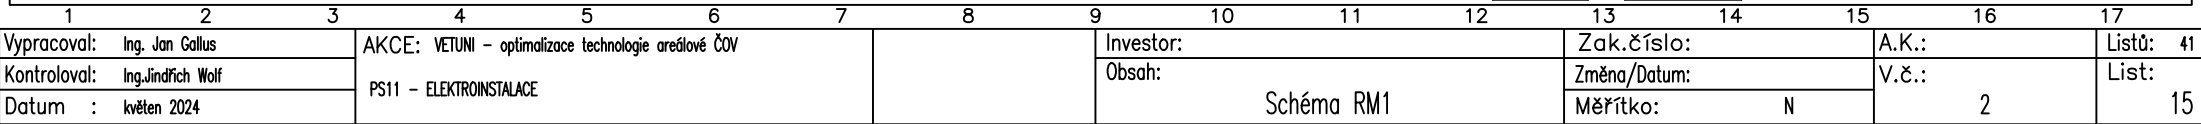


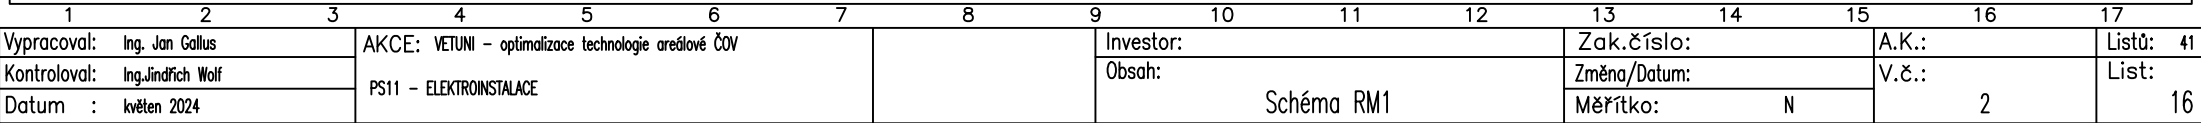







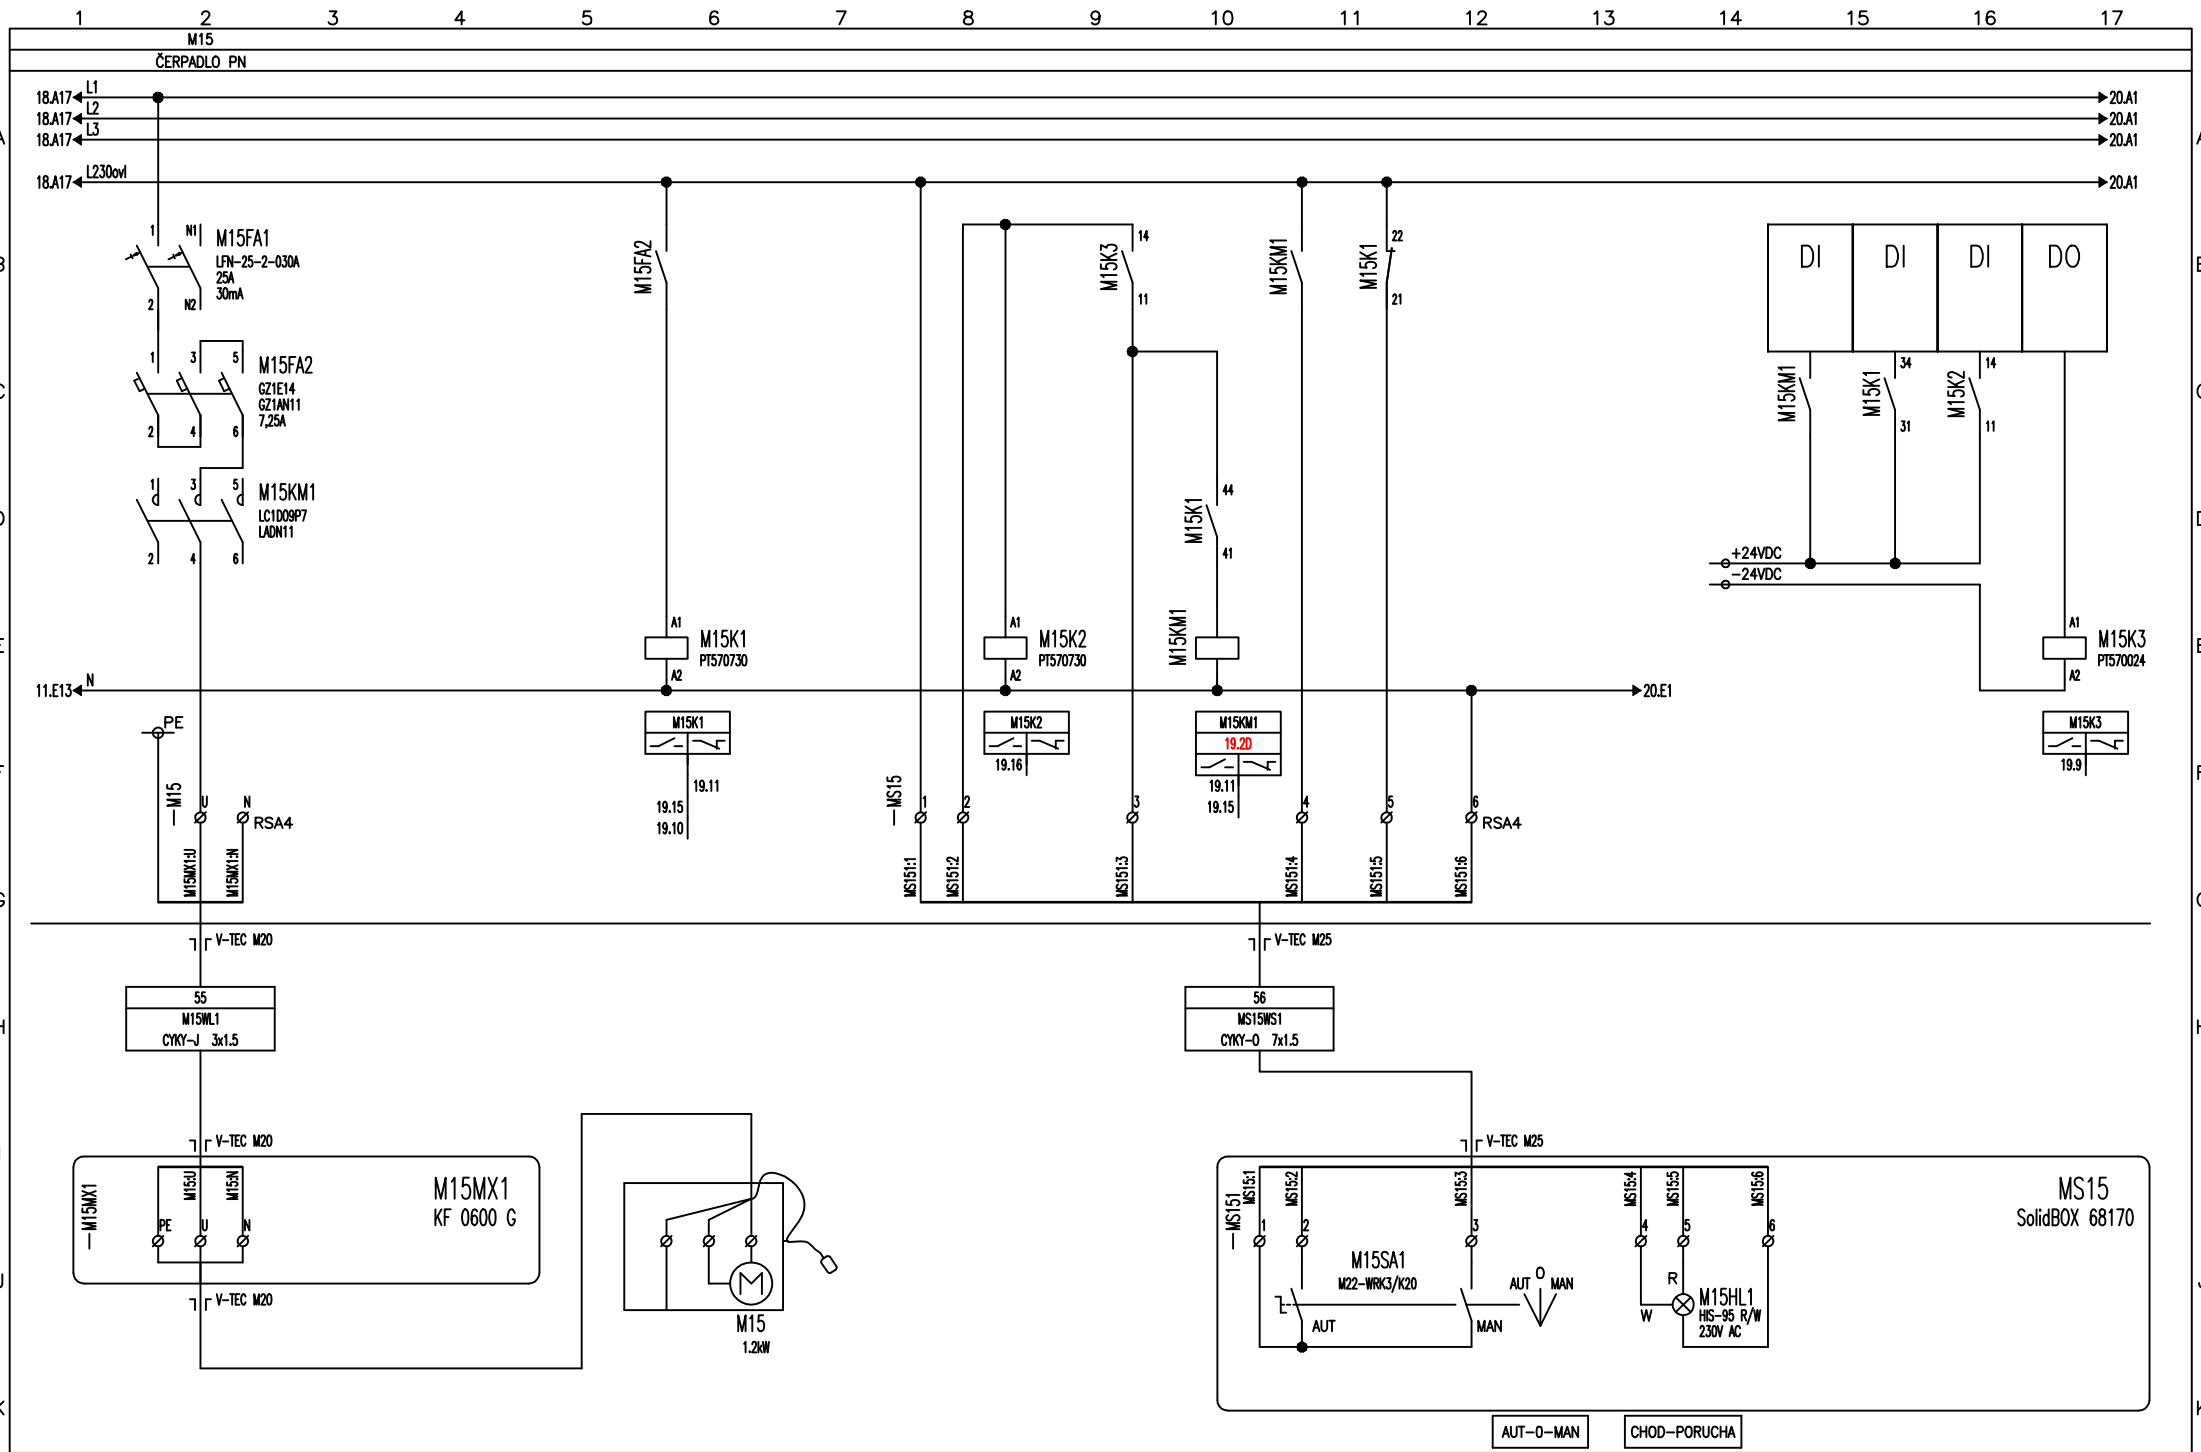

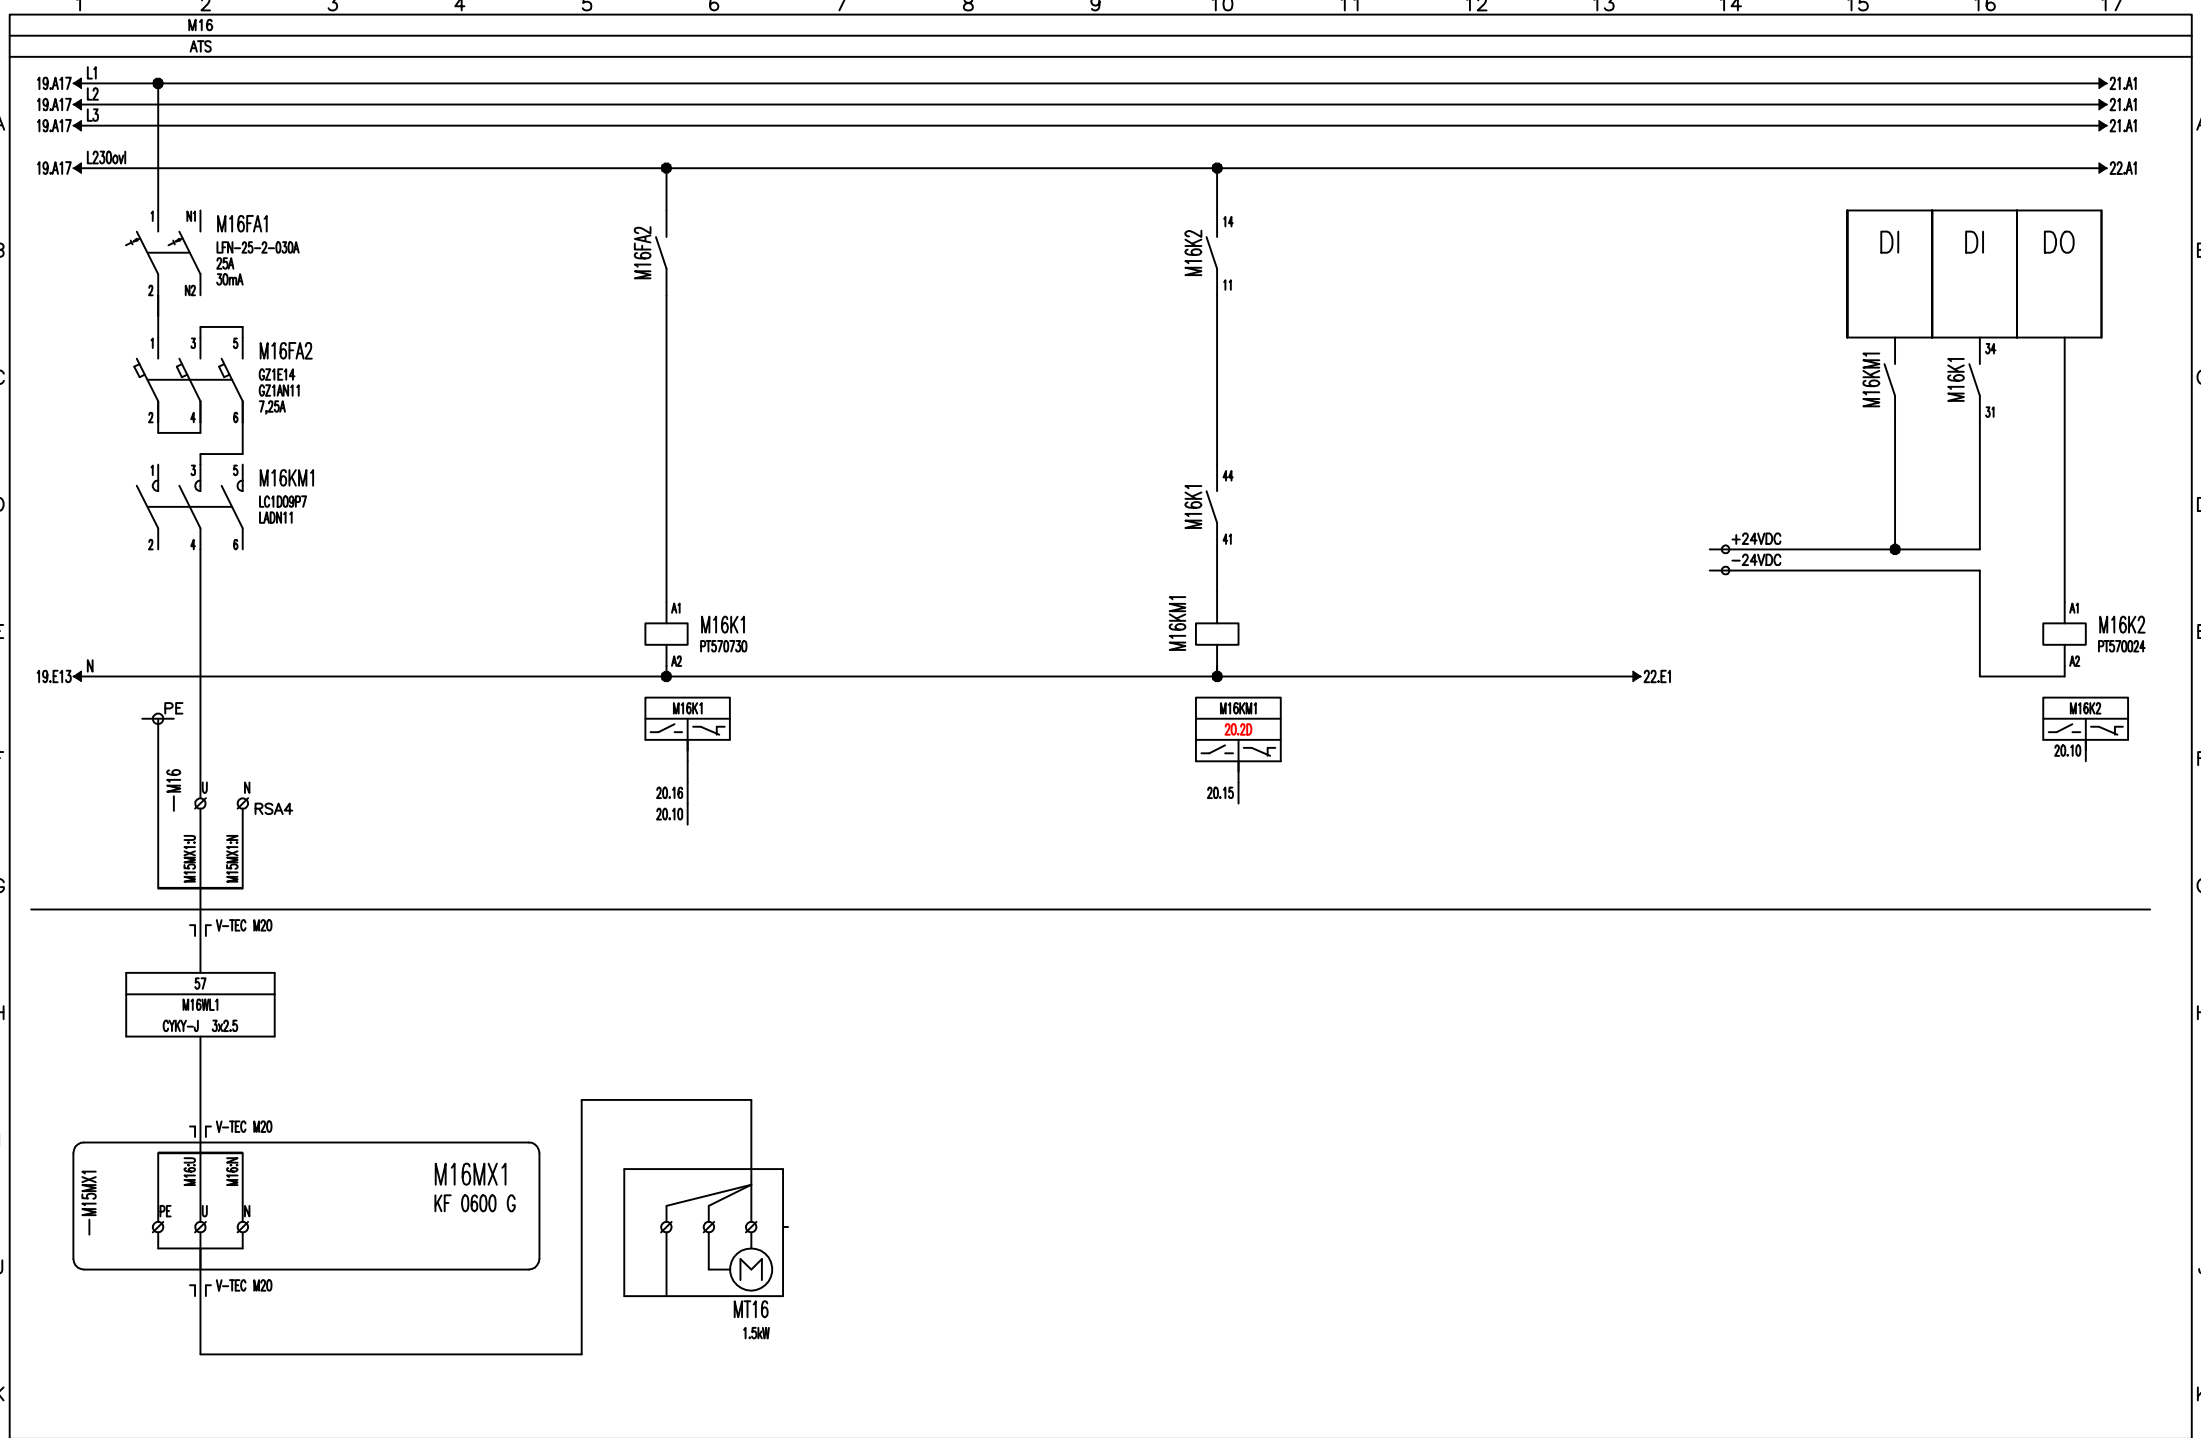



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Ing. Jan Gallus			AKCE: VETUNI – optimalizace technologie areálové ČOV PS11 – ELEKTROINSTALACE				Investor:			Zak.číslo:		A.K.:		Listů: 41		
Kontroloval: Ing.Jindřich Wolf							Obsah:			Změna/Datum:		V.č.:		List: 20		
Datum : květen 2024							Schéma RM1			Měřítko: N		2				

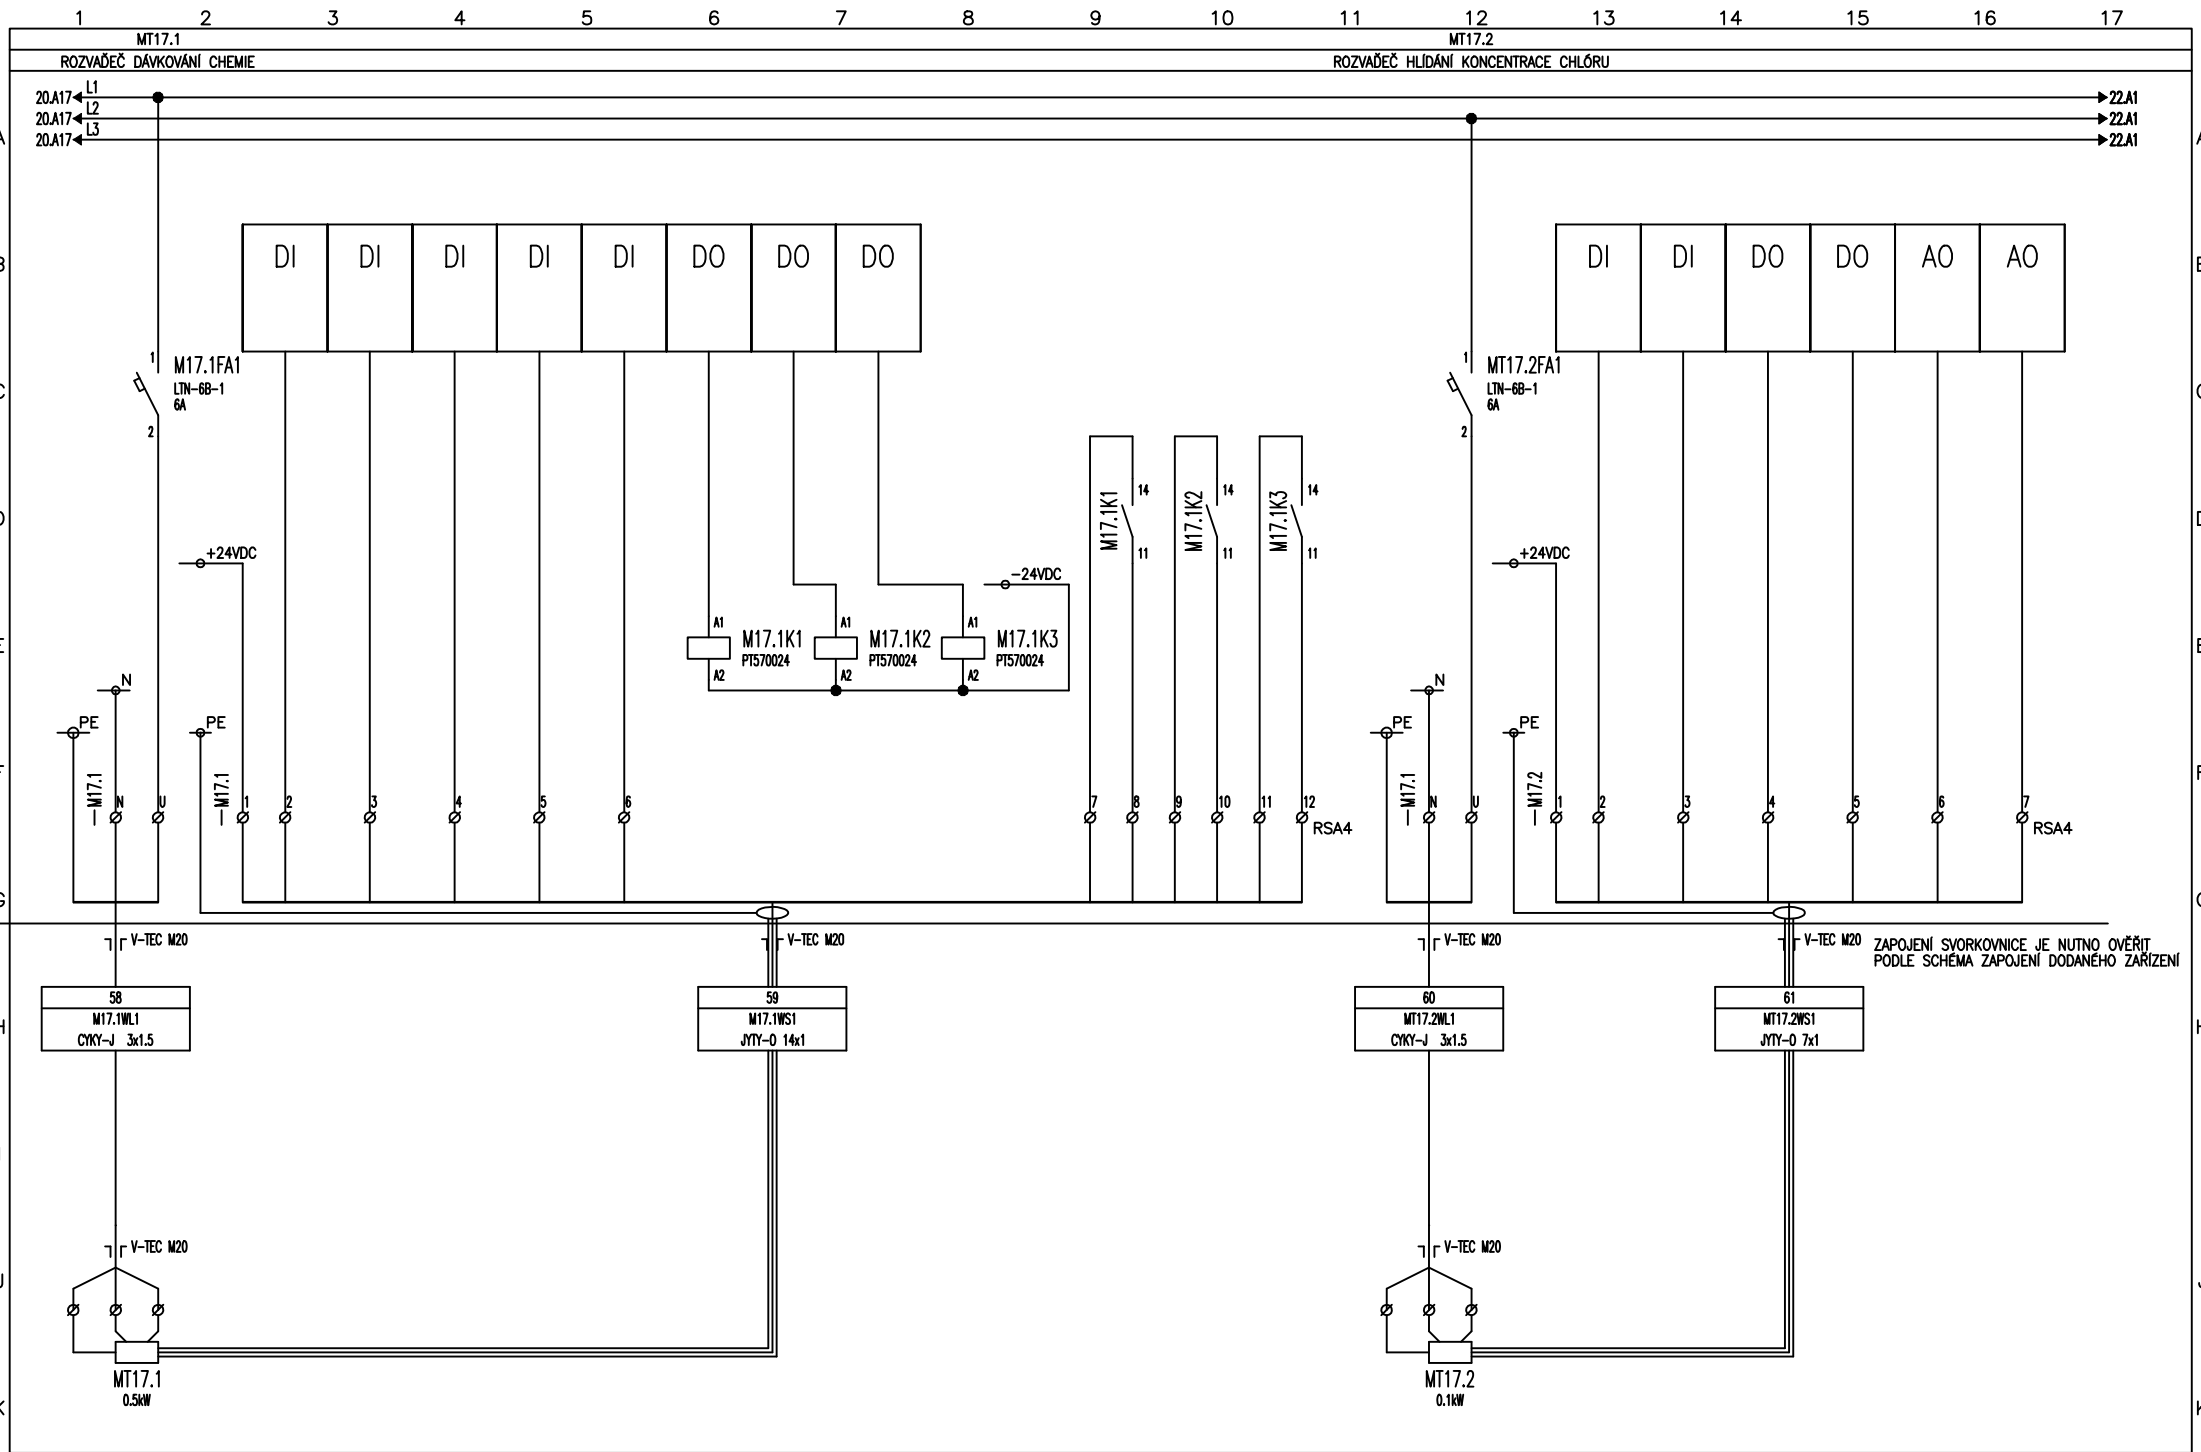


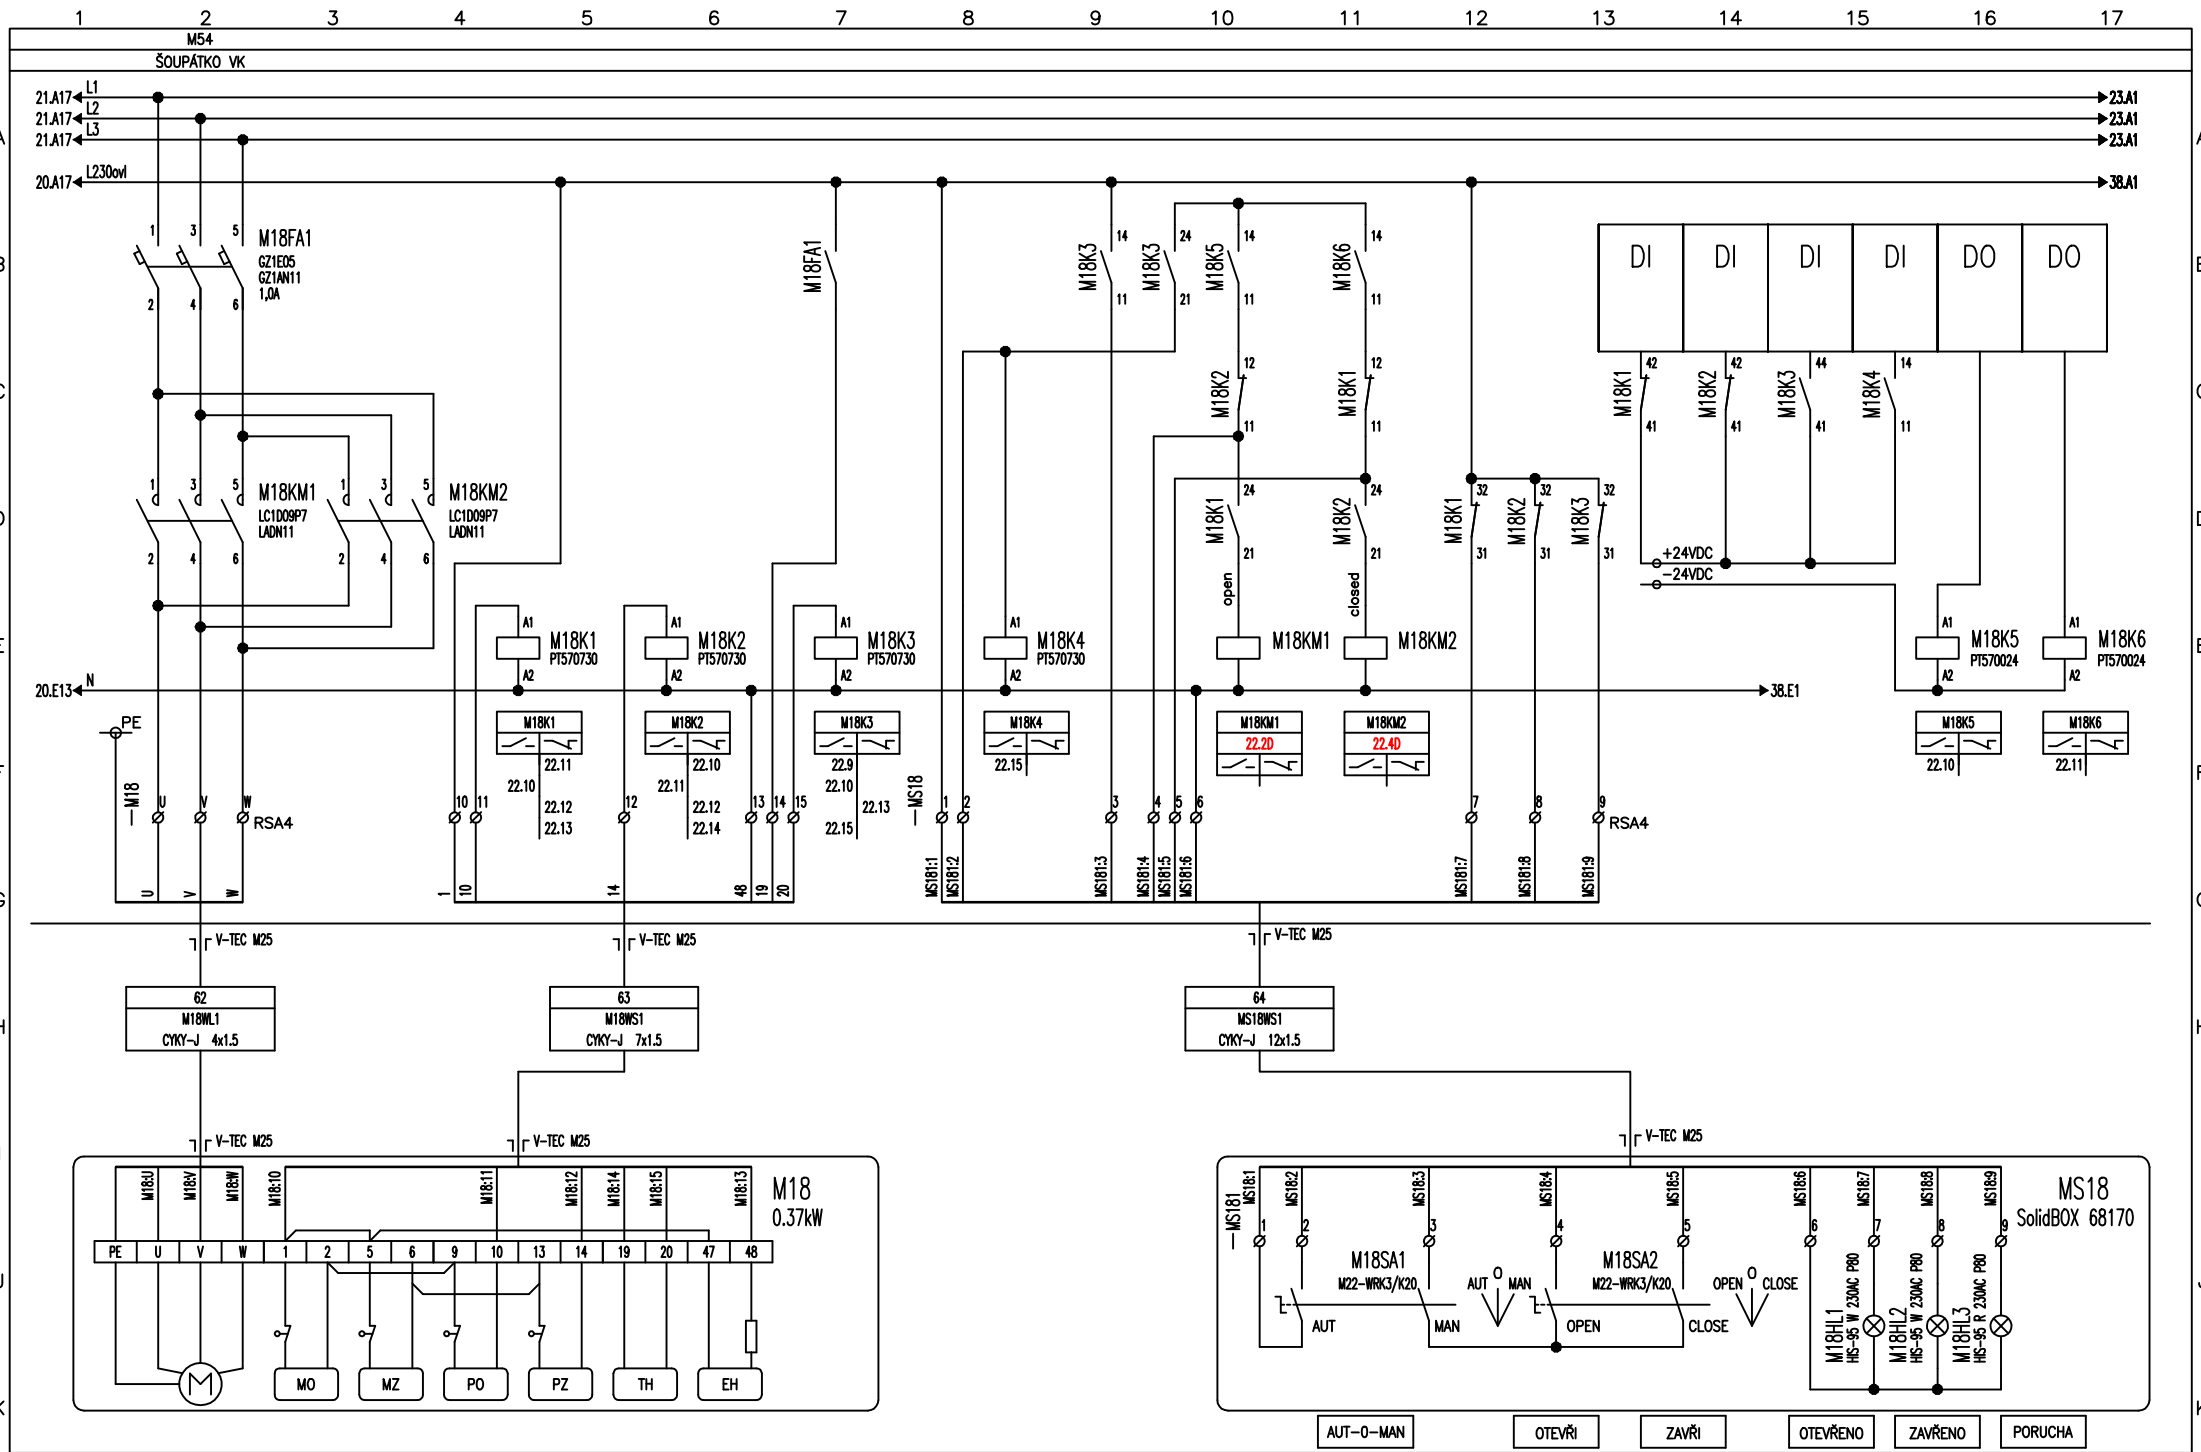


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Ing. Jan Gallus			AKCE: VETUNI – optimalizace technologie areálové ČOV PS11 – ELEKTROINSTALACE				Investor:			Zak.číslo:		A.K.:		Listů: 41		
Kontroloval: Ing. Jindřich Wolf							Obsah:			Změna/Datum:		V.č.:		List: 22		
Datum : květen 2024							Schéma RM1			Měřítko: N		2				

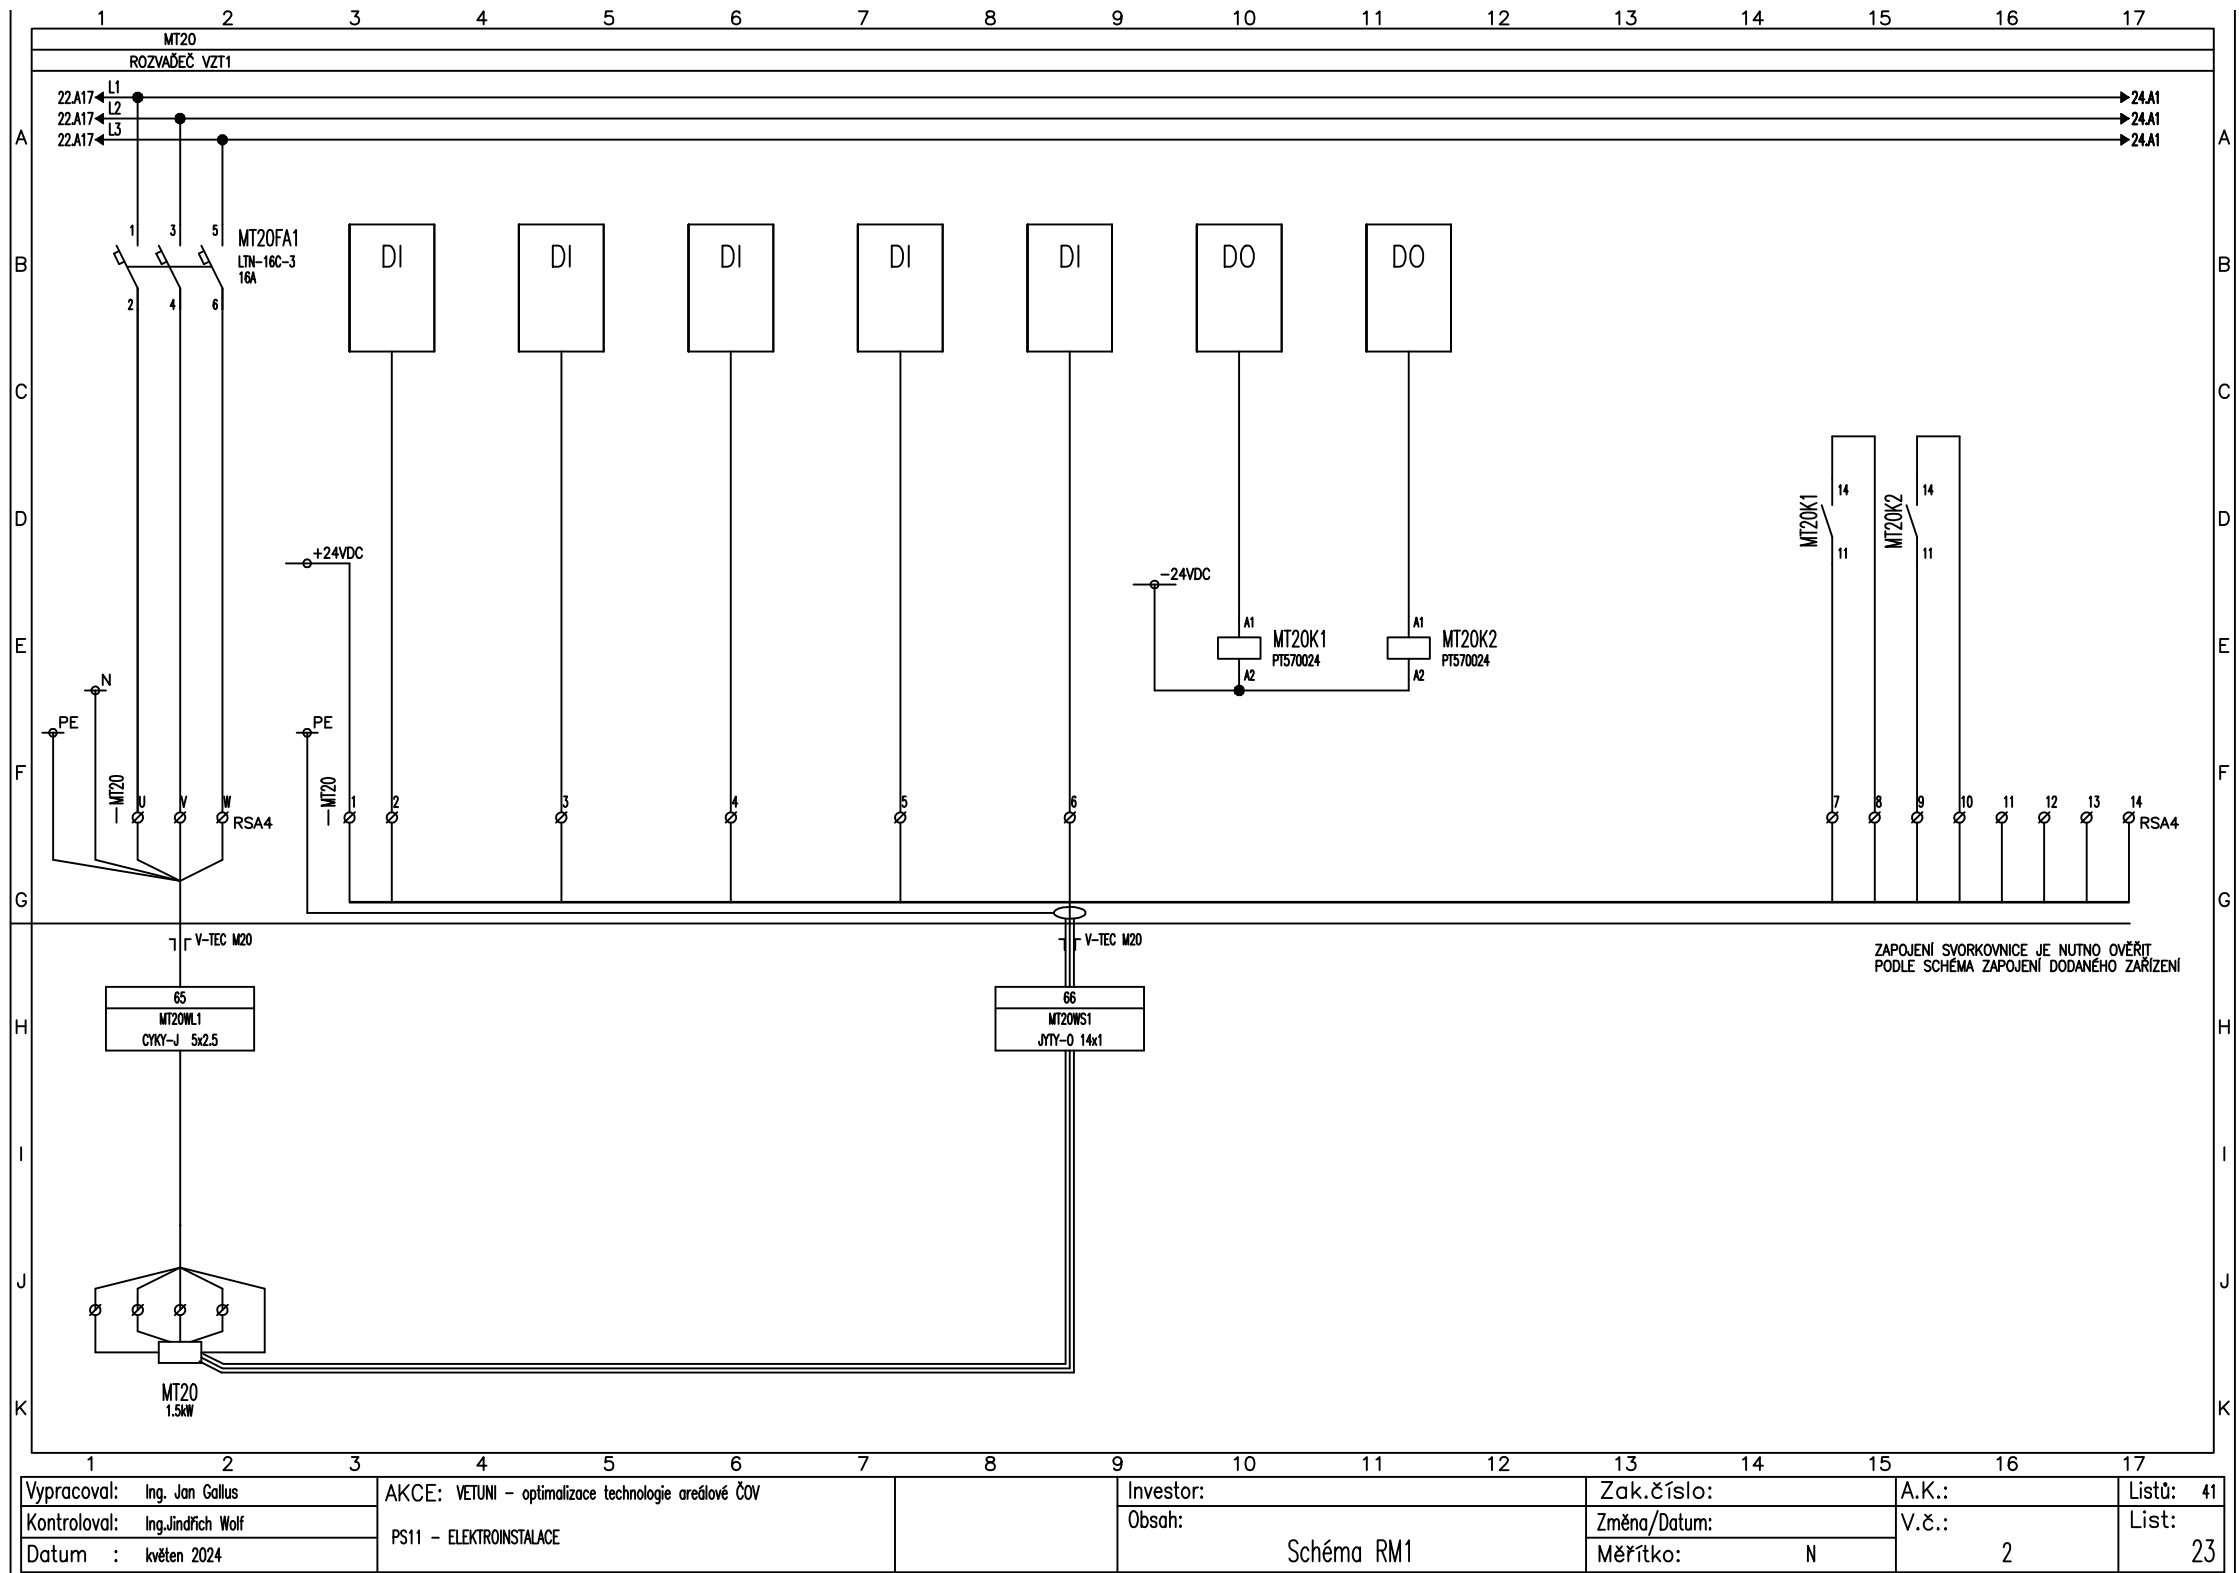


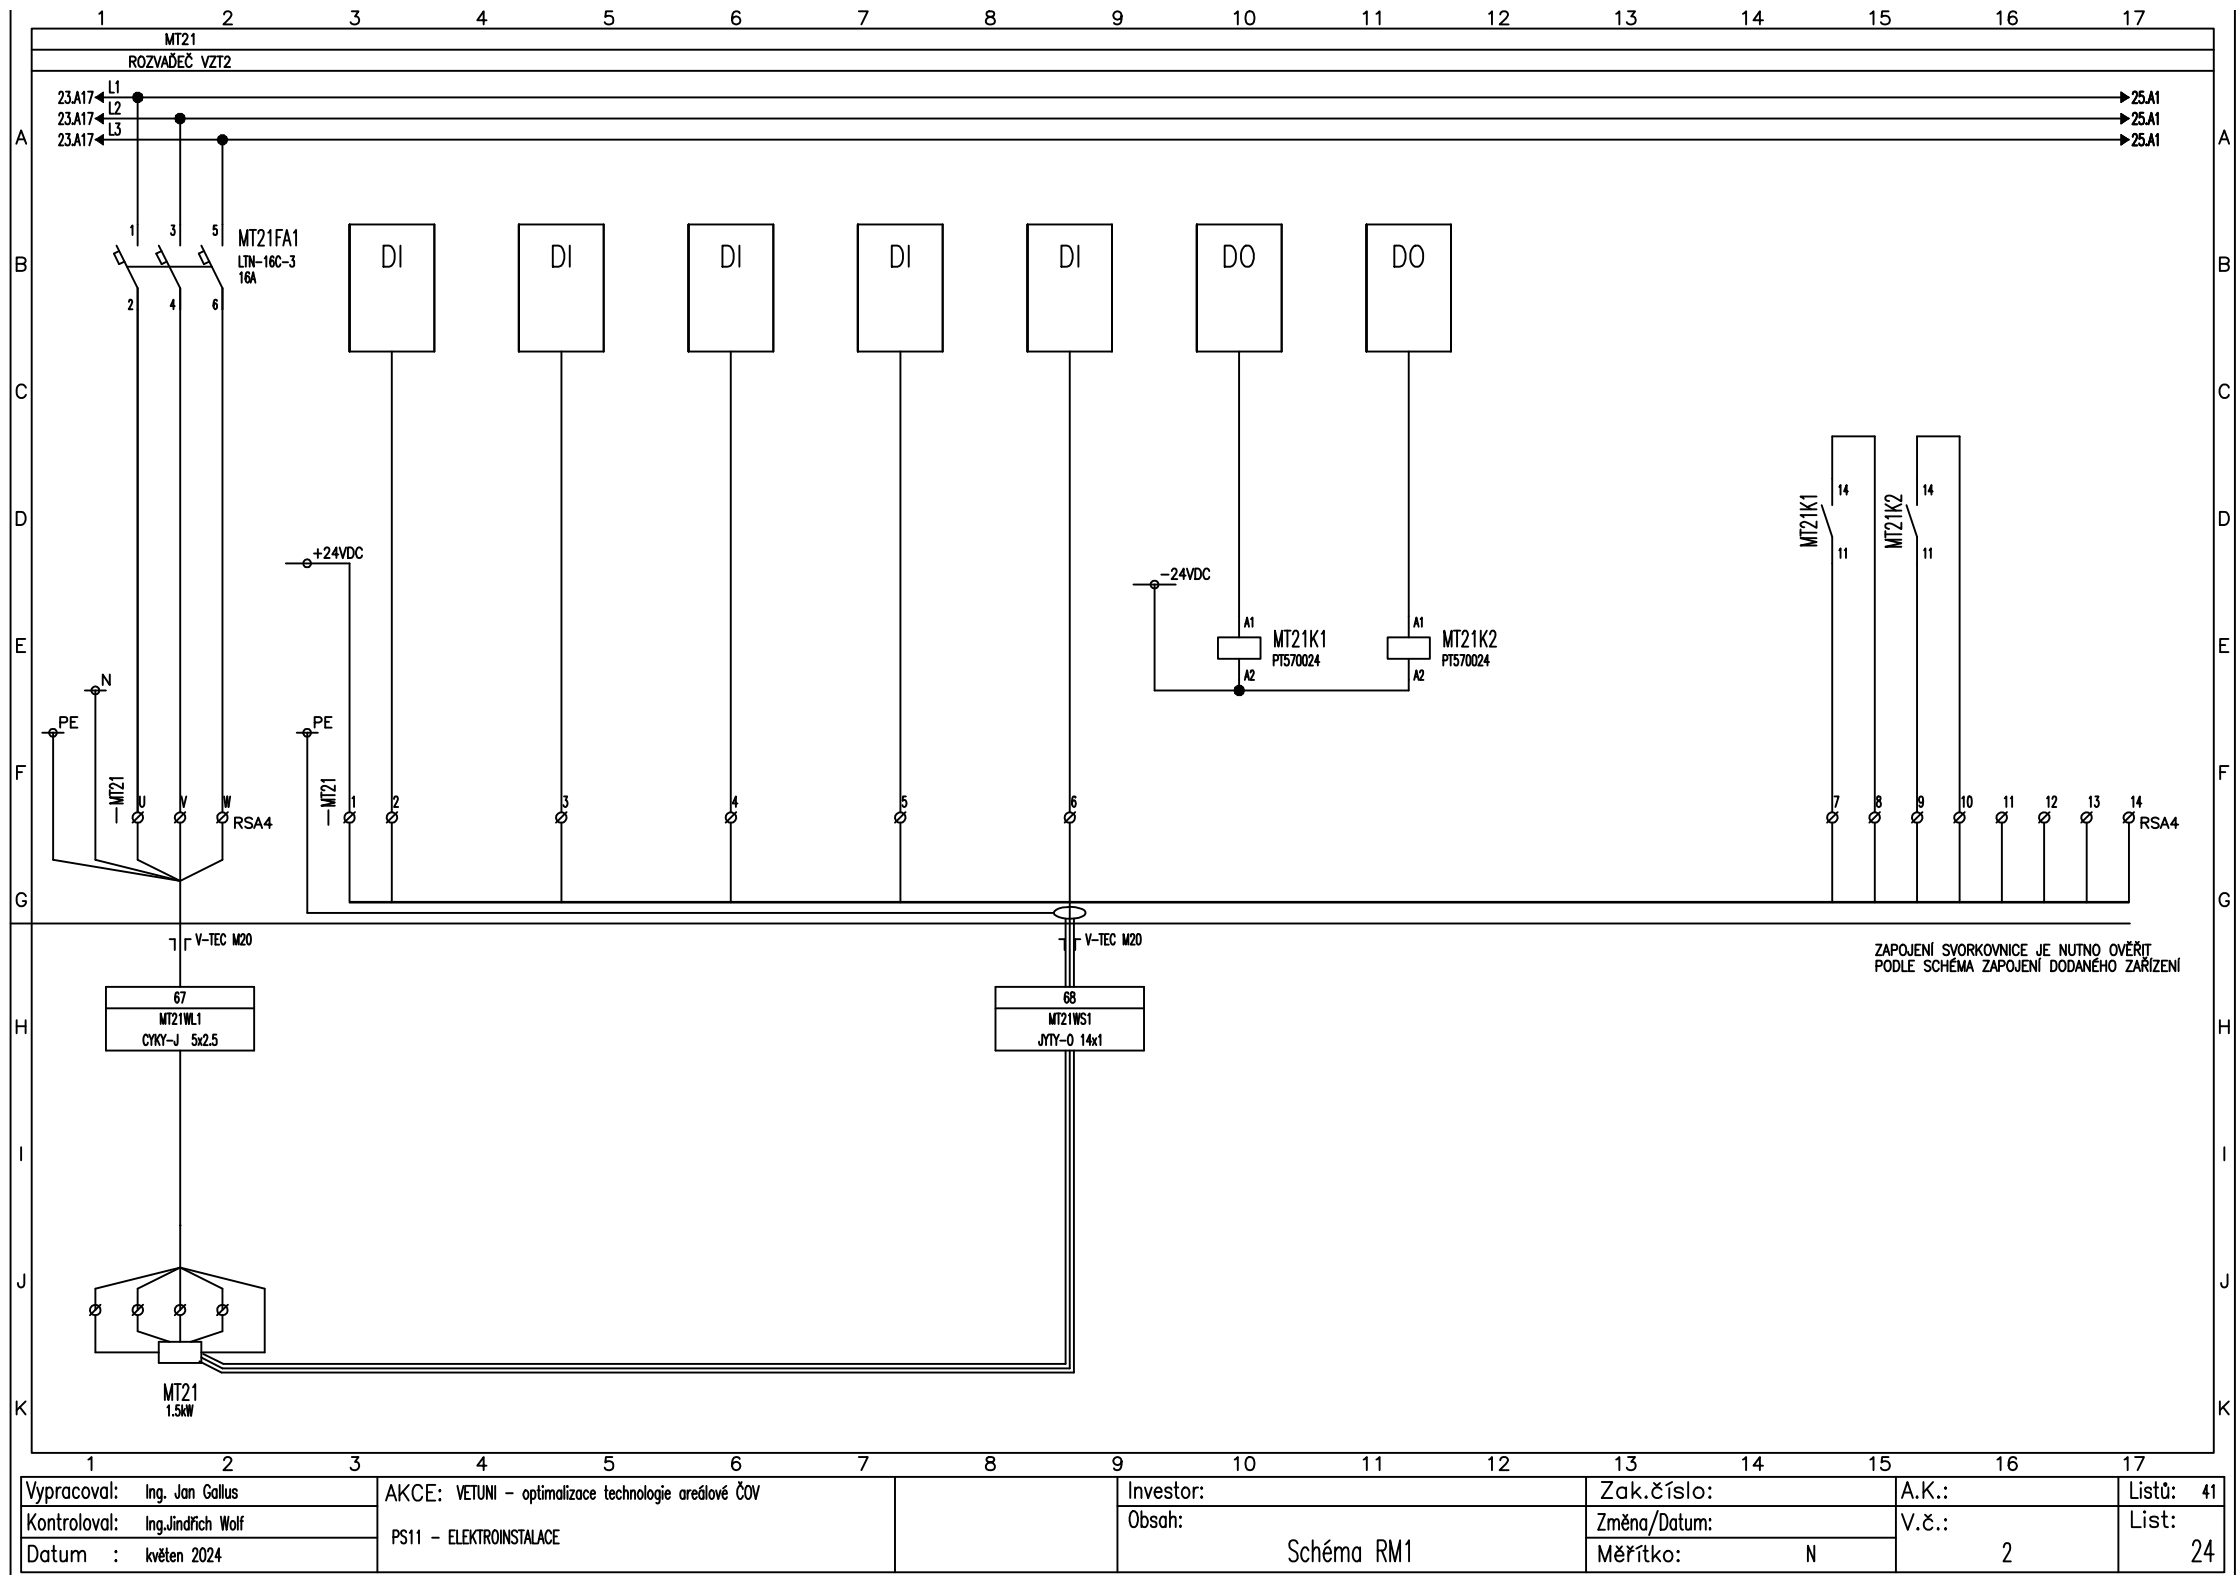


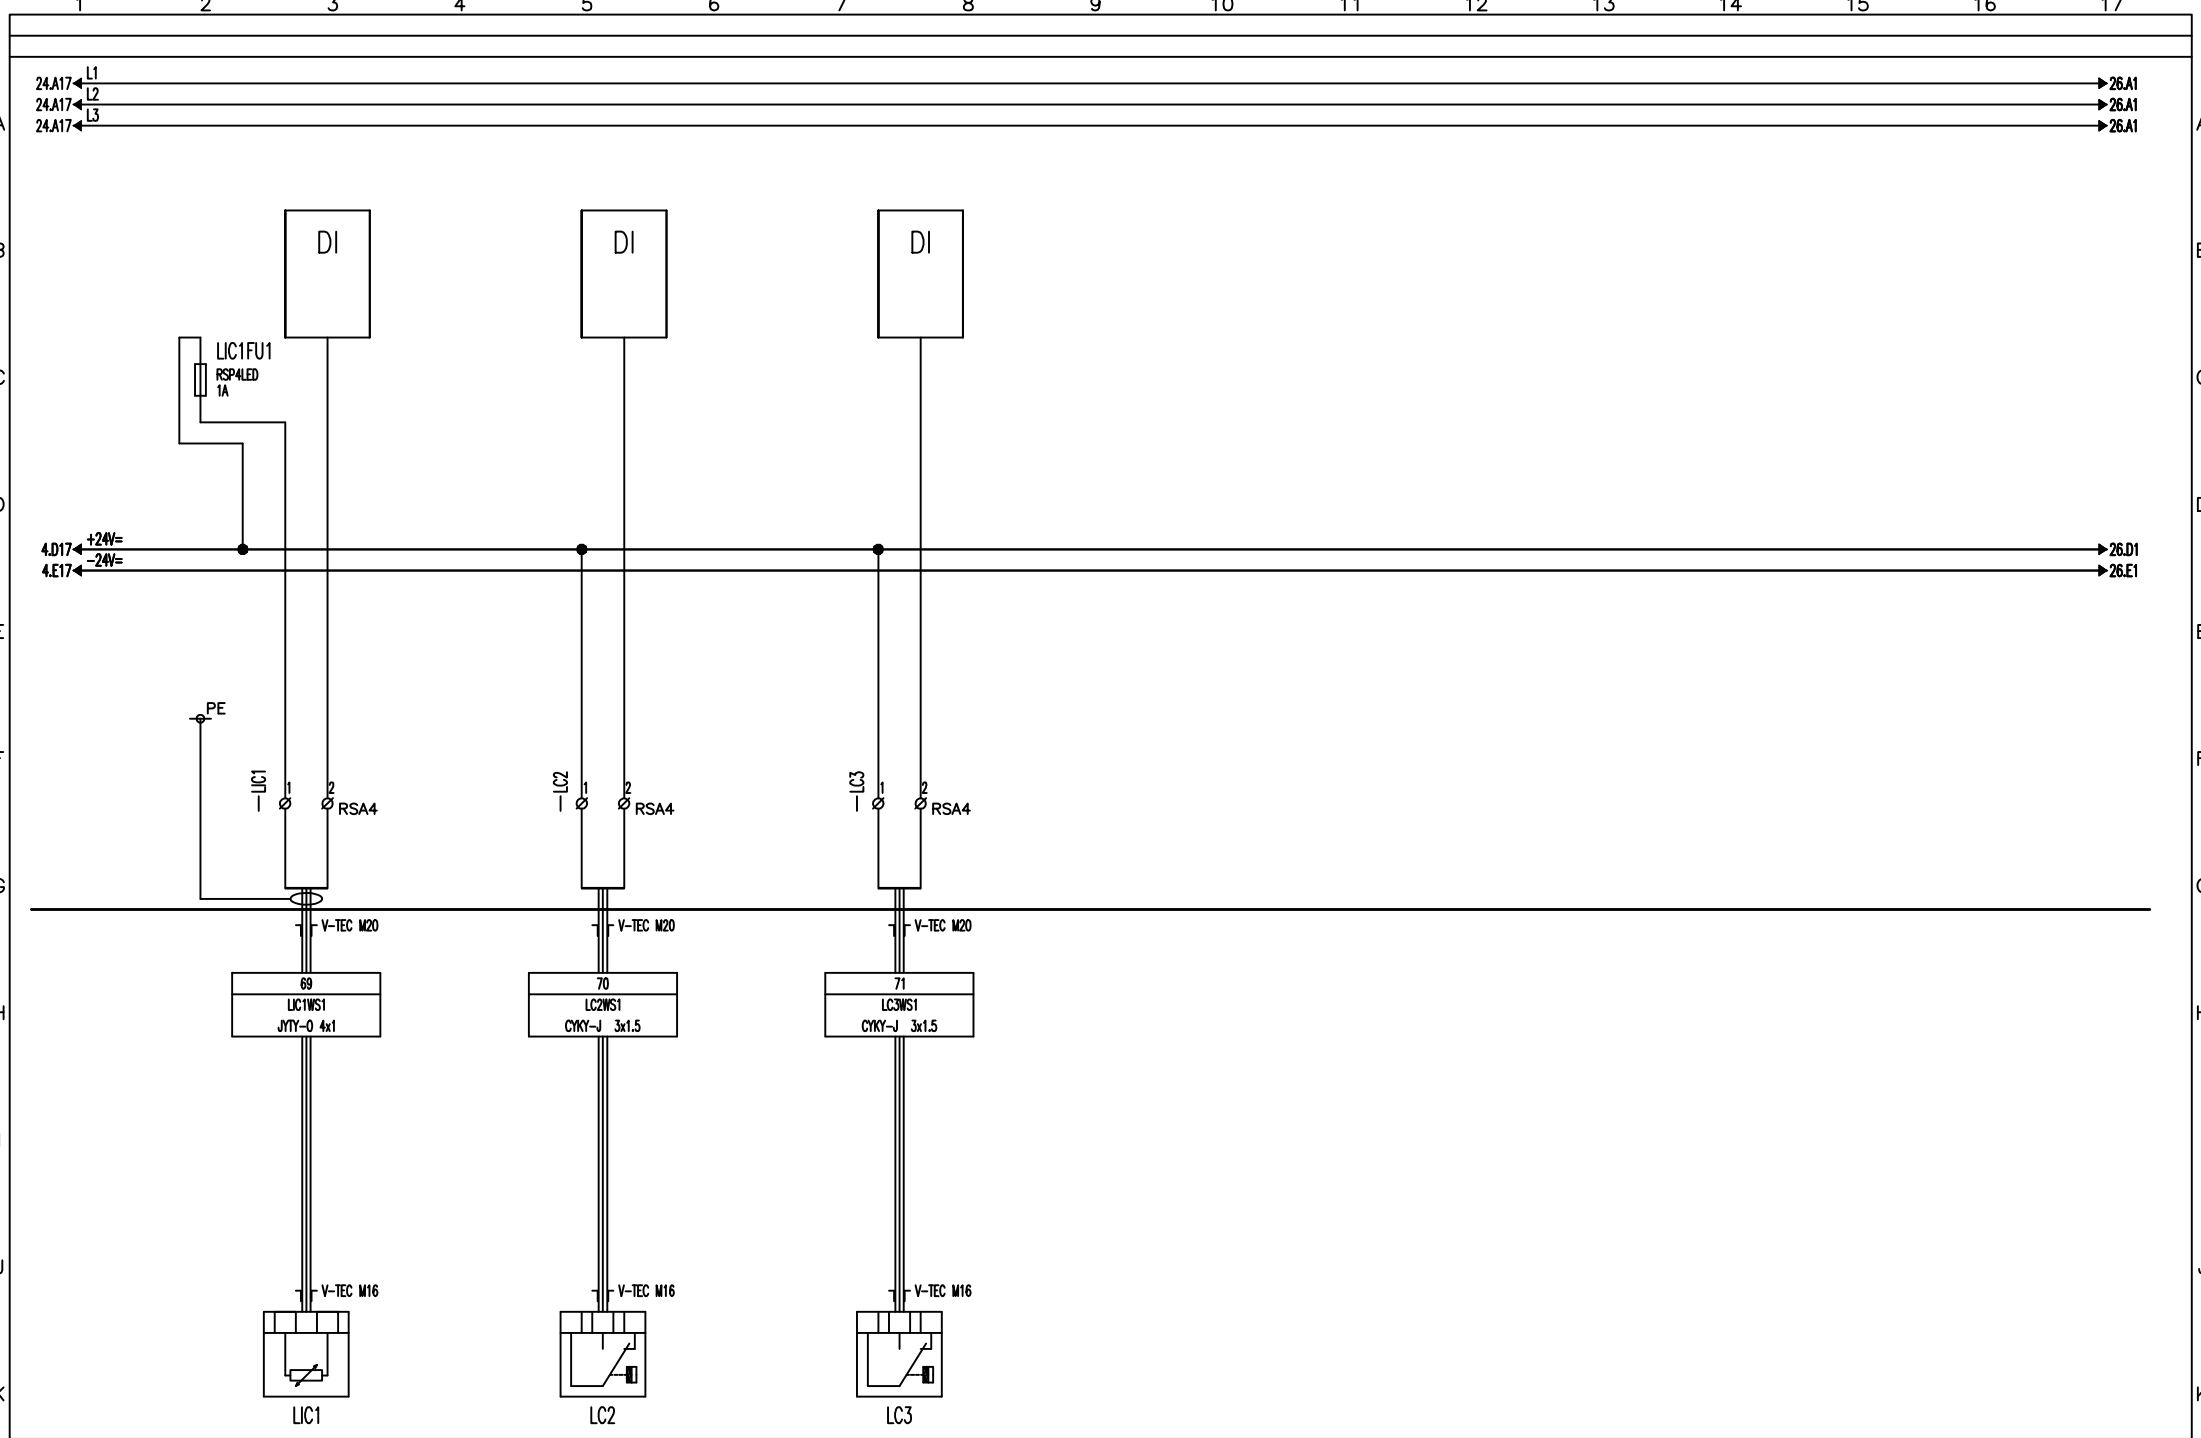



Vypracoval: Ing. Jan Gallus		AKCE: VETUNI - optimalizace technologie areálové ČOV		Investor:		Zak.číslo:		A.K.:		Listů: 41	
Kontroloval: Ing.Jindřich Wolf		PS11 - ELEKTROINSTALACE		Obsah:		Změna/Datum:		V.č.:		List: 25	
Datum : květen 2024				Schéma RM1		Měřítko: N		2			

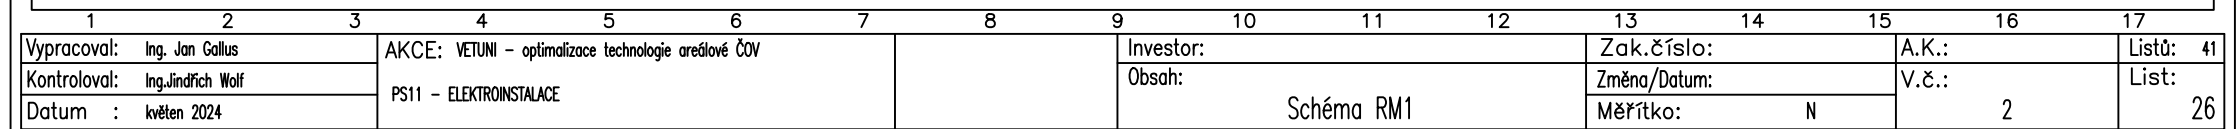

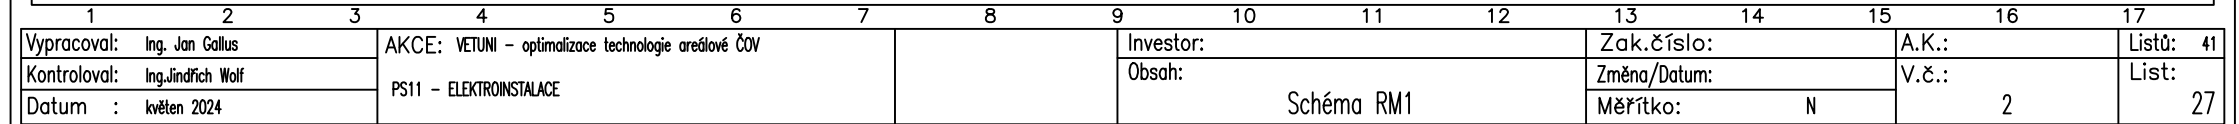


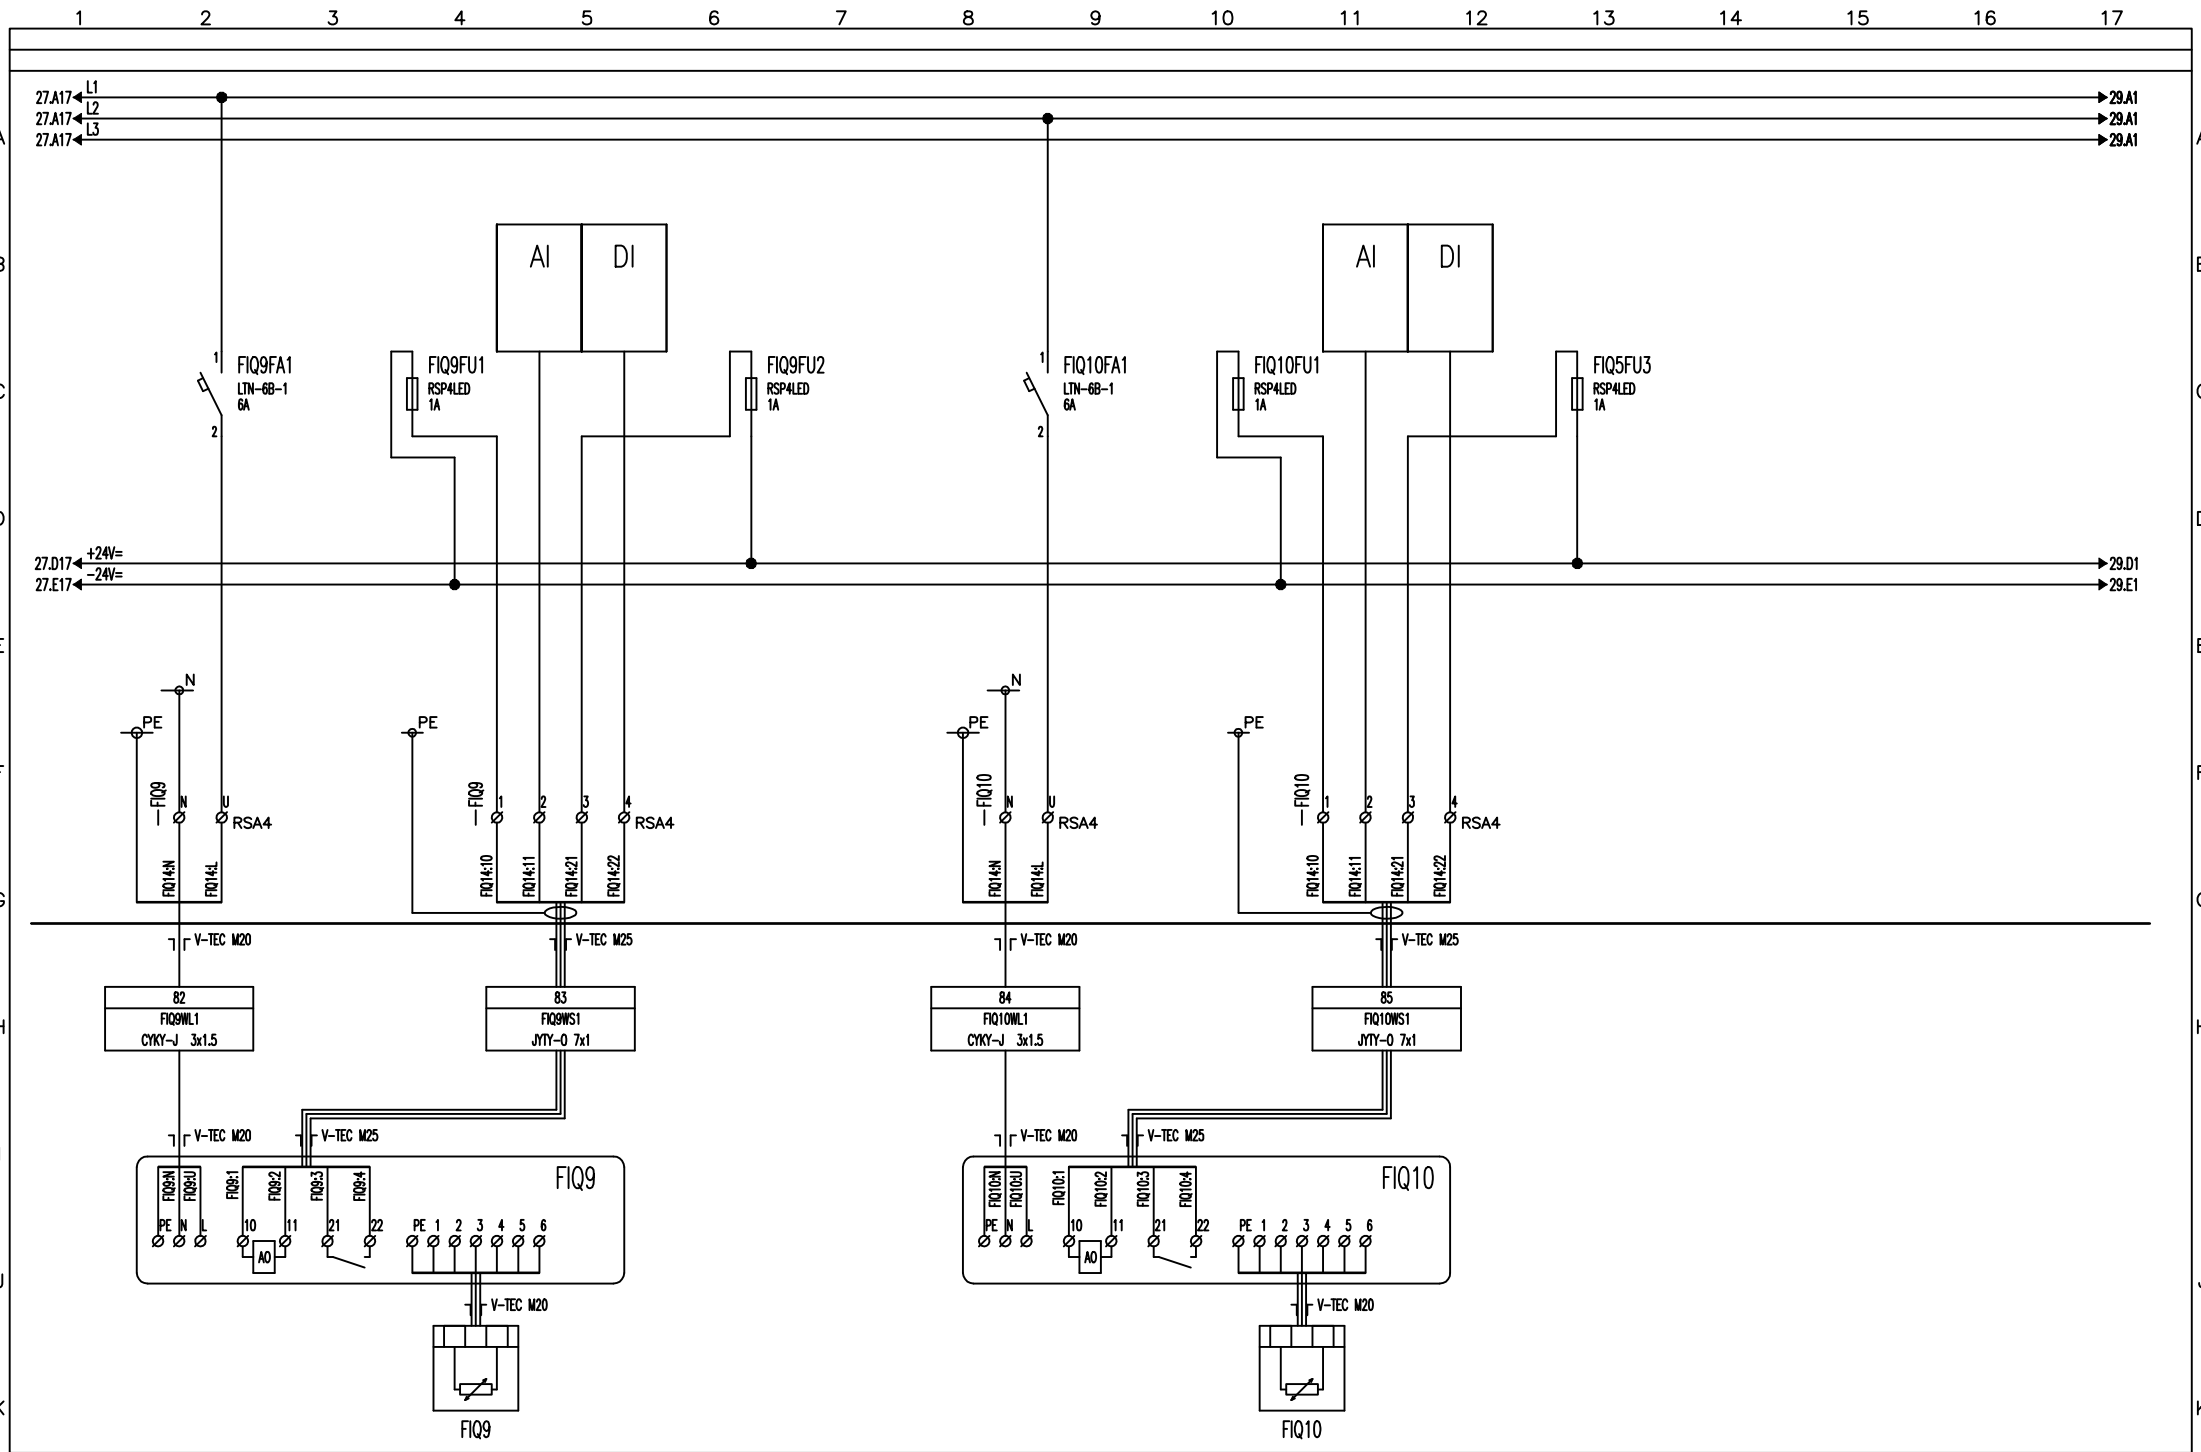


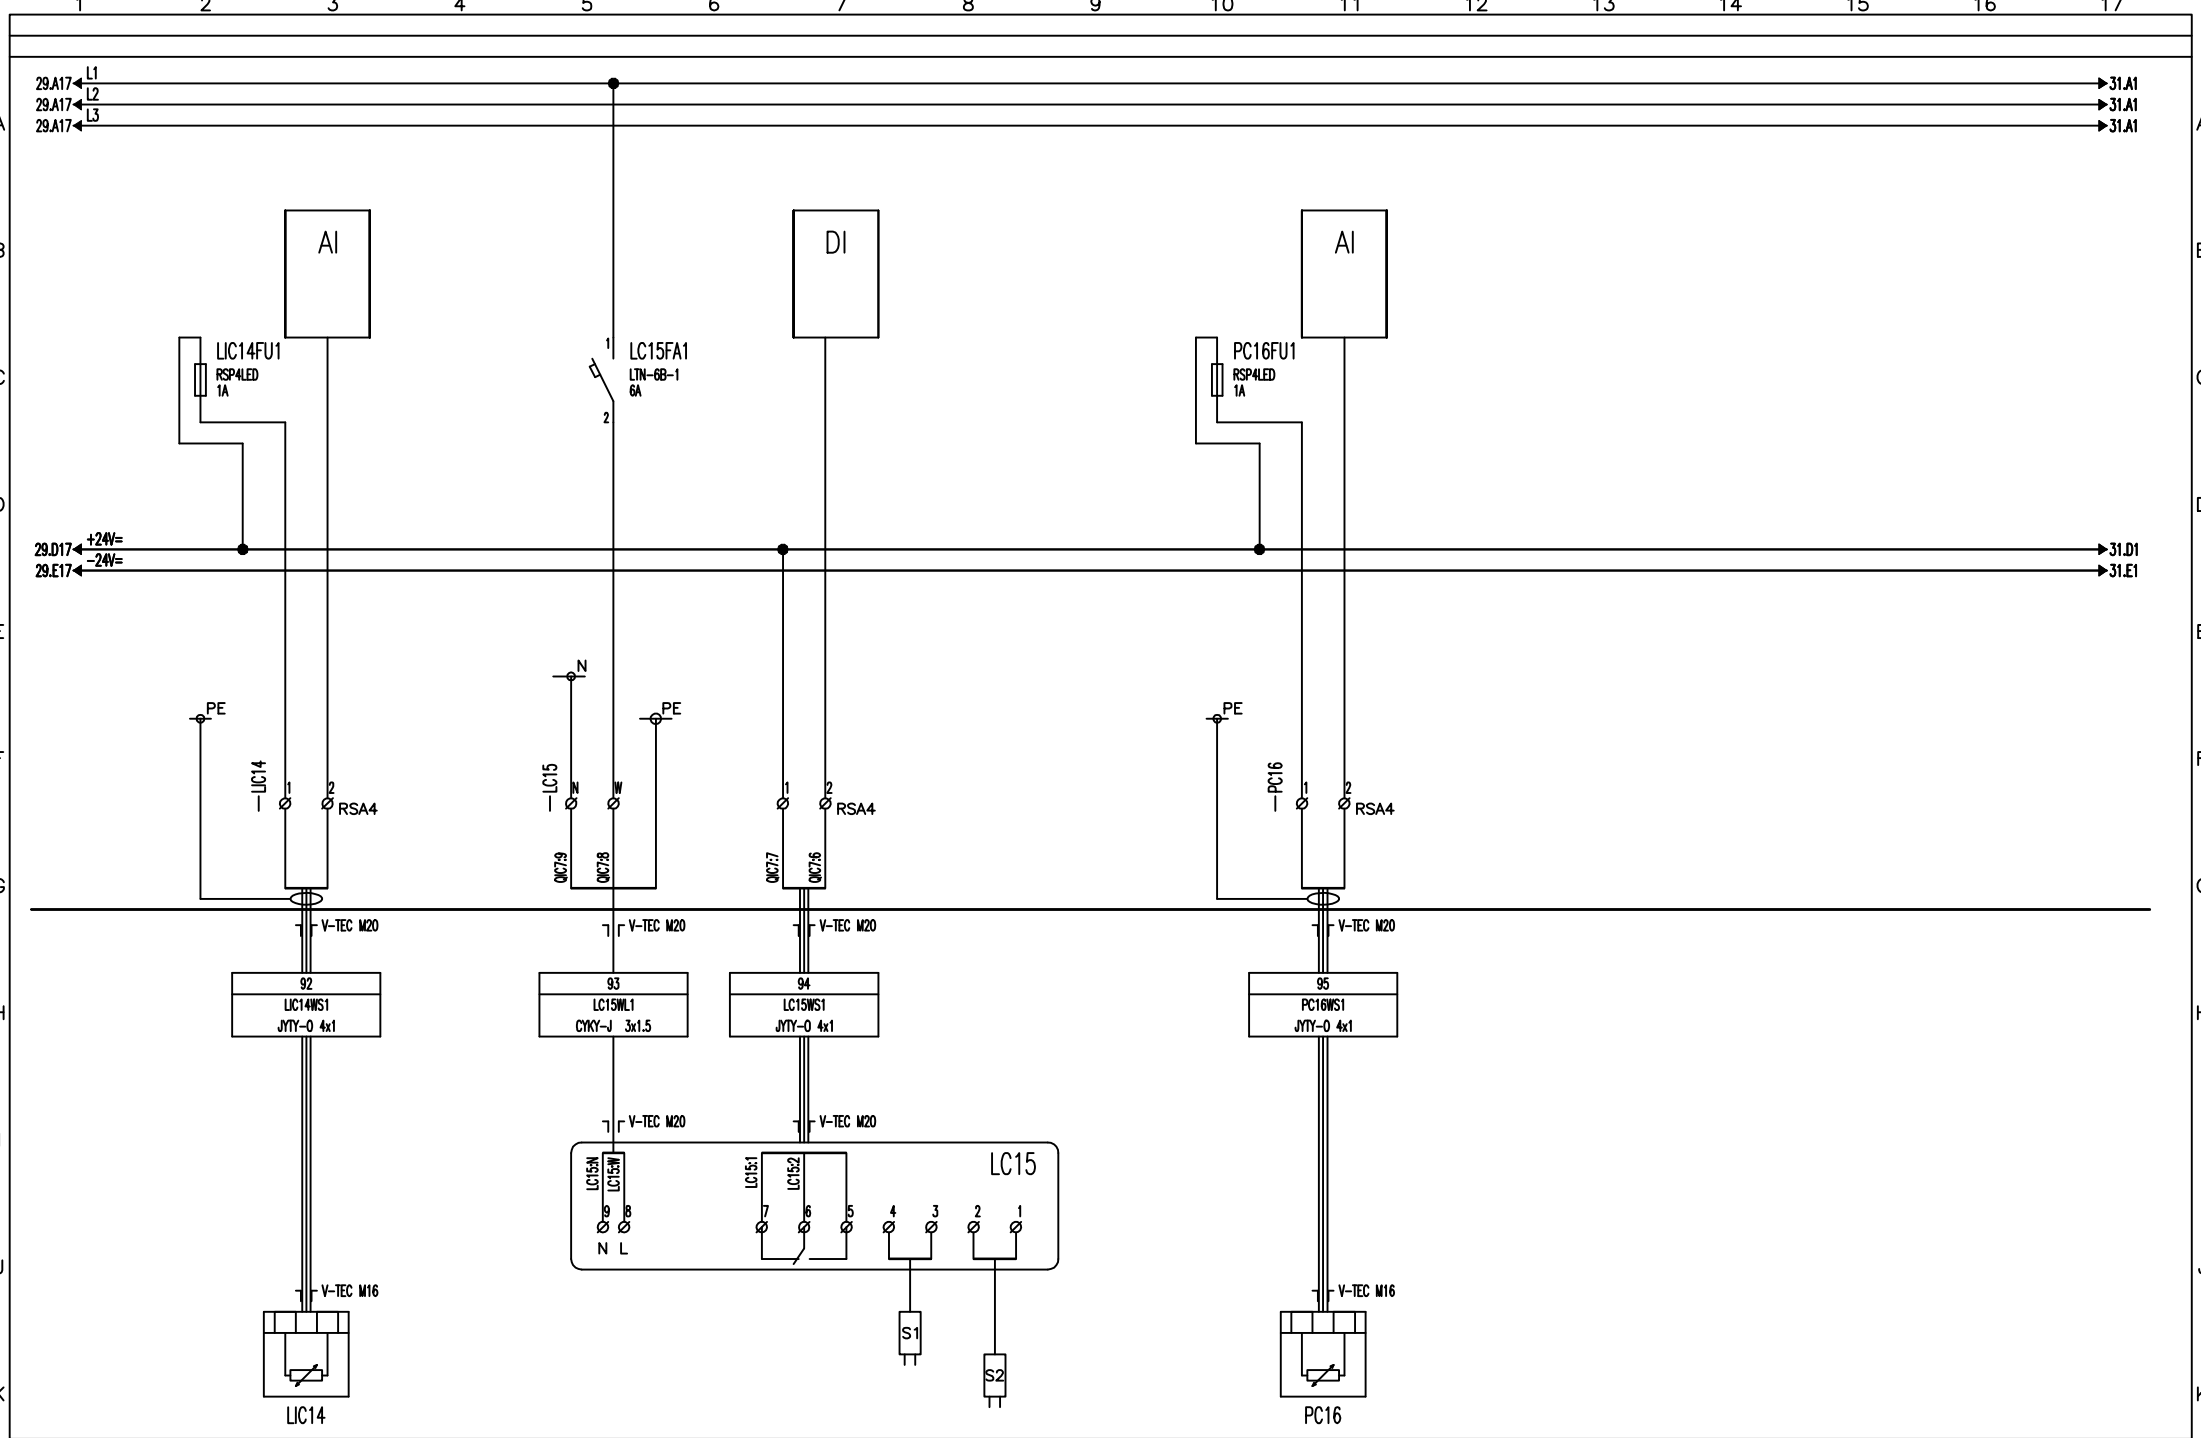


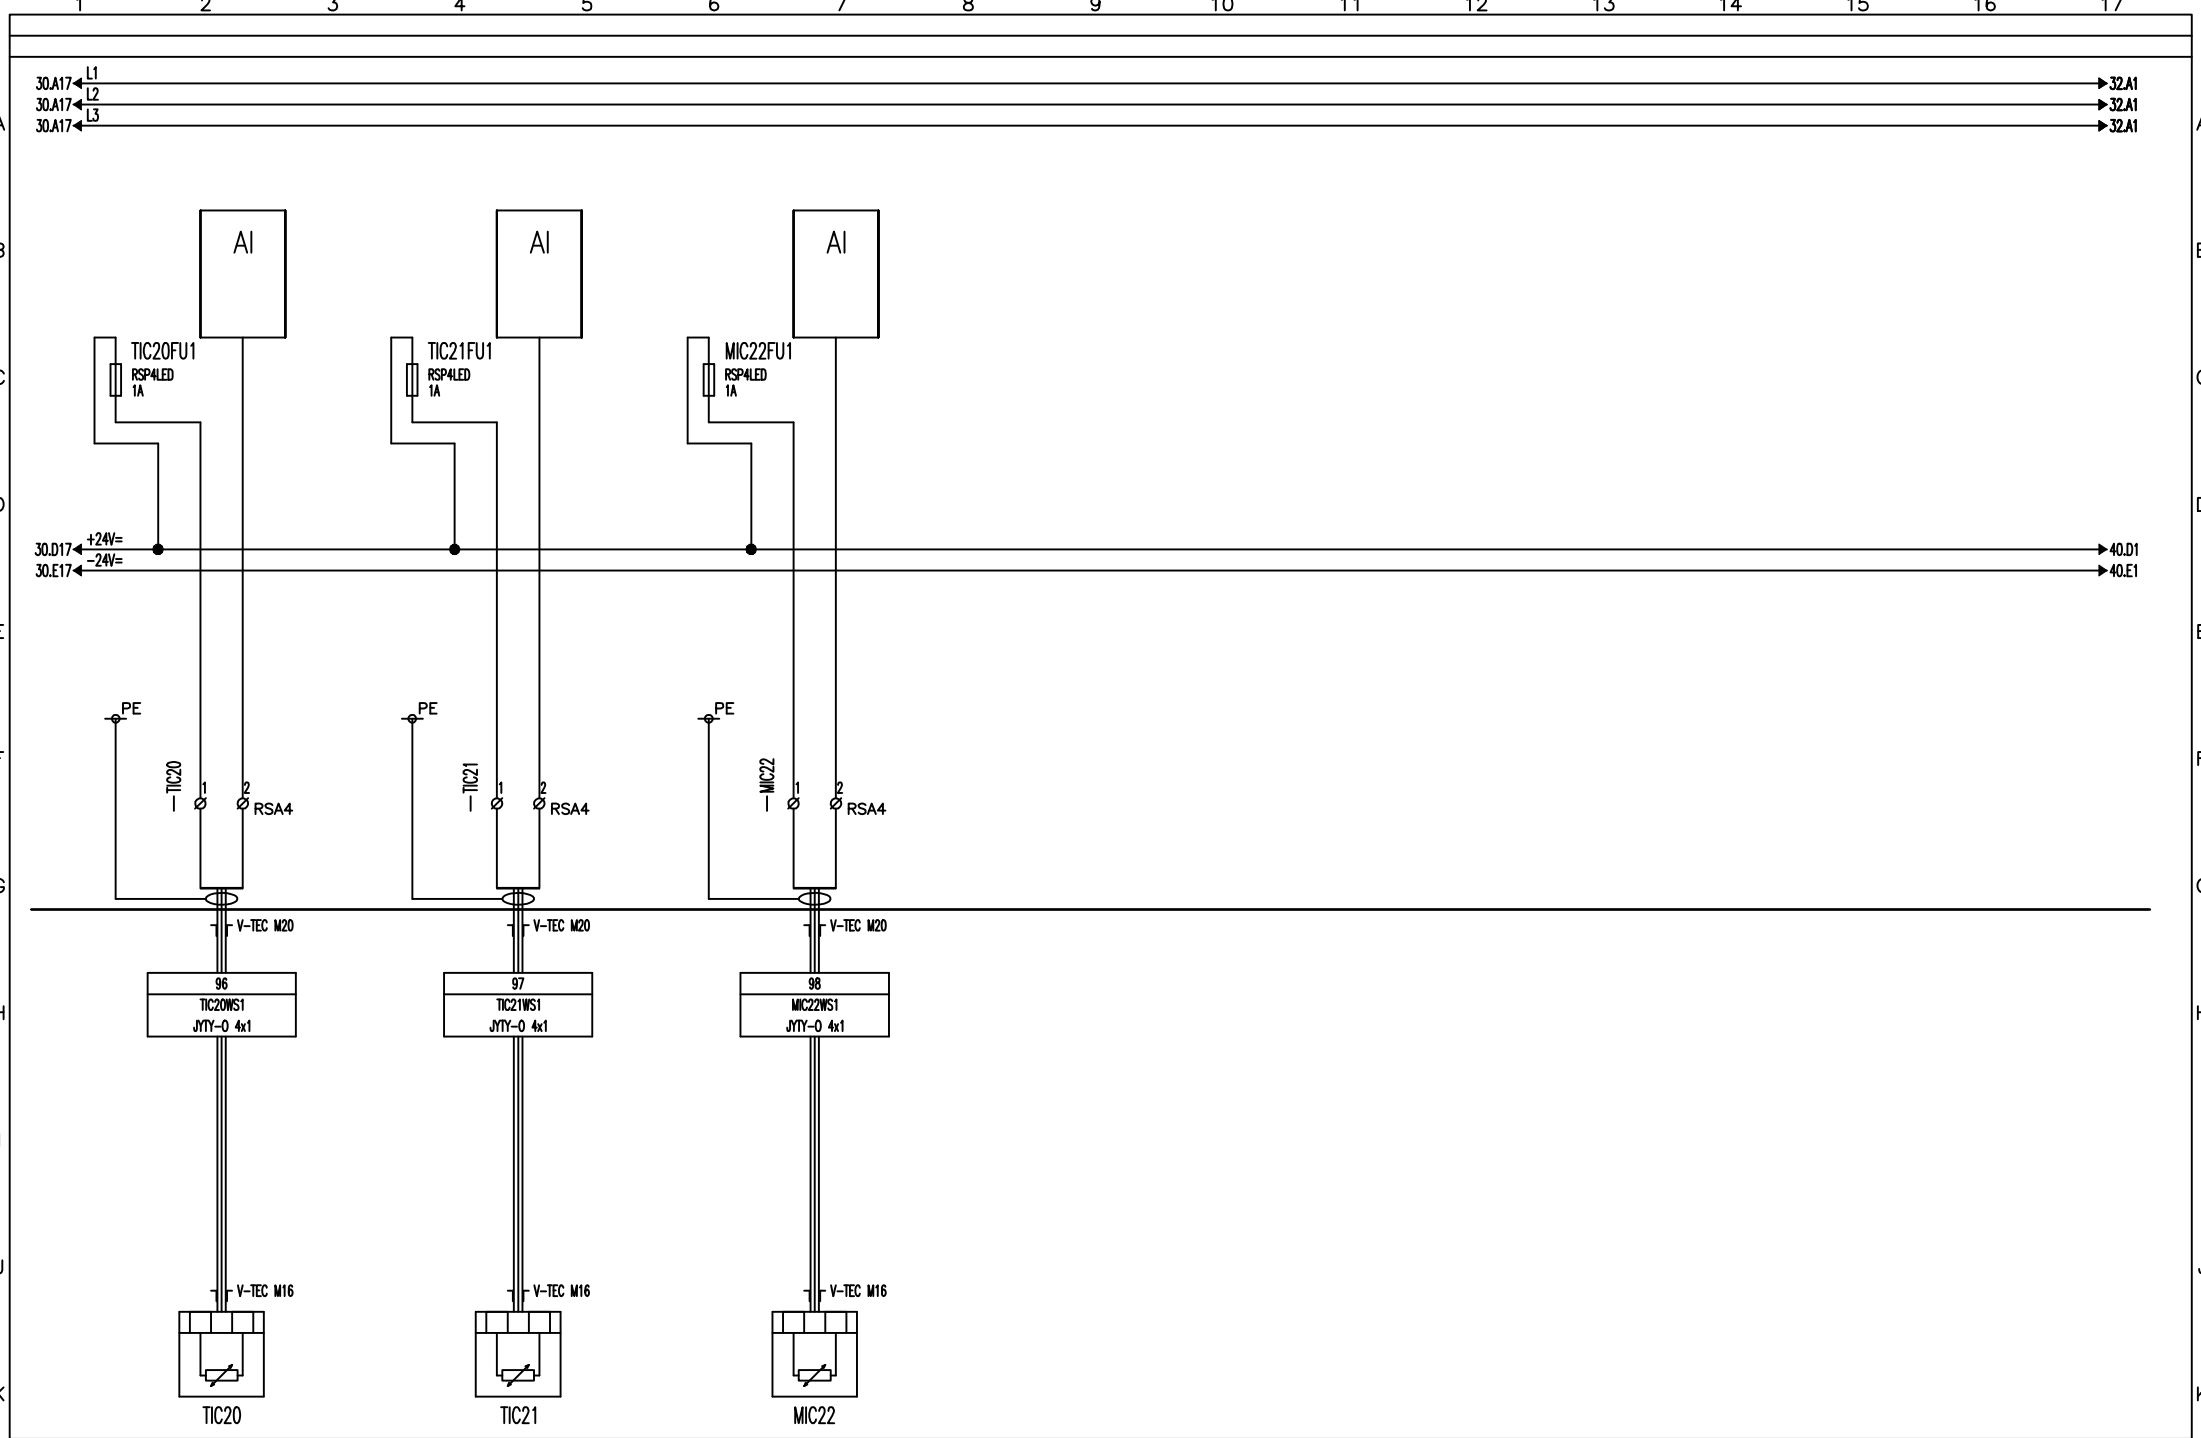


Vypracoval: Ing. Jan Gallus		AKCE: VETUNI - optimalizace technologie areálové ČOV		Investor:		Zak.číslo:		A.K.:		Listů: 41	
Kontroloval: Ing.Jindřich Wolf		PS11 - ELEKTROINSTALACE		Obsah:		Změna/Datum:		V.č.:		List: 31	
Datum : květen 2024				Schéma RM1		Měřítko: N		2			

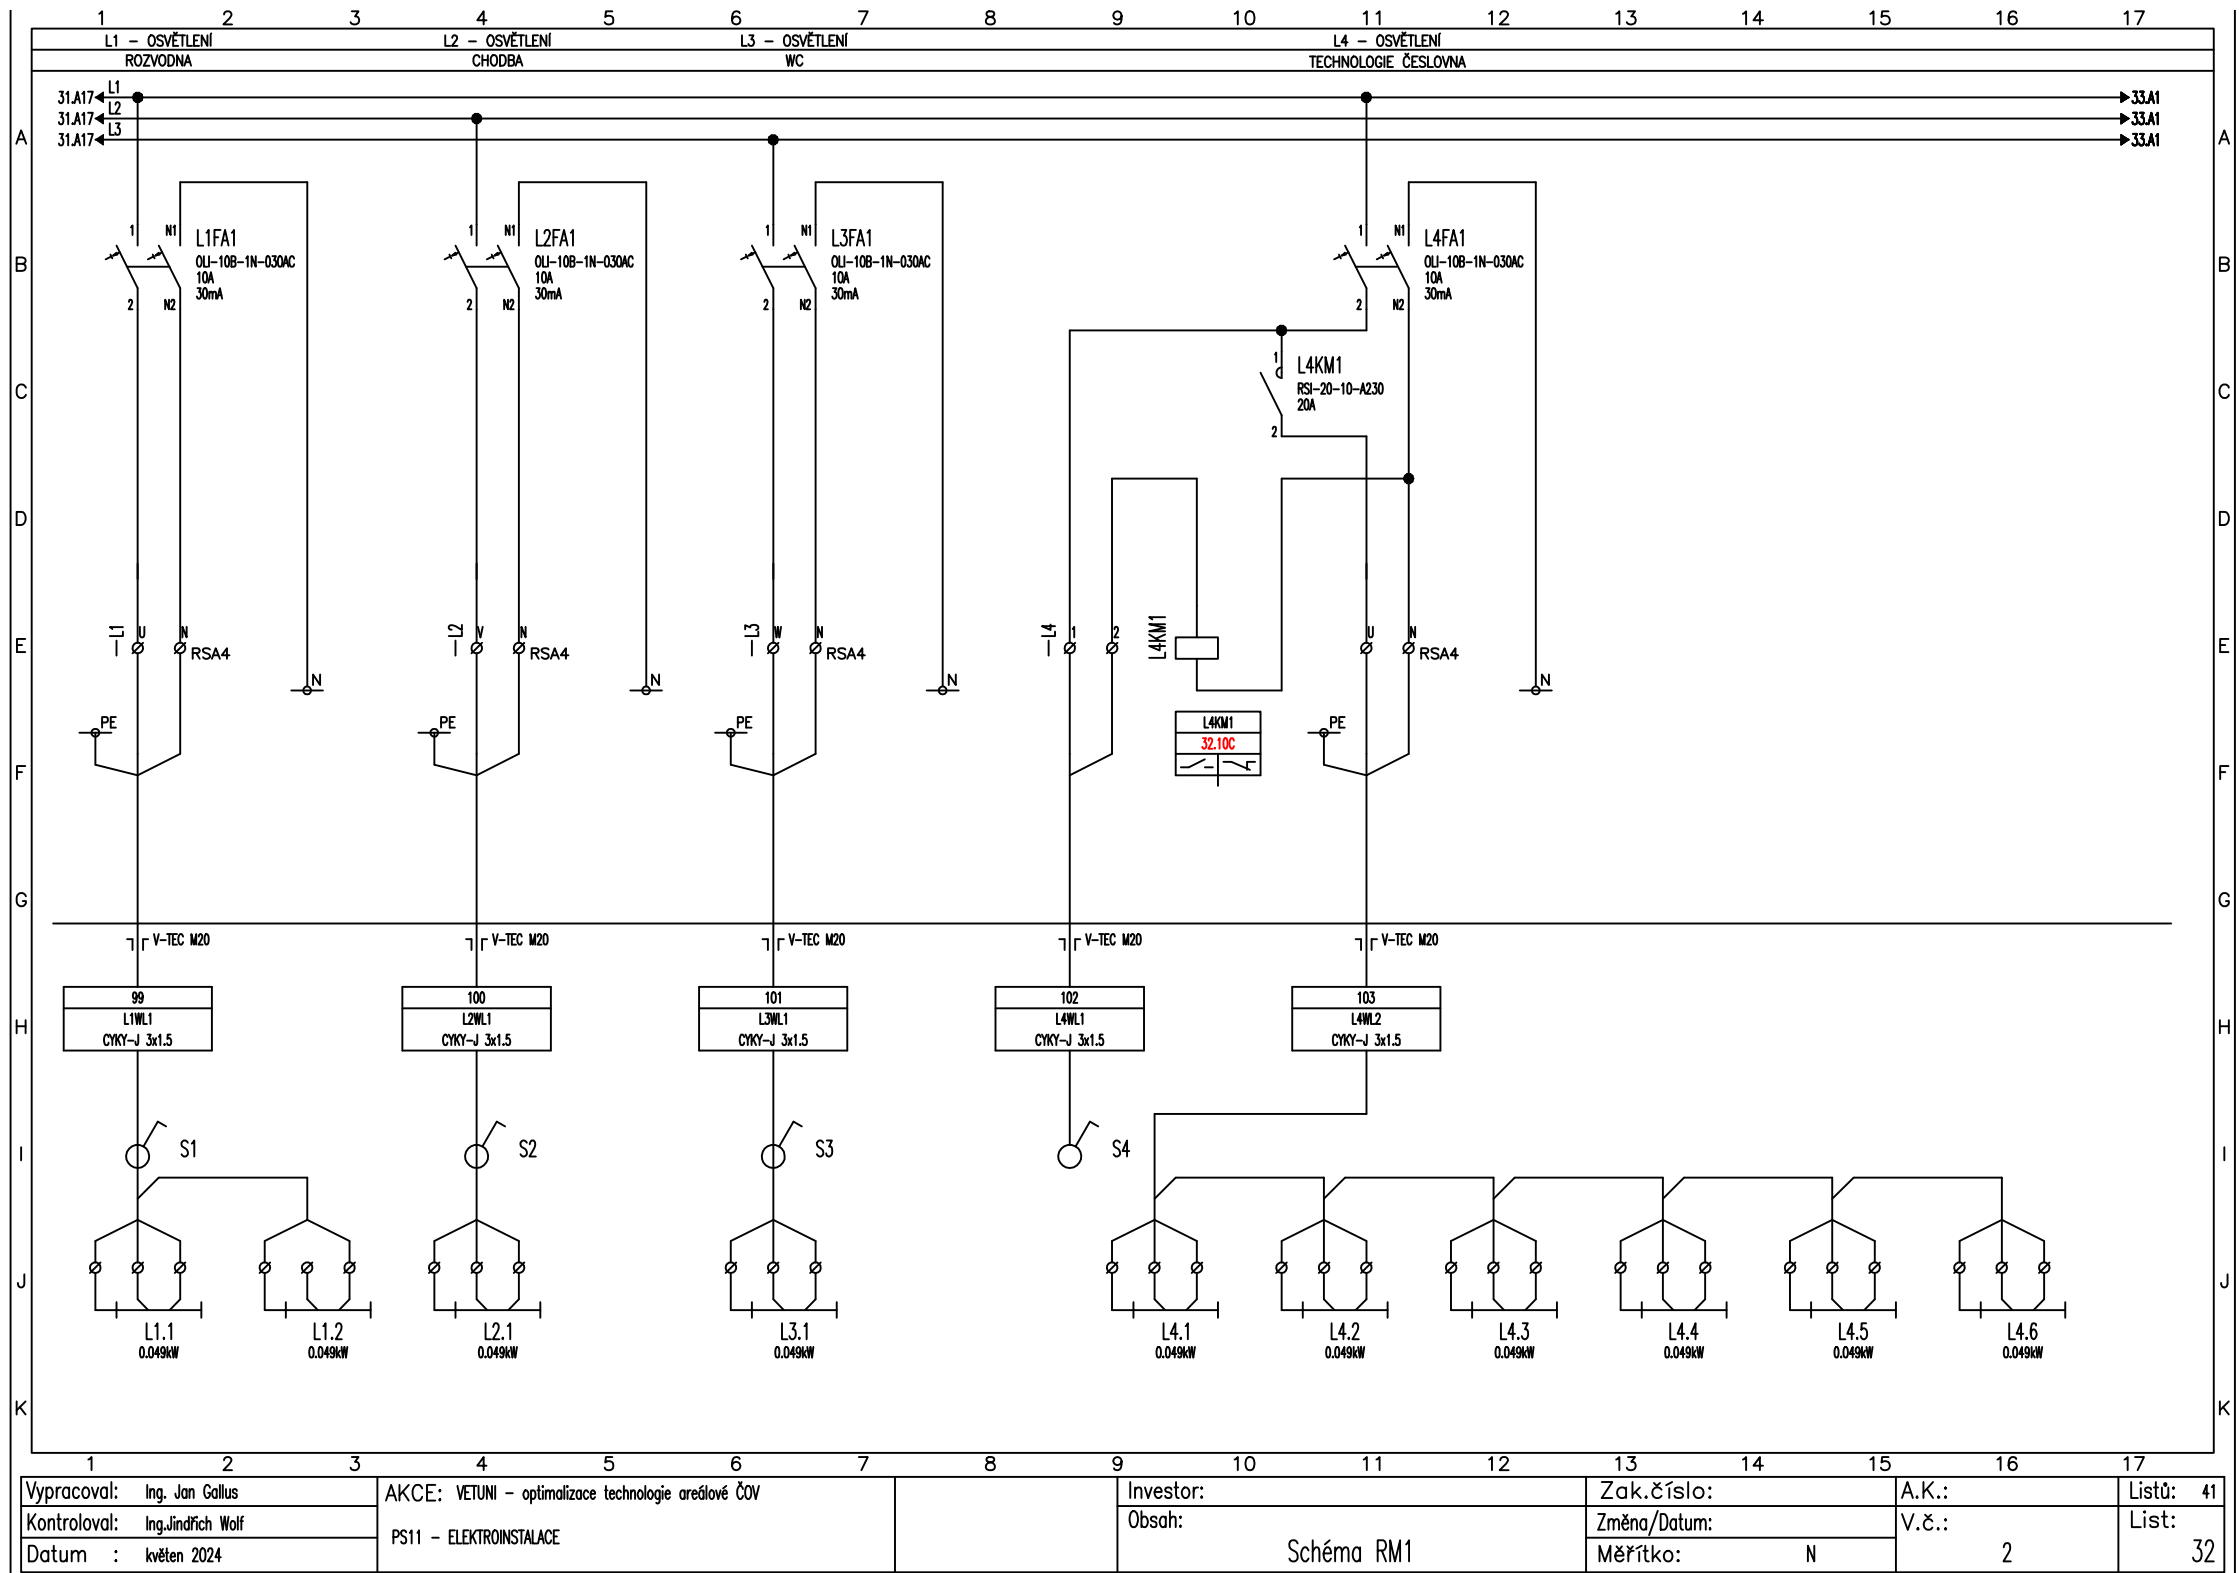


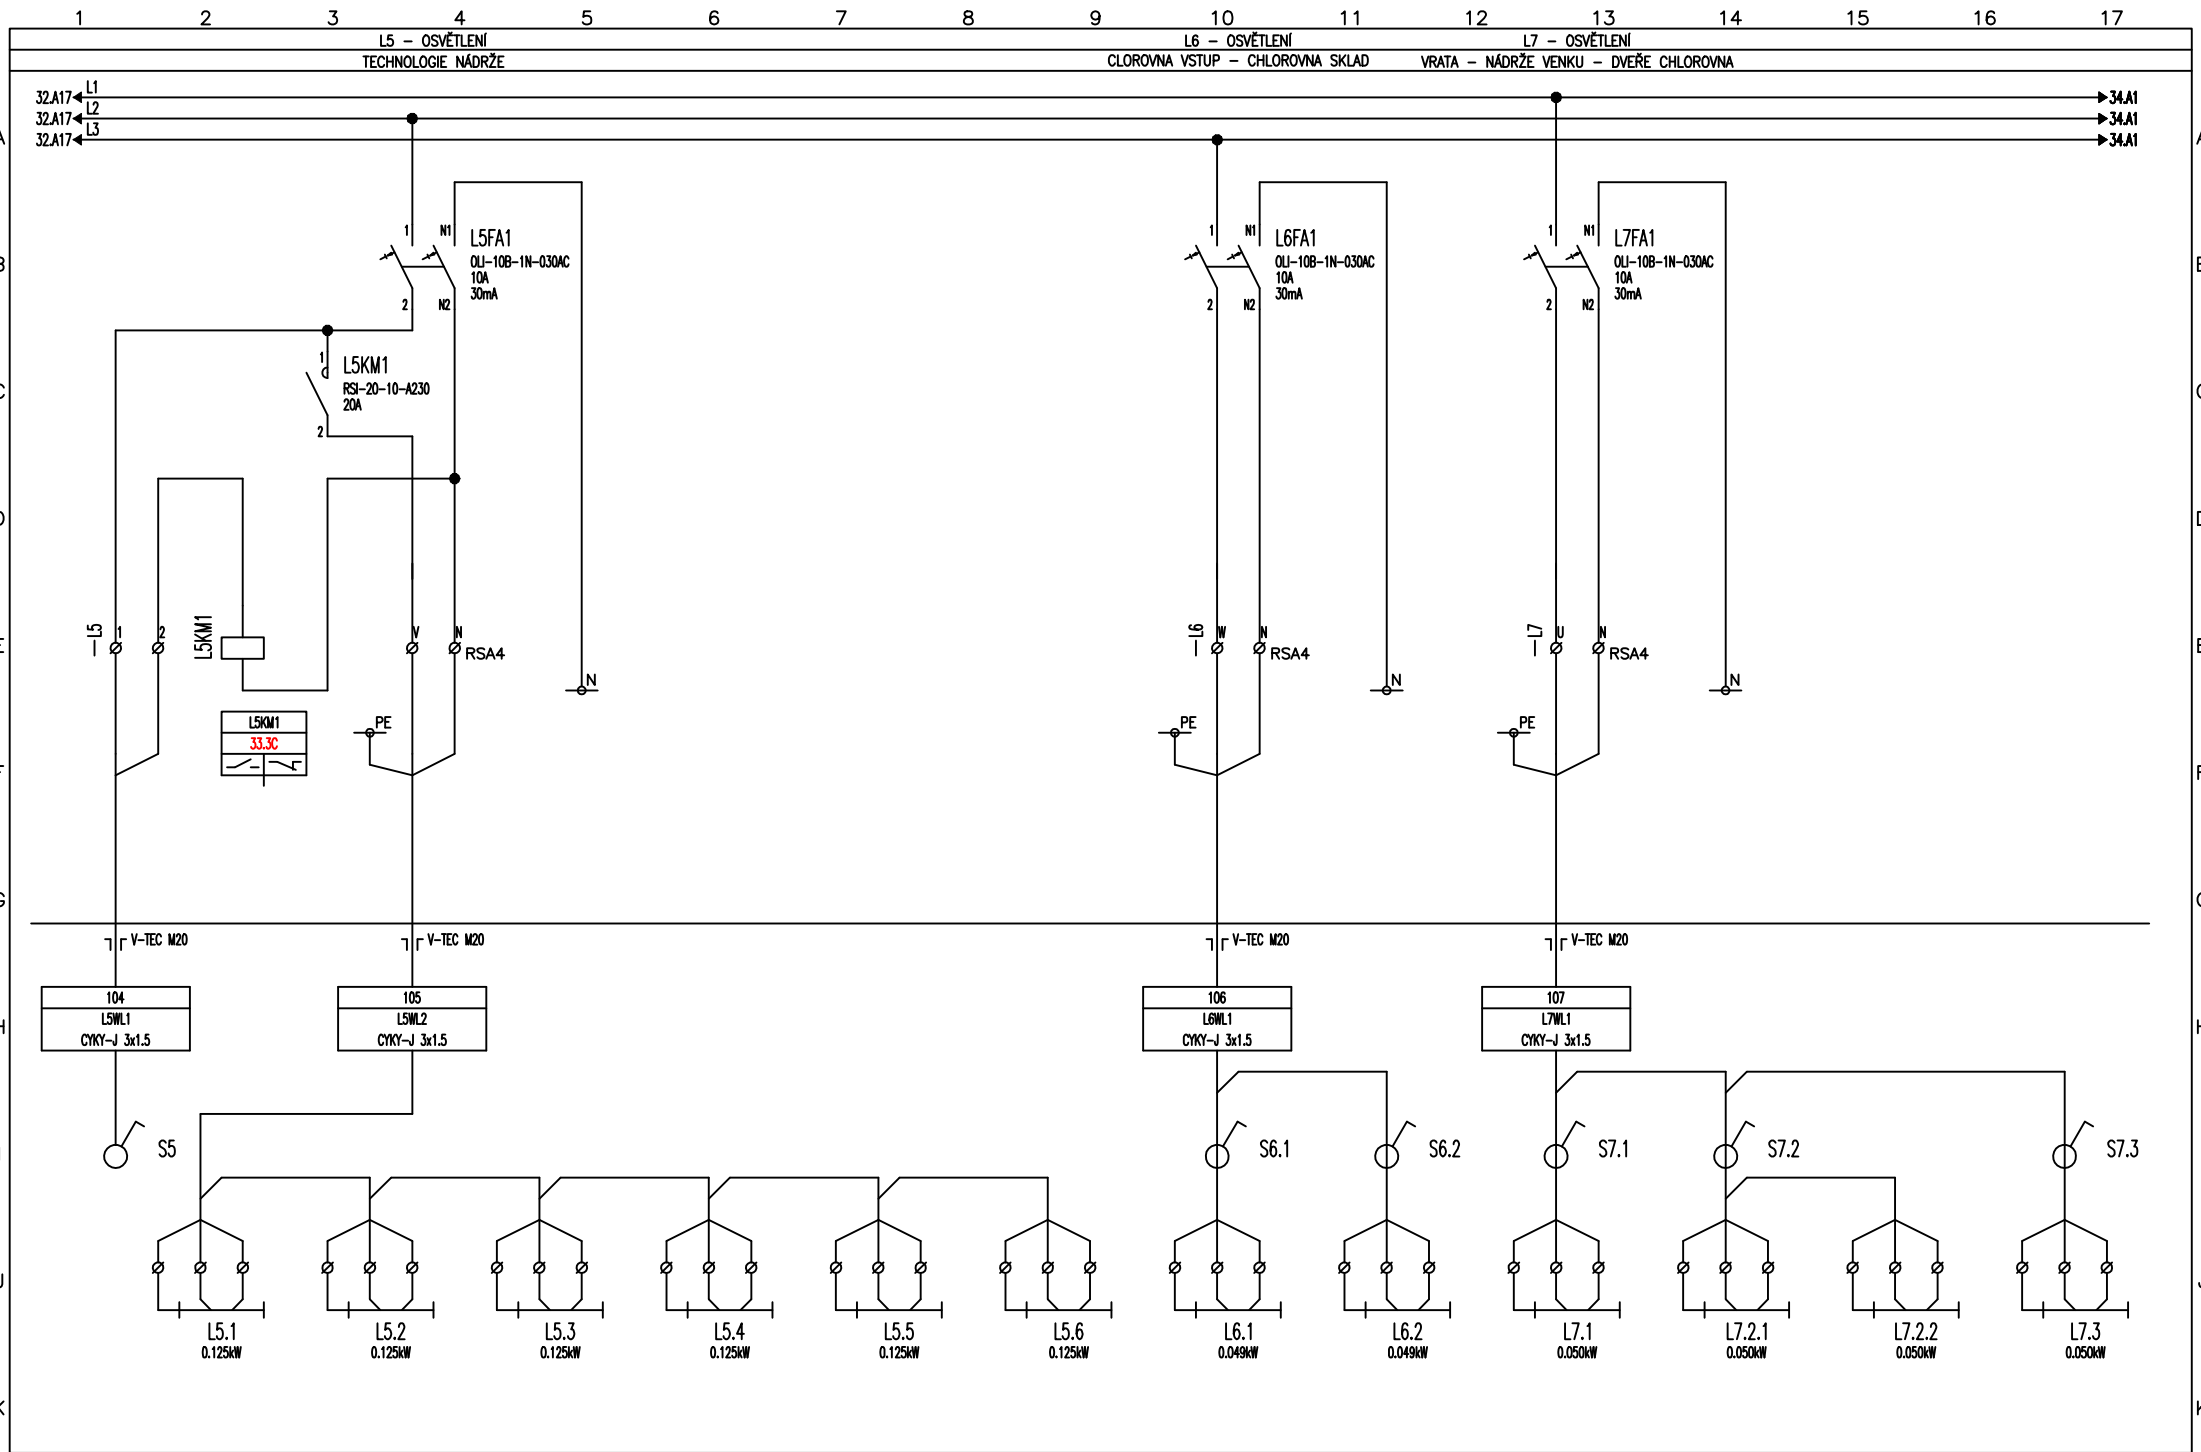


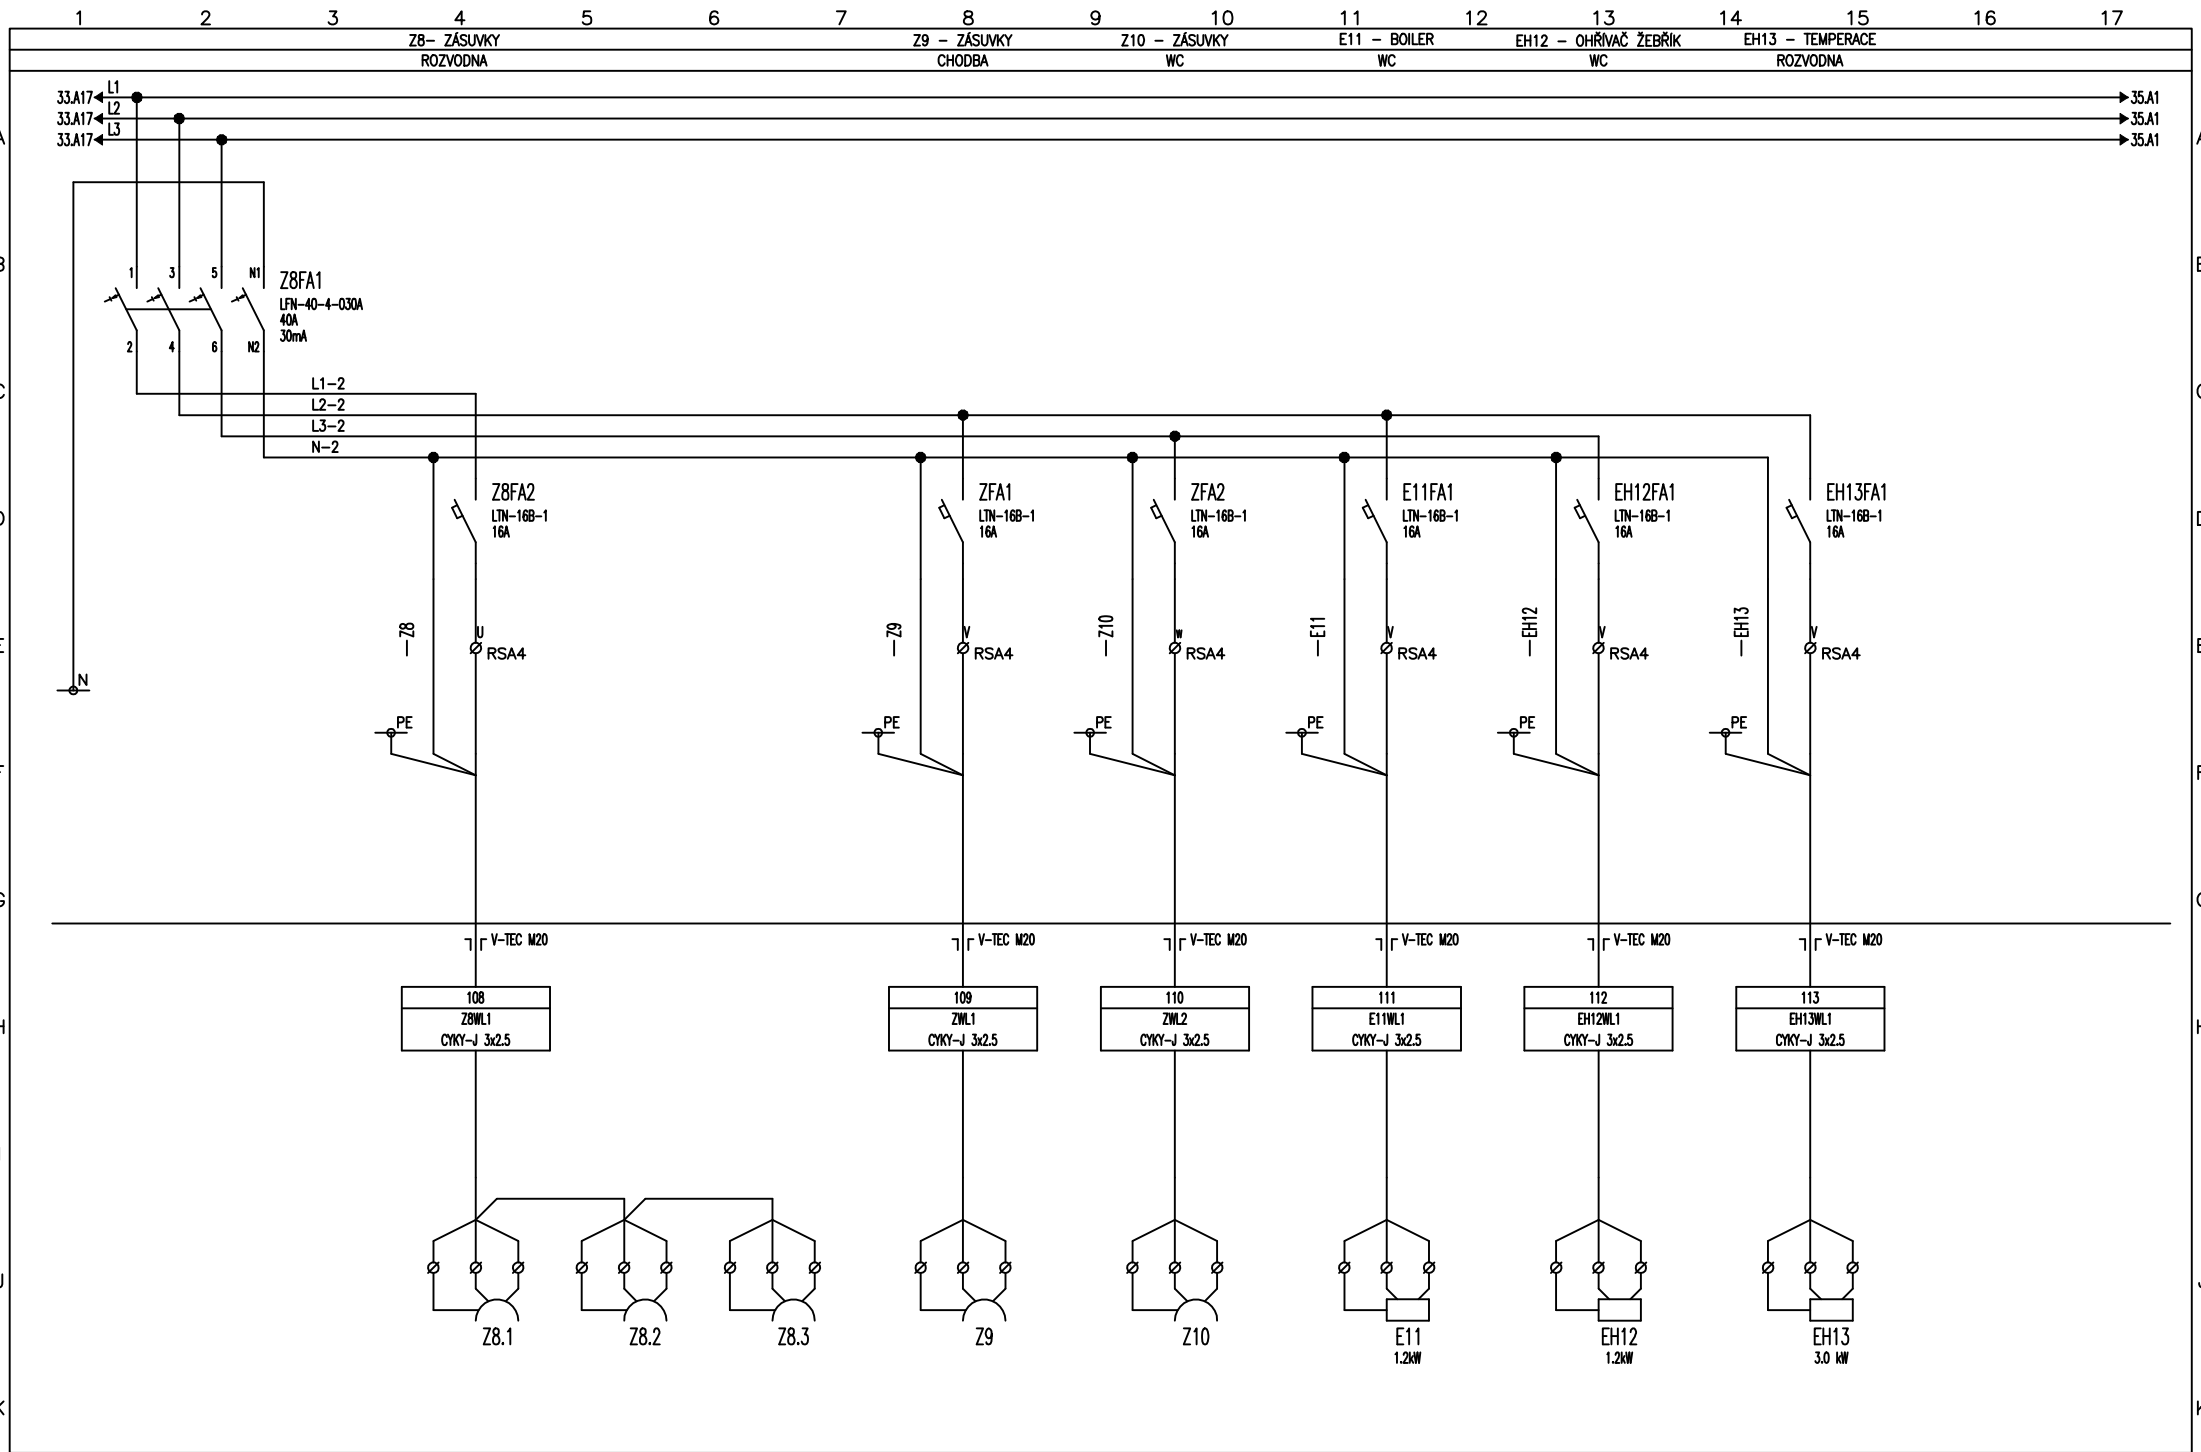

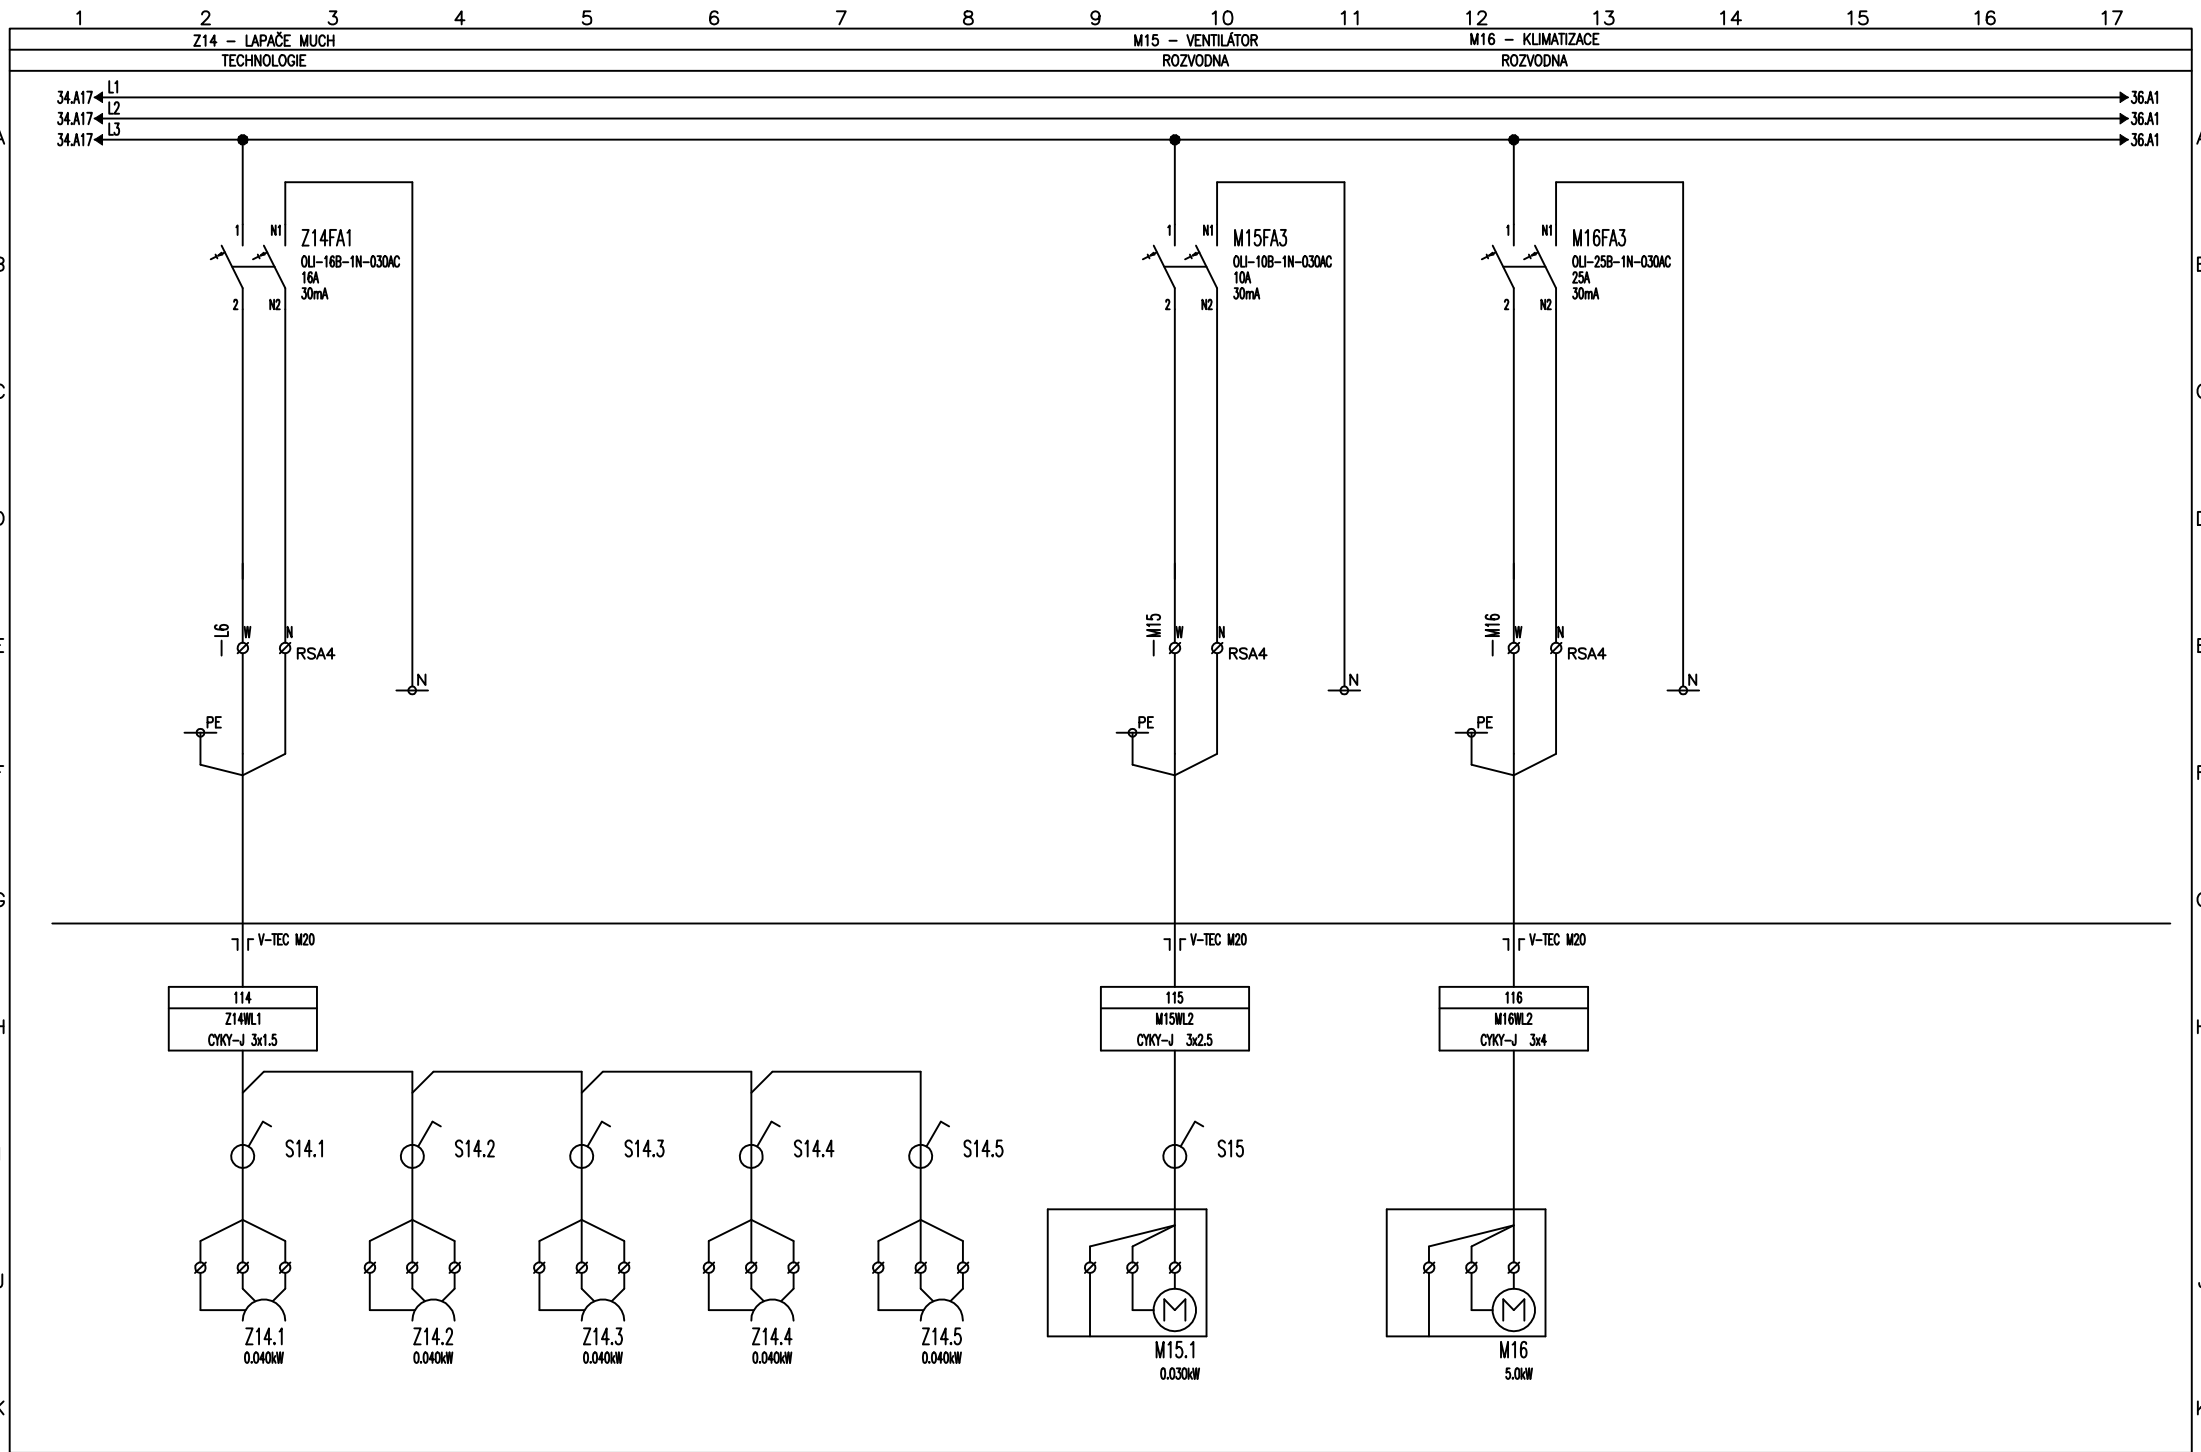


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vpracoval: Ing. Jan Gallus			AKCE: VETUNI – optimalizace technologie aredlové ČOV						Investor:			Zak.číslo:		A.K.:		Listů: 41
Kontroloval: Ing.Jindřich Wolf			PS11 – ELEKTROINSTALACE						Obsah:			Změna/Datum:		V.č.:		List: 35
Datum : květen 2024									Schéma RM1			Měřítko: N		2		

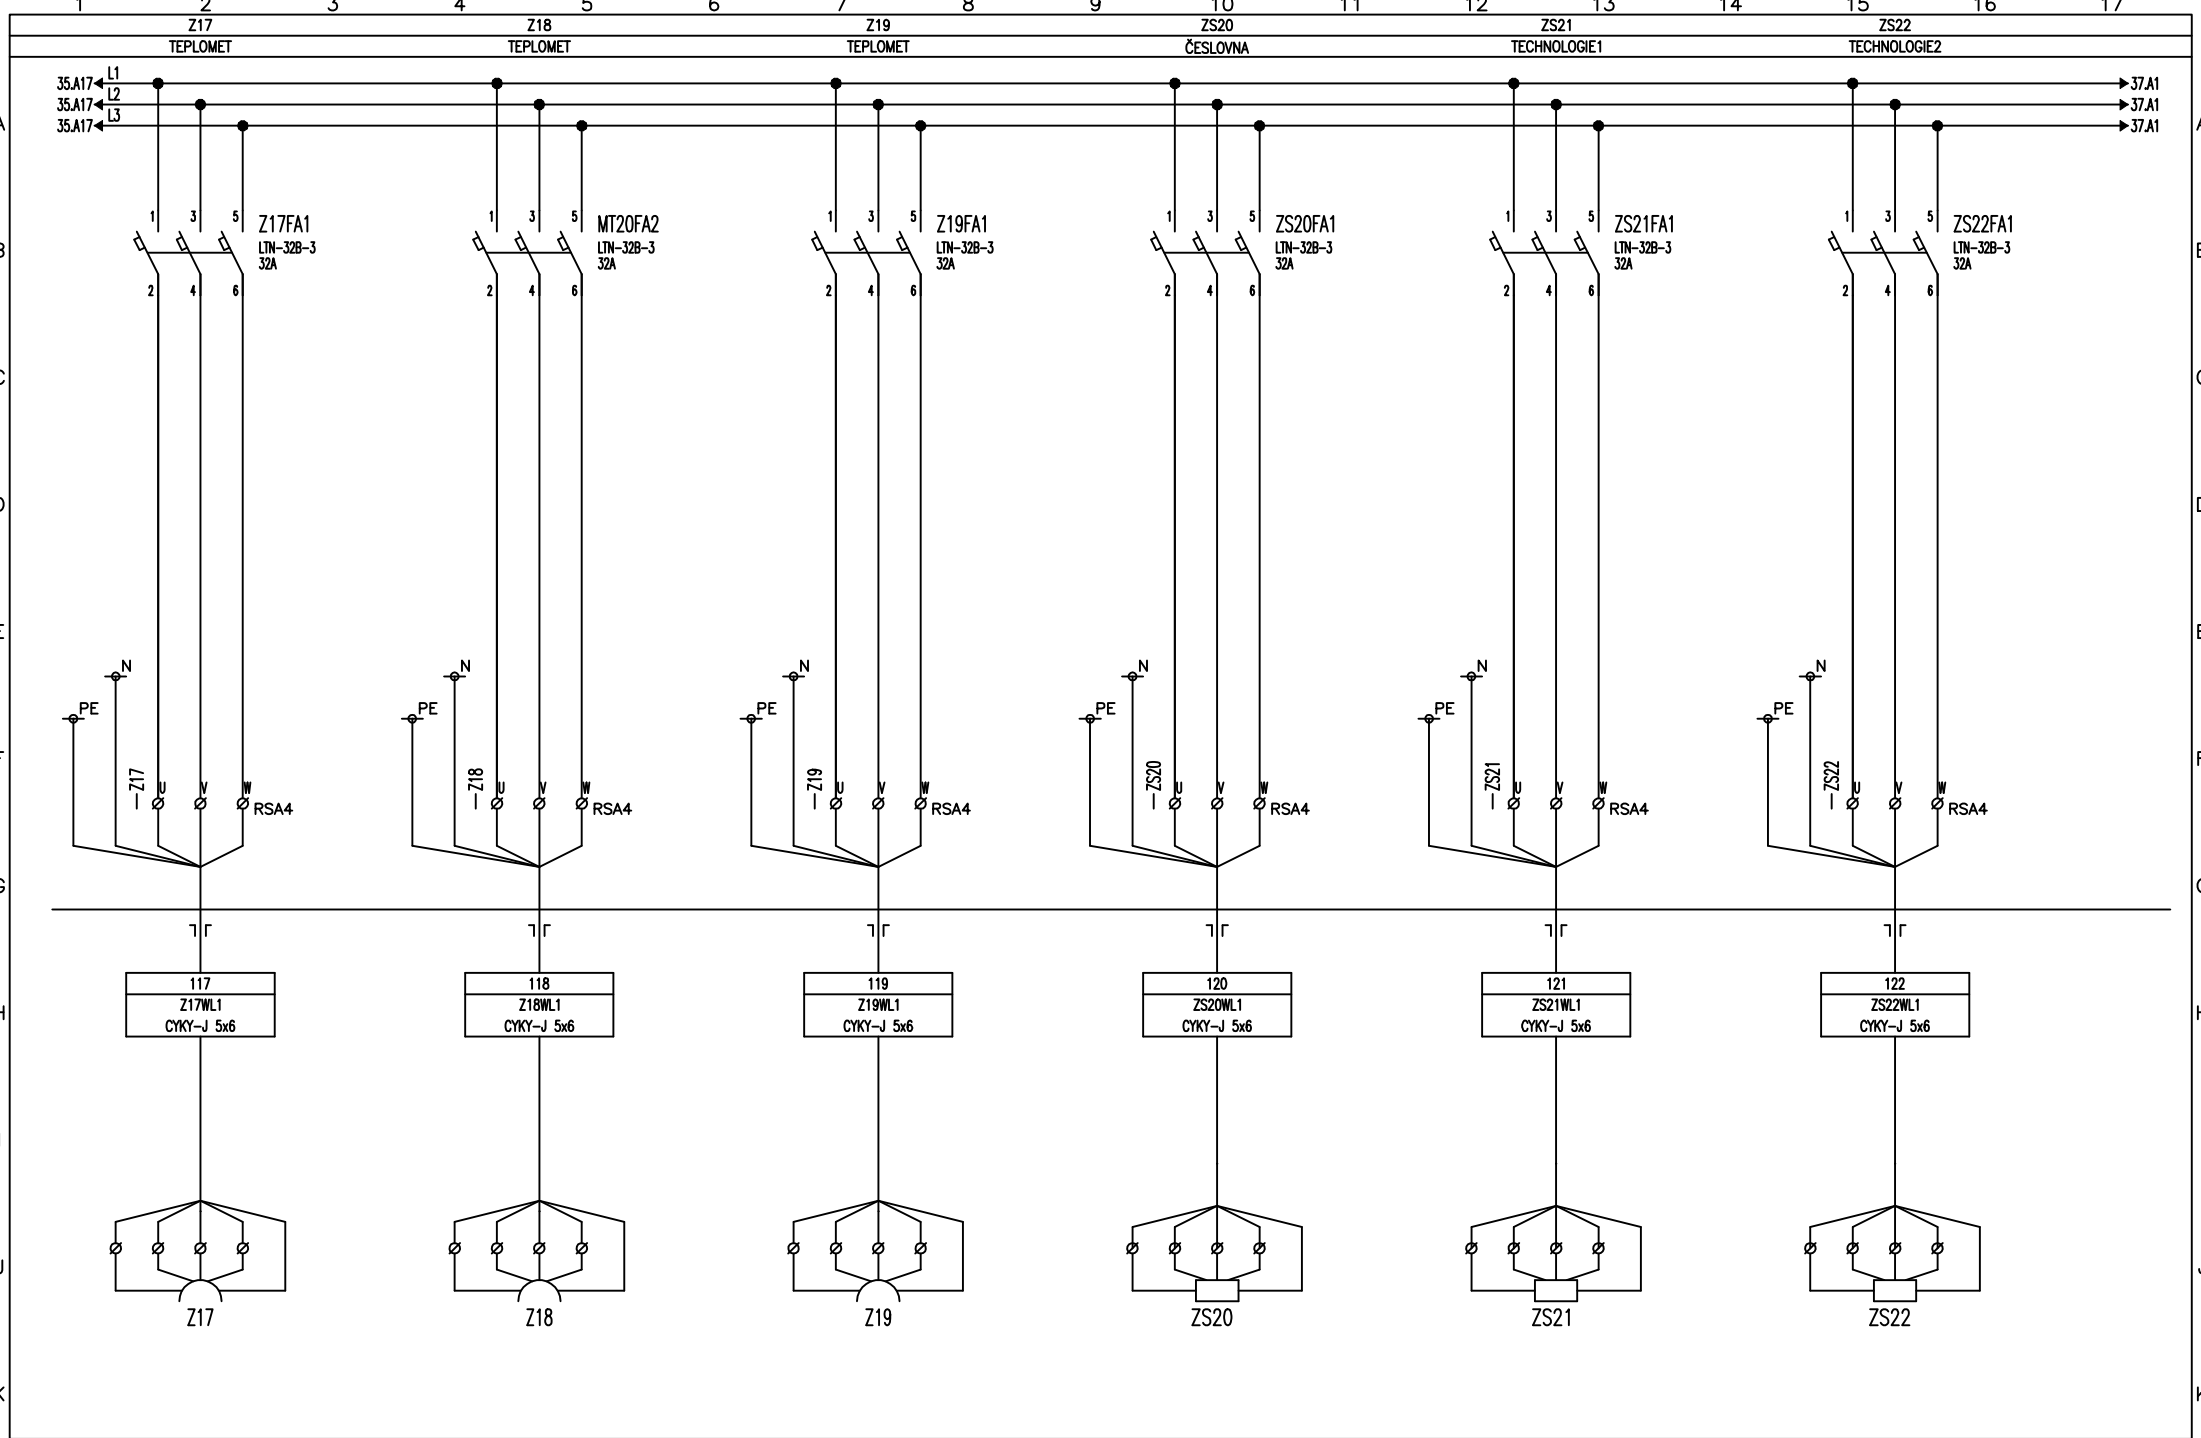

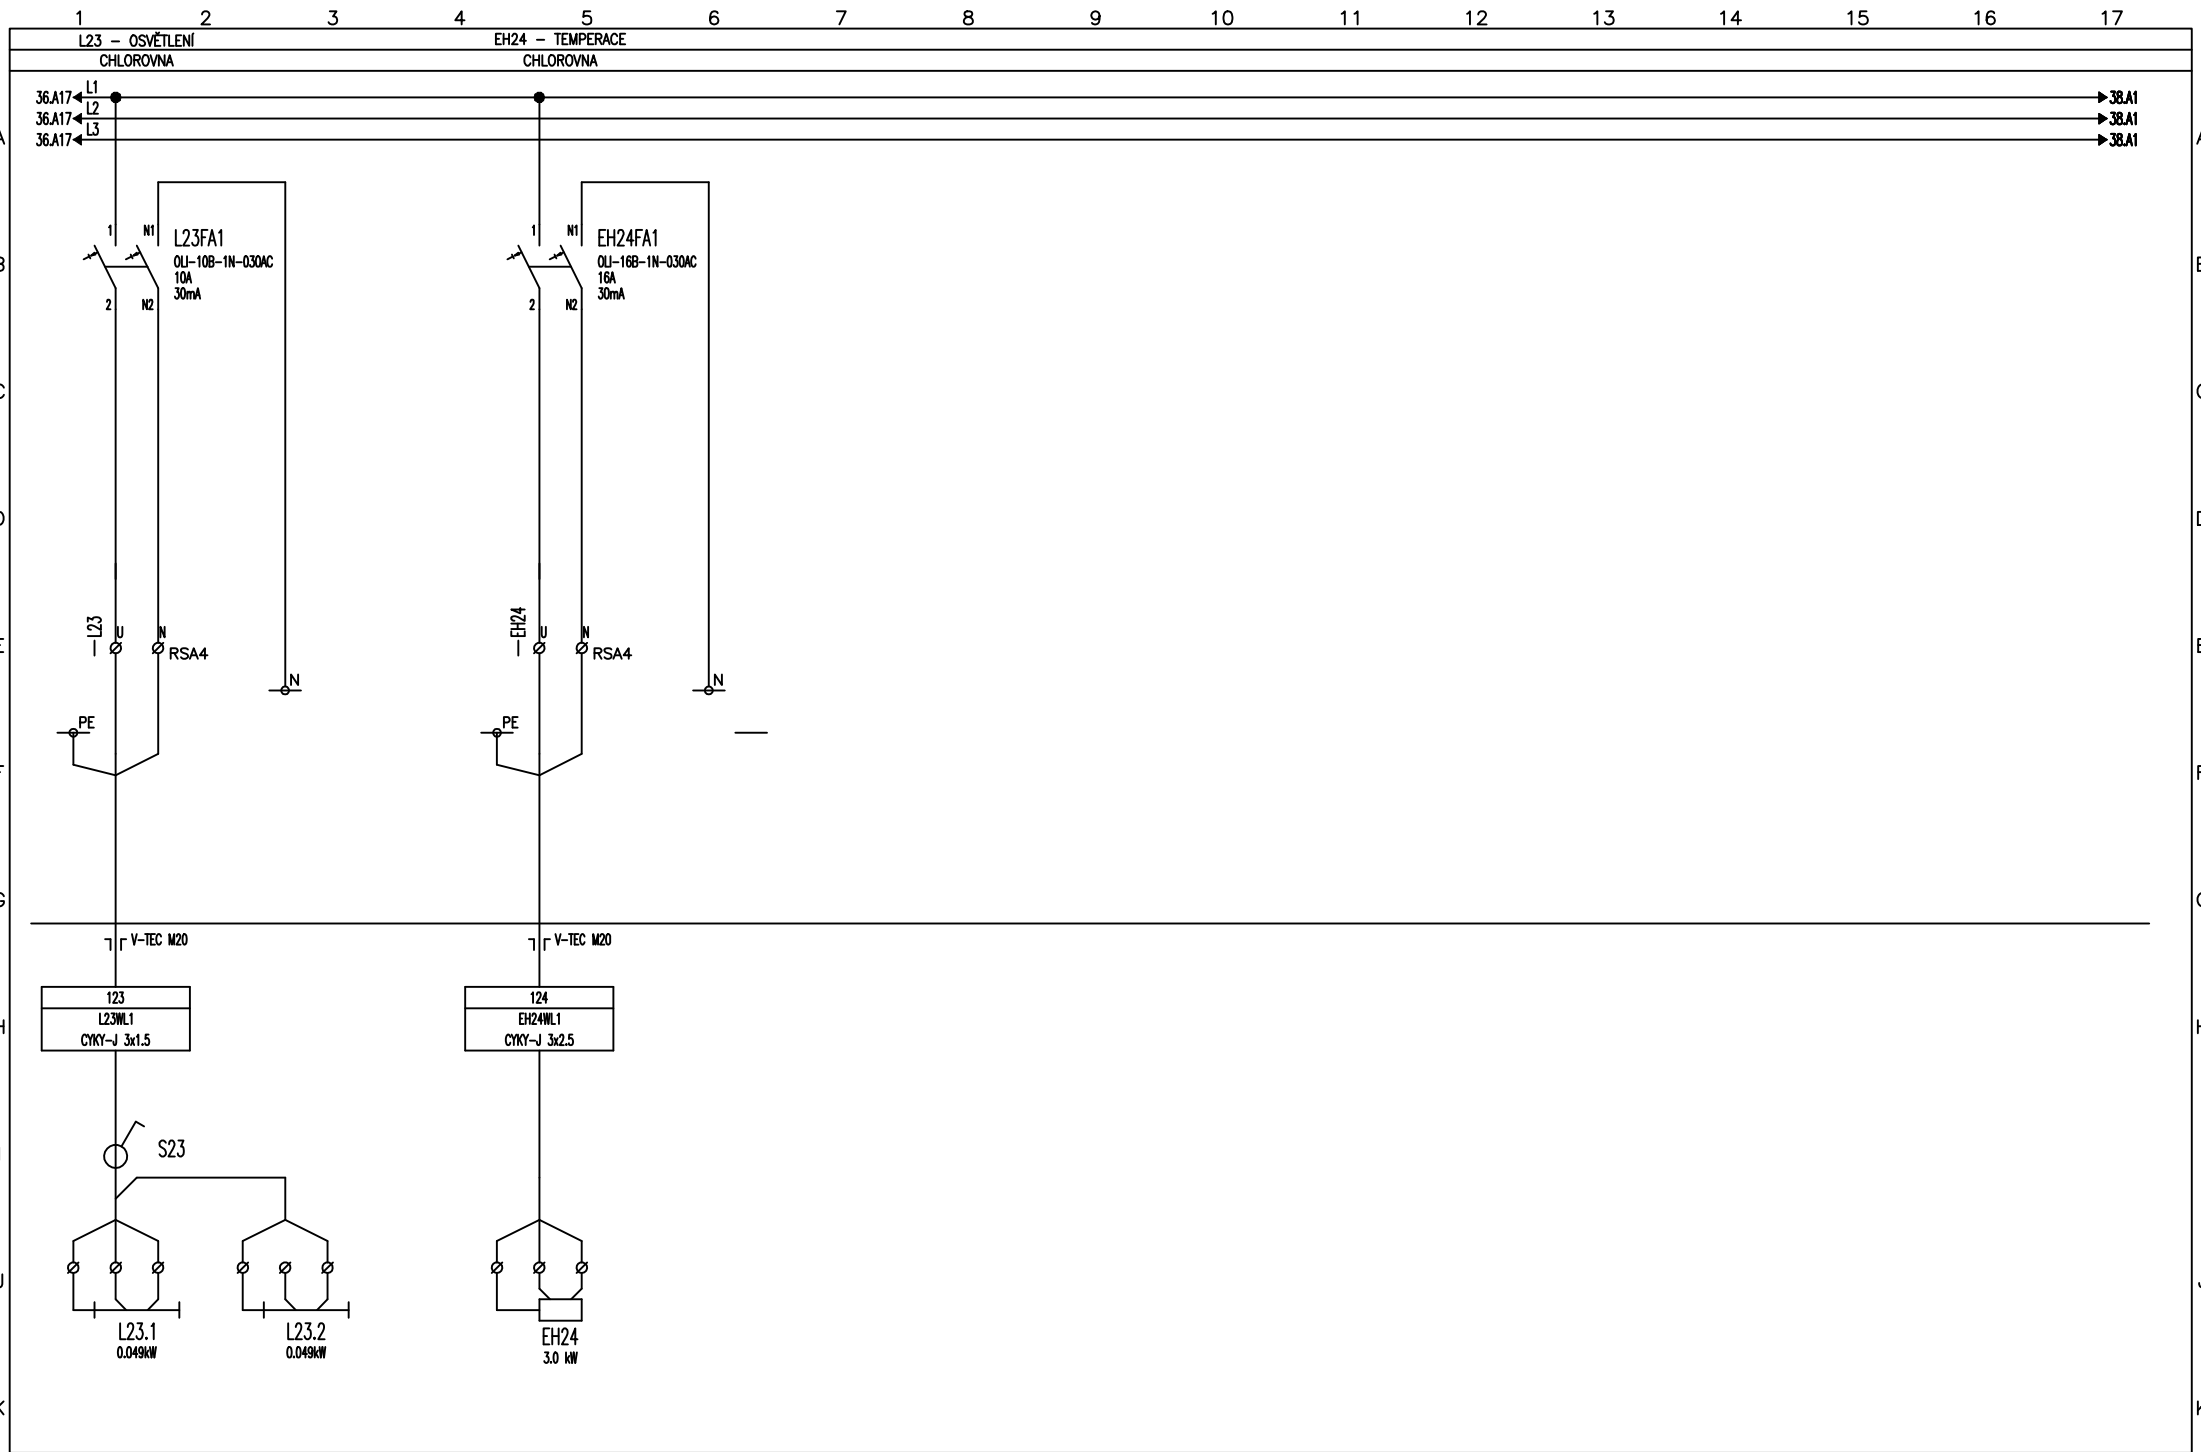


Vyracoval: Ing. Jan Gallus			AKCE: VETUNI - optimalizace technologie aredlové ČOV			Investor:			Zak.číslo:			A.K.:			Listů: 41	
Kontroloval: Ing.Jindřich Wolf			PS11 - ELEKTROINSTALACE			Obsah:			Změna/Datum:			V.č.:			List: 37	
Datum : květen 2024						Schéma RM1			Měřítko: N			2				

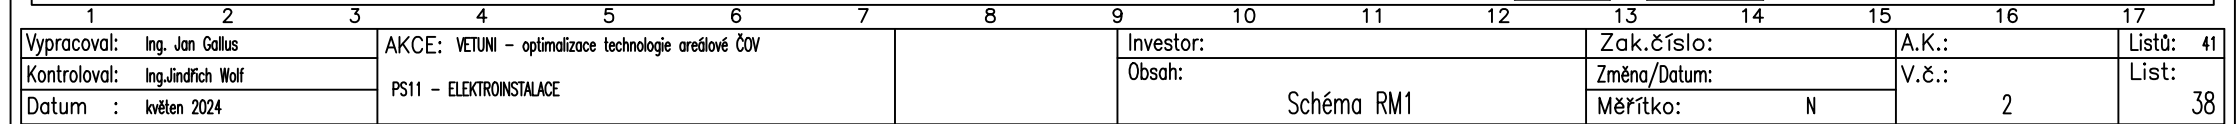



Vypracoval:	Ing. Jan Gallus	AKCE: VETUNI - optimalizace technologie areálové ČOV	Investor:	Zak.číslo:	A.K.:	Listů: 41
Kontroloval:	Ing.Jindřich Wolf	PS11 - ELEKTROINSTALACE	Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List: 39
Datum :	květen 2024		Schéma RM1	Měřítko: N	2	

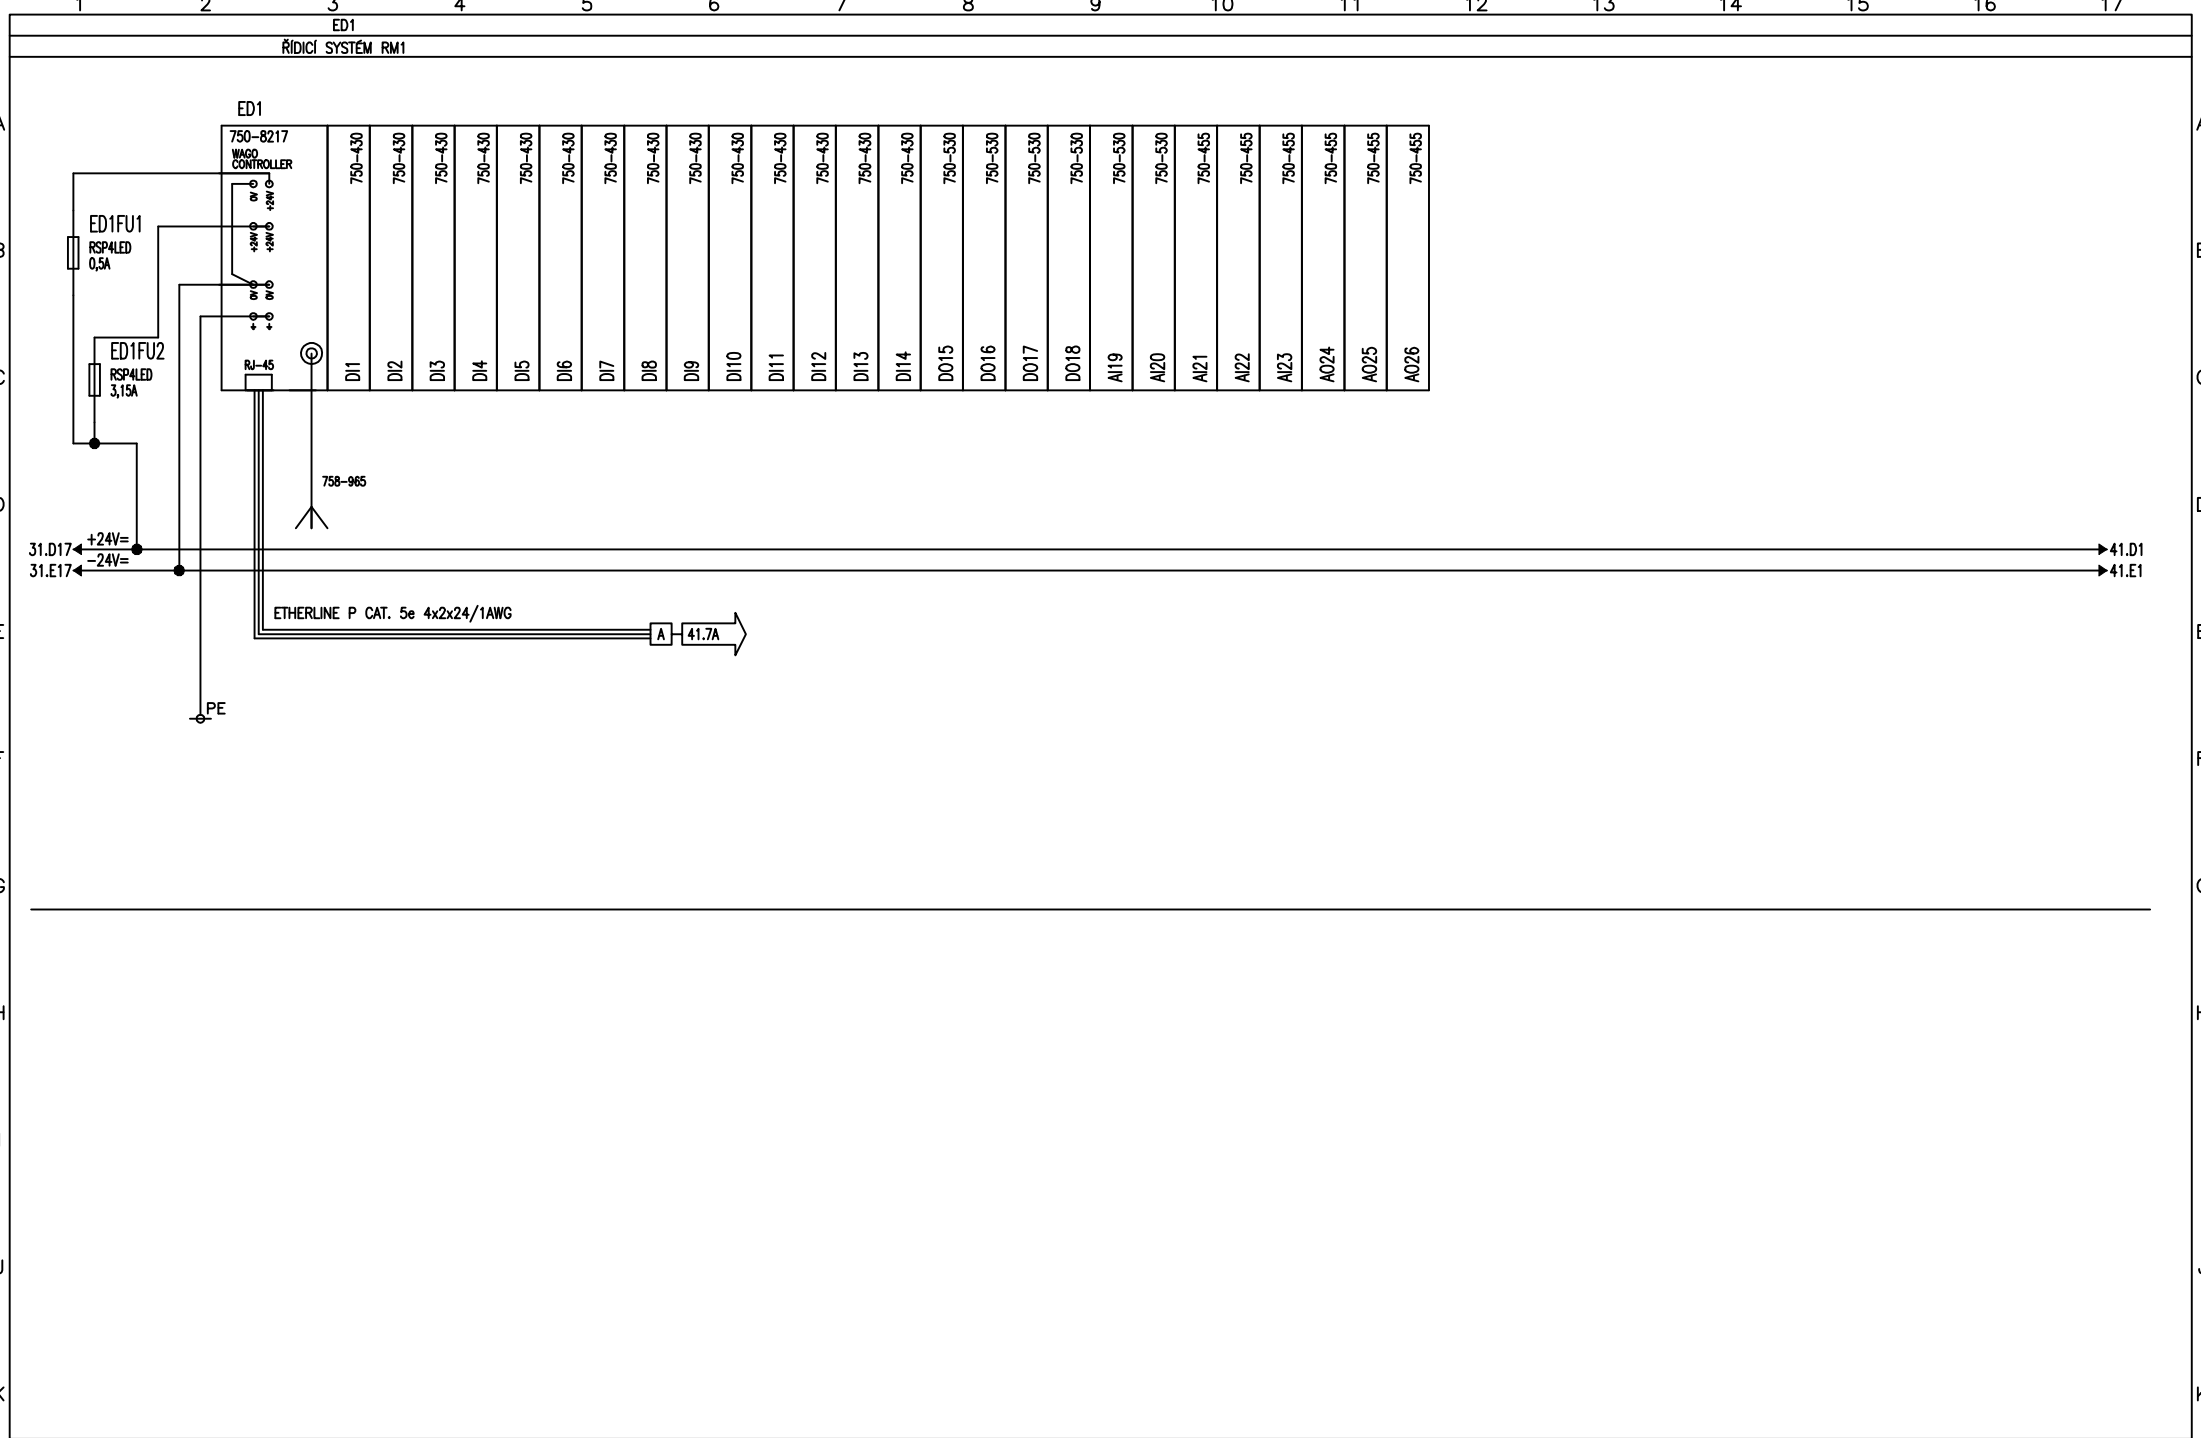

Vypracoval: Ing. Jan Gallus		AKCE: VETUNI - optimalizace technologie areálové ČOV		Investor:		Zak.číslo:		A.K.:		Listů: 41	
Kontroloval: Ing.Jindřich Wolf		PS11 - ELEKTROINSTALACE		Obsah:		Změna/Datum:		V.č.:		List: 40	
Datum : květen 2024				Schéma RM1		Měřítko: N		2			

