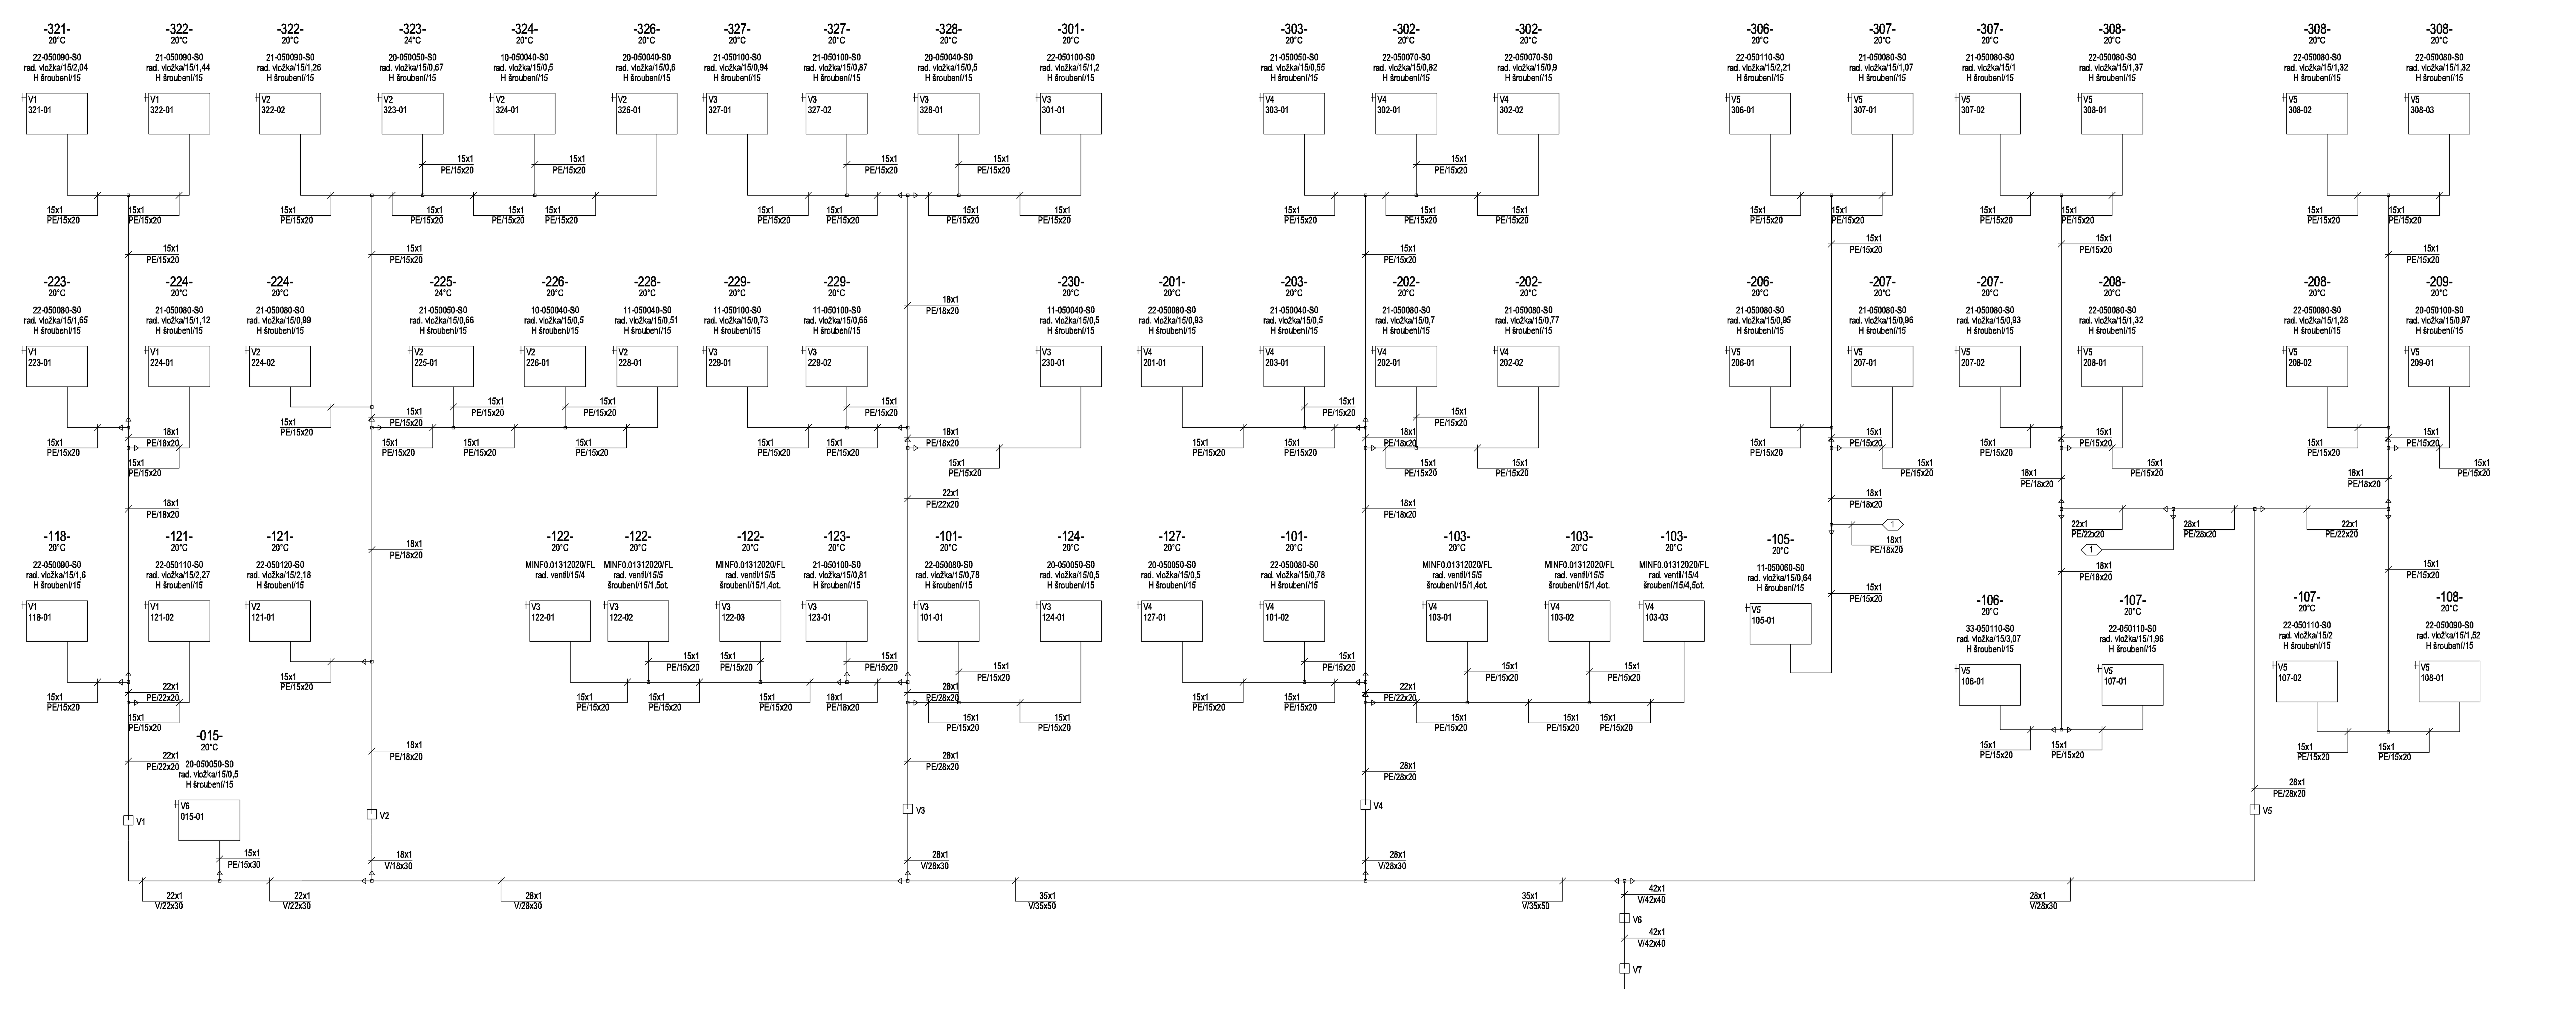

Patní armatury

Větev	Popis větve	M1 kg/h	Typ	DN	SkDT1 Pa	NpVV	Účel
V1		210,31	VYV. VENTIL	15	4773	2,62	VP
		210,31	KUL. VENTIL	20	4773		UA
V2		151,12	VYV. VENTIL	15	4237	2,09	VP
		151,12	KUL. VENTIL	15	4237		UA
V3		334,62	VYV. VENTIL	20	7701	2,03	VP
		334,62	KUL. VENTIL	25	7701		UA
V4		294,03	VYV. VENTIL	15	7267	3,09	VP
		294,03	KUL. VENTIL	25	7267		UA
V5		498,09	VYV. VENTIL	20	4694	1,99	VP
		498,09	KUL. VENTIL	25	4694		UA
V6	HORNÍ	1504,02	EL ČERPADLO 3 25-80 180		0		
		0,00	H = 20000 Pa; V = 1,54 m3/h		0		
		1504,02	VYV. VENTIL	25	12758	4,16	VS
		1504,02	3RV	25/1	12758		RV3
V8		128,57	VYV. VENTIL	10	3702	2,89	VP
		128,57	KUL. VENTIL	15	3702		UA
V9		104,80	VYV. VENTIL	10	3694	2,68	VP
		104,80	KUL. VENTIL	15	3694		UA
V10		120,90	VYV. VENTIL	10	3686	2,78	VP
		120,90	KUL. VENTIL	15	3686		UA
V11		214,94	VYV. VENTIL	15	4008	2,79	VP
		214,94	KUL. VENTIL	20	4008		UA
V12		266,61	VYV. VENTIL	15	4277	3,08	VP
		266,61	KUL. VENTIL	20	4277		UA
V13		232,07	VYV. VENTIL	15	3873	2,71	VP
		232,07	KUL. VENTIL	20	3873		UA
V14		252,70	VYV. VENTIL	15	4162	2,81	VP
		252,70	KUL. VENTIL	20	4162		UA
V15		172,96	VYV. VENTIL	10	3752	2,92	VP
		172,96	KUL. VENTIL	15	3752		UA
V16		280,08	VYV. VENTIL	15	4836	2,98	VP
		280,08	KUL. VENTIL	20	4836		UA
V17	DOLNÍ	1838,47	EL ČERPADLO 3 25-80 180		0		
		0,00	H = 20000 Pa; V = 1,88 m3/h		0		
		1838,47	VYV. VENTIL	25	10534	4,33	VS
		1838,47	RV3	25/1	10534		RV3

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.

SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK

S

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	POParch s.r.o. VOLFOVA 8, 612 00 BRNO	ING. ARCH. JAN PODEŠVA	
	PROJECT BUILDING S.R.O. ERBENOVA 8, 60200 BRNO	ING. ARCH. PETR STOJAN	

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. PETR STOJAN	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	BC. MILAN PREISNER	
VYPRACOVAL	BARTOŠ BOHUMIL	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. PETR STOJAN	

PROJECT BUILDING

PROJECT BUILDING S.R.O., ERBENOVA 8, 60200 BRNO

INVESTOR: VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 1946/1, 612 00 BRNO

NÁZEV AKCE:

VETUNI – PODPORA ENERGETICKÉ ÚSPORNOSTI OBJEKTU Č. 1

ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU: SO 001 – OBJEKT Č.1

FORMÁT	6 A4
DATUM	10/2024
STUPEŇ	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	4723
SPECIALIZACE	D.1.4.1

NÁZEV VÝKRESU: SCHEMA ZAPOJENÍ VYTÁPĚNÍ

MĚŘÍTKO: –

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.1–07